





08:59:16	08:59:16	08:59:17	08:59:18	08:59:19	08:59:20	08:59:21	08:59:22
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos
Época: 1 - Horário: 08:59:16 - Estágio: 0 (8 seg.)							

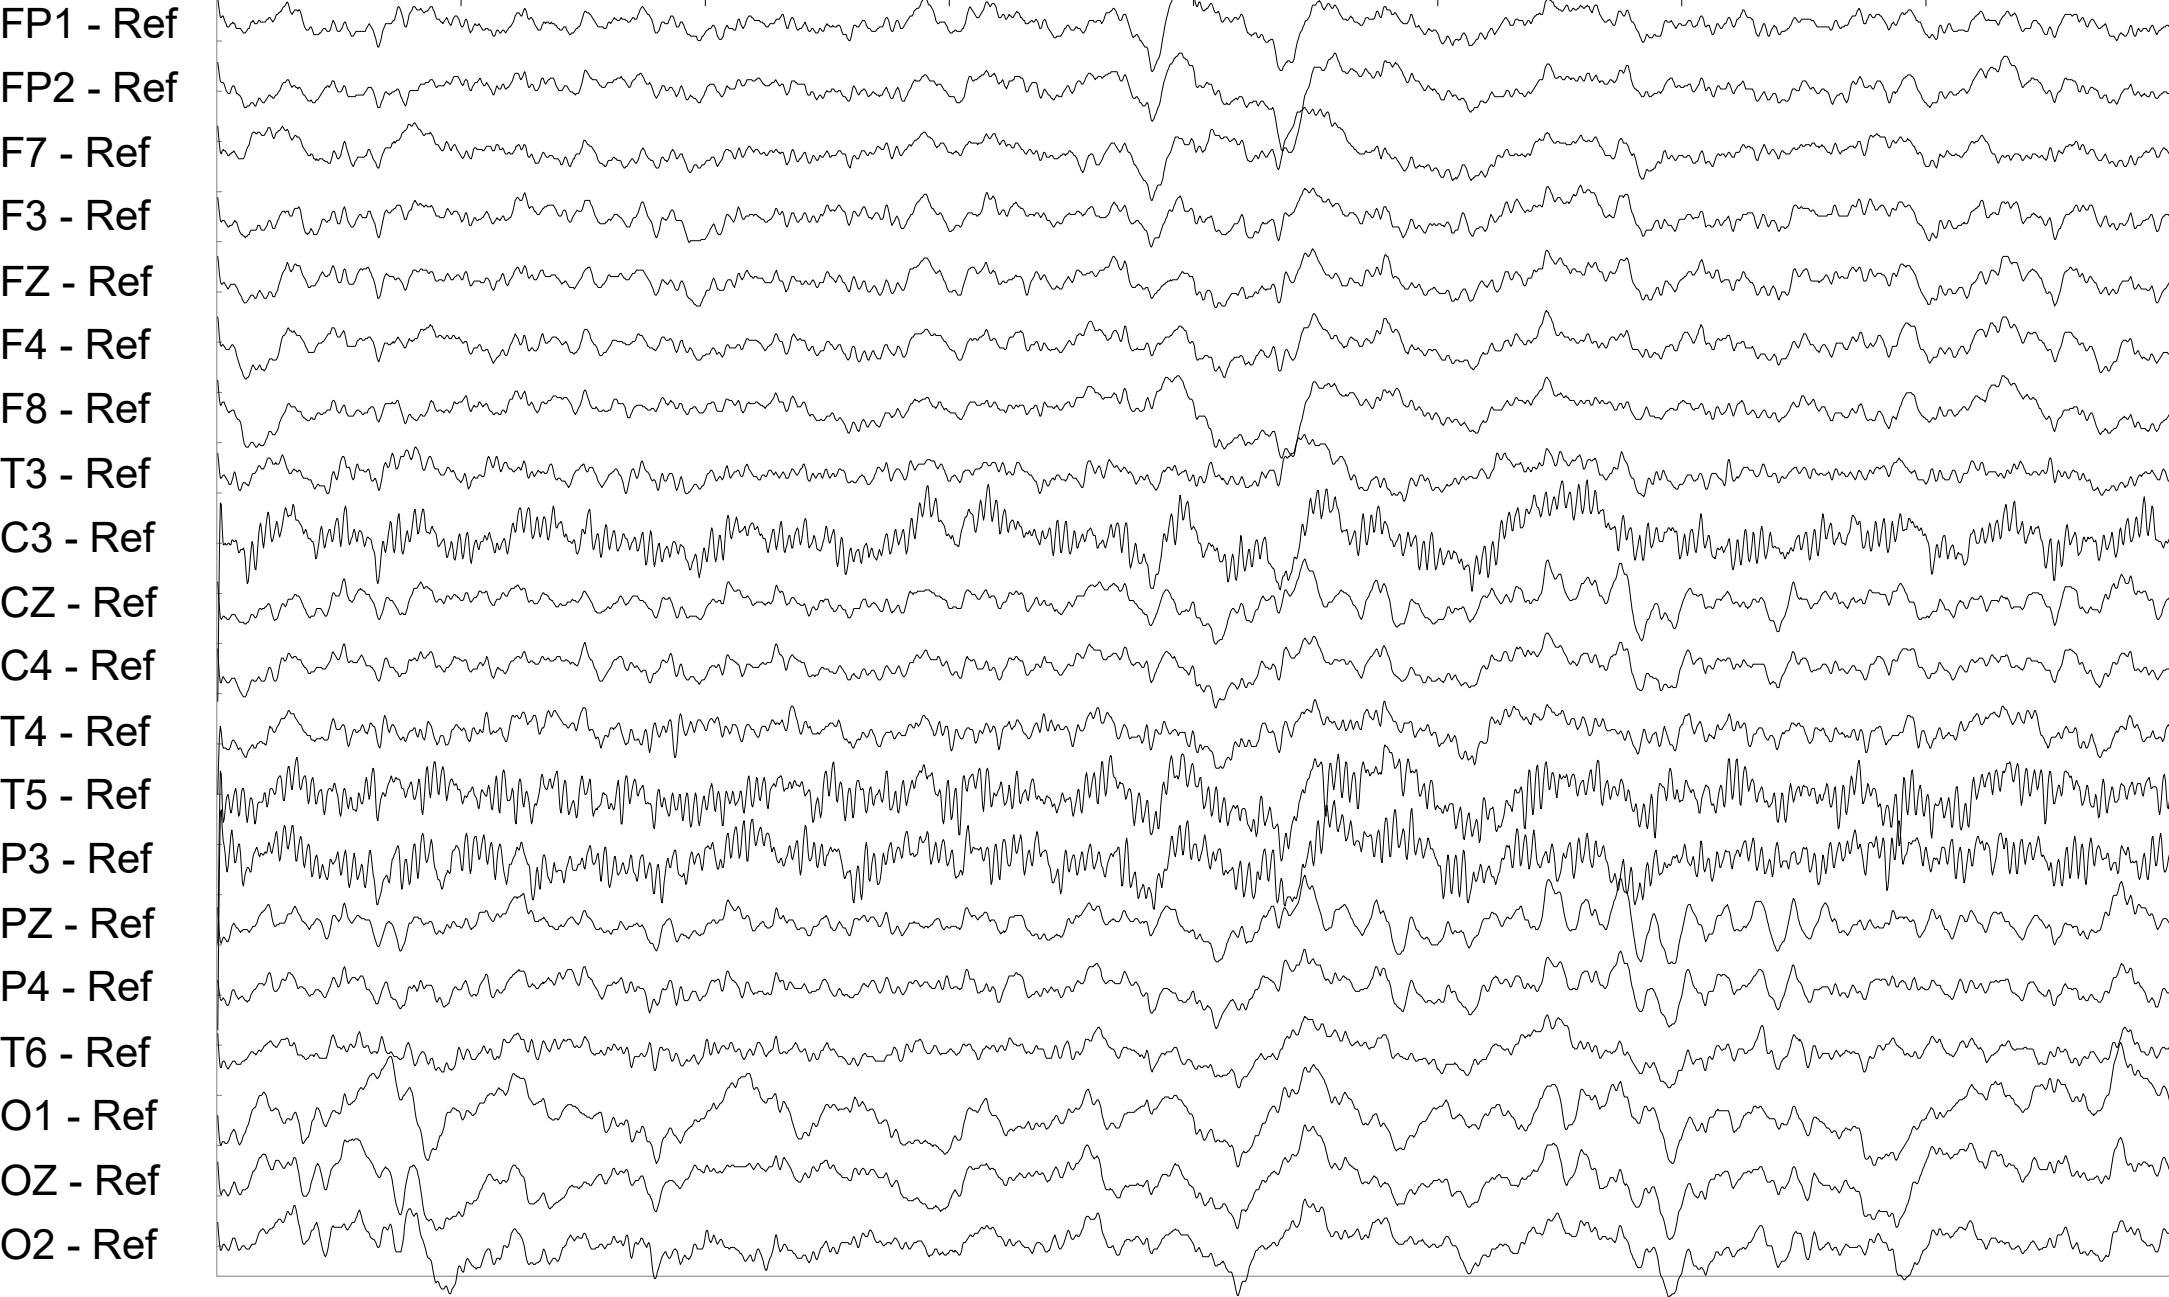



09:00:45	09:00:46	09:00:47	09:00:48	09:00:49	09:00:50	09:00:51	09:00:52
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos
Época: 4 - Horário: 09:00:46 - Estágio: 0 (8 seg.)							

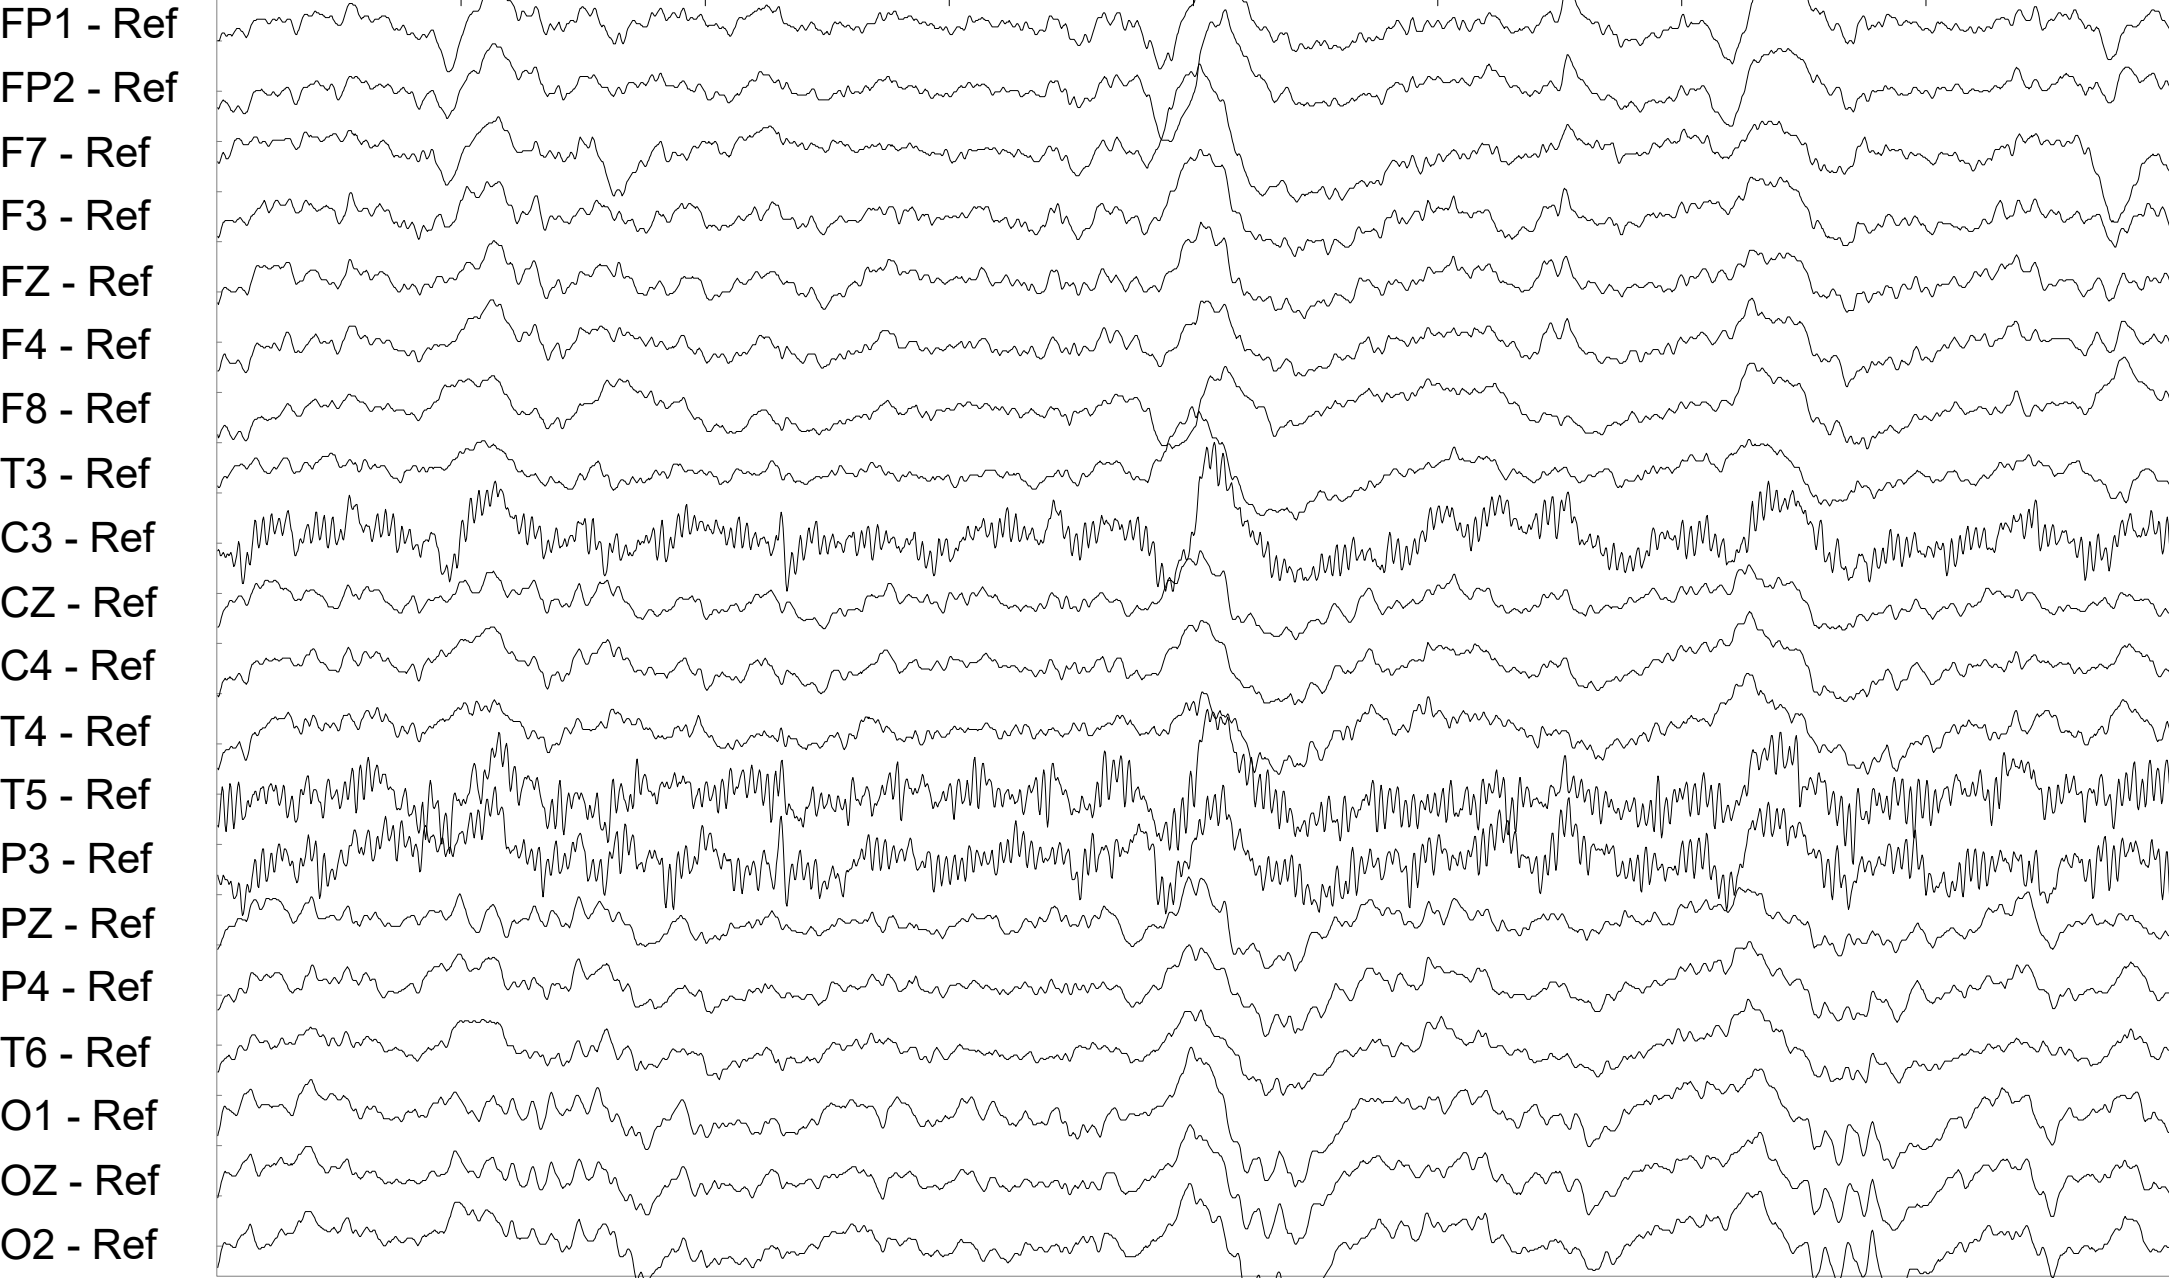



09:01:45

Olhos abertos

09:01:46

Olhos abertos

09:01:47

Olhos abertos

09:01:48

Olhos abertos

09:01:49

Olhos abertos

09:01:50

Olhos abertos


09:01:51


Olhos abertos

09:01:52


Olhos abertos


Época: 6 - Horário: 09:01:46 - Estágio: 0 (8 seg.)

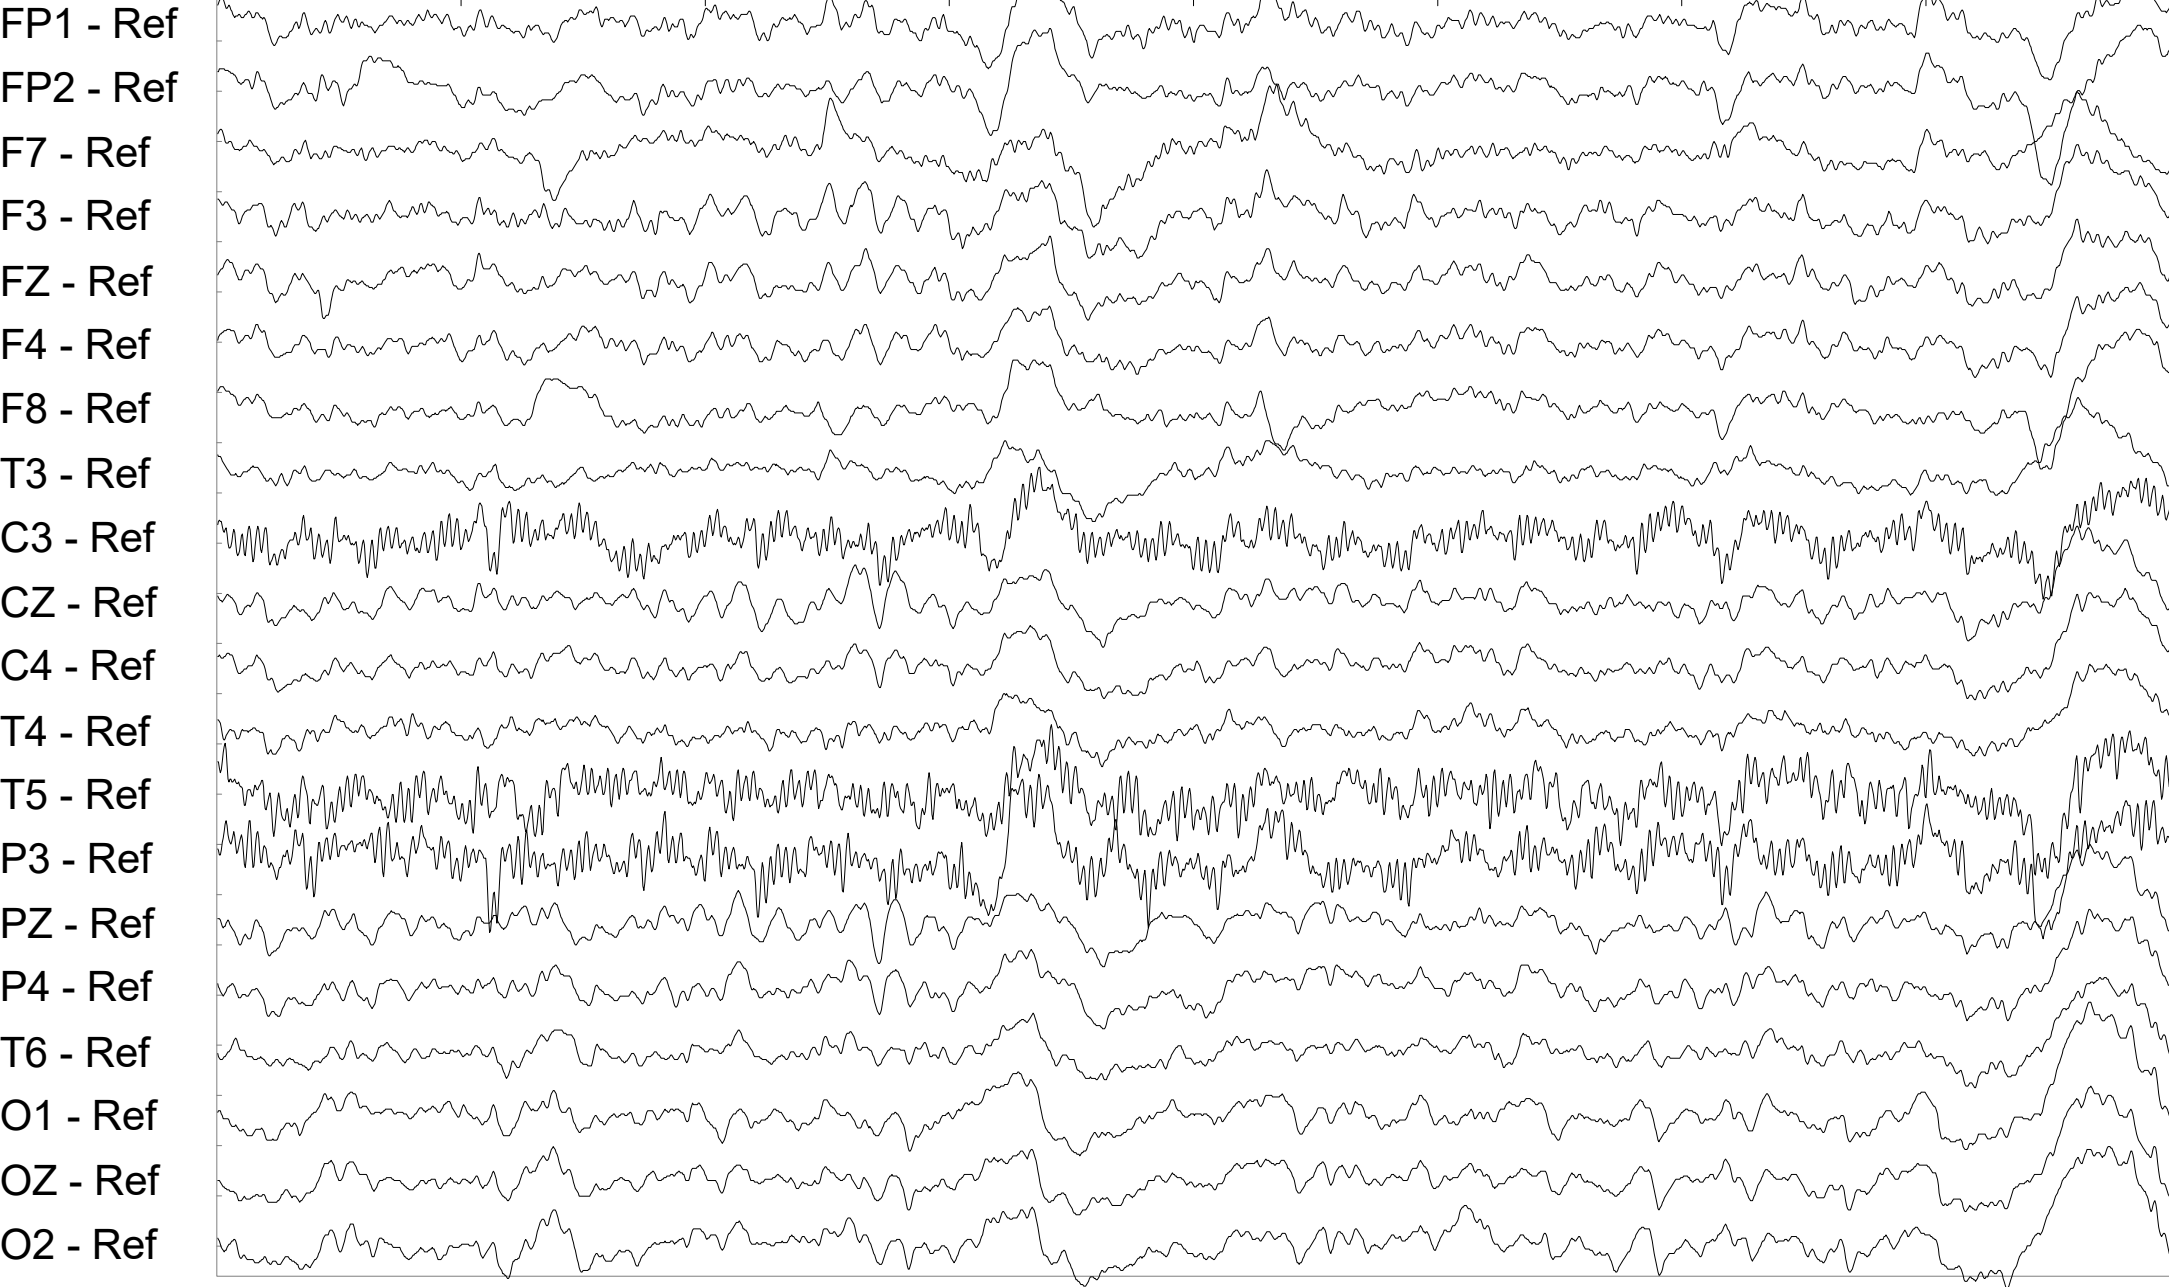




09:02:45	09:02:46	09:02:47	09:02:48	09:02:49	09:02:50	09:02:51	09:02:52
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados
Época: 8 - Horário: 09:02:46 - Estágio: 0 (8 seg.)							

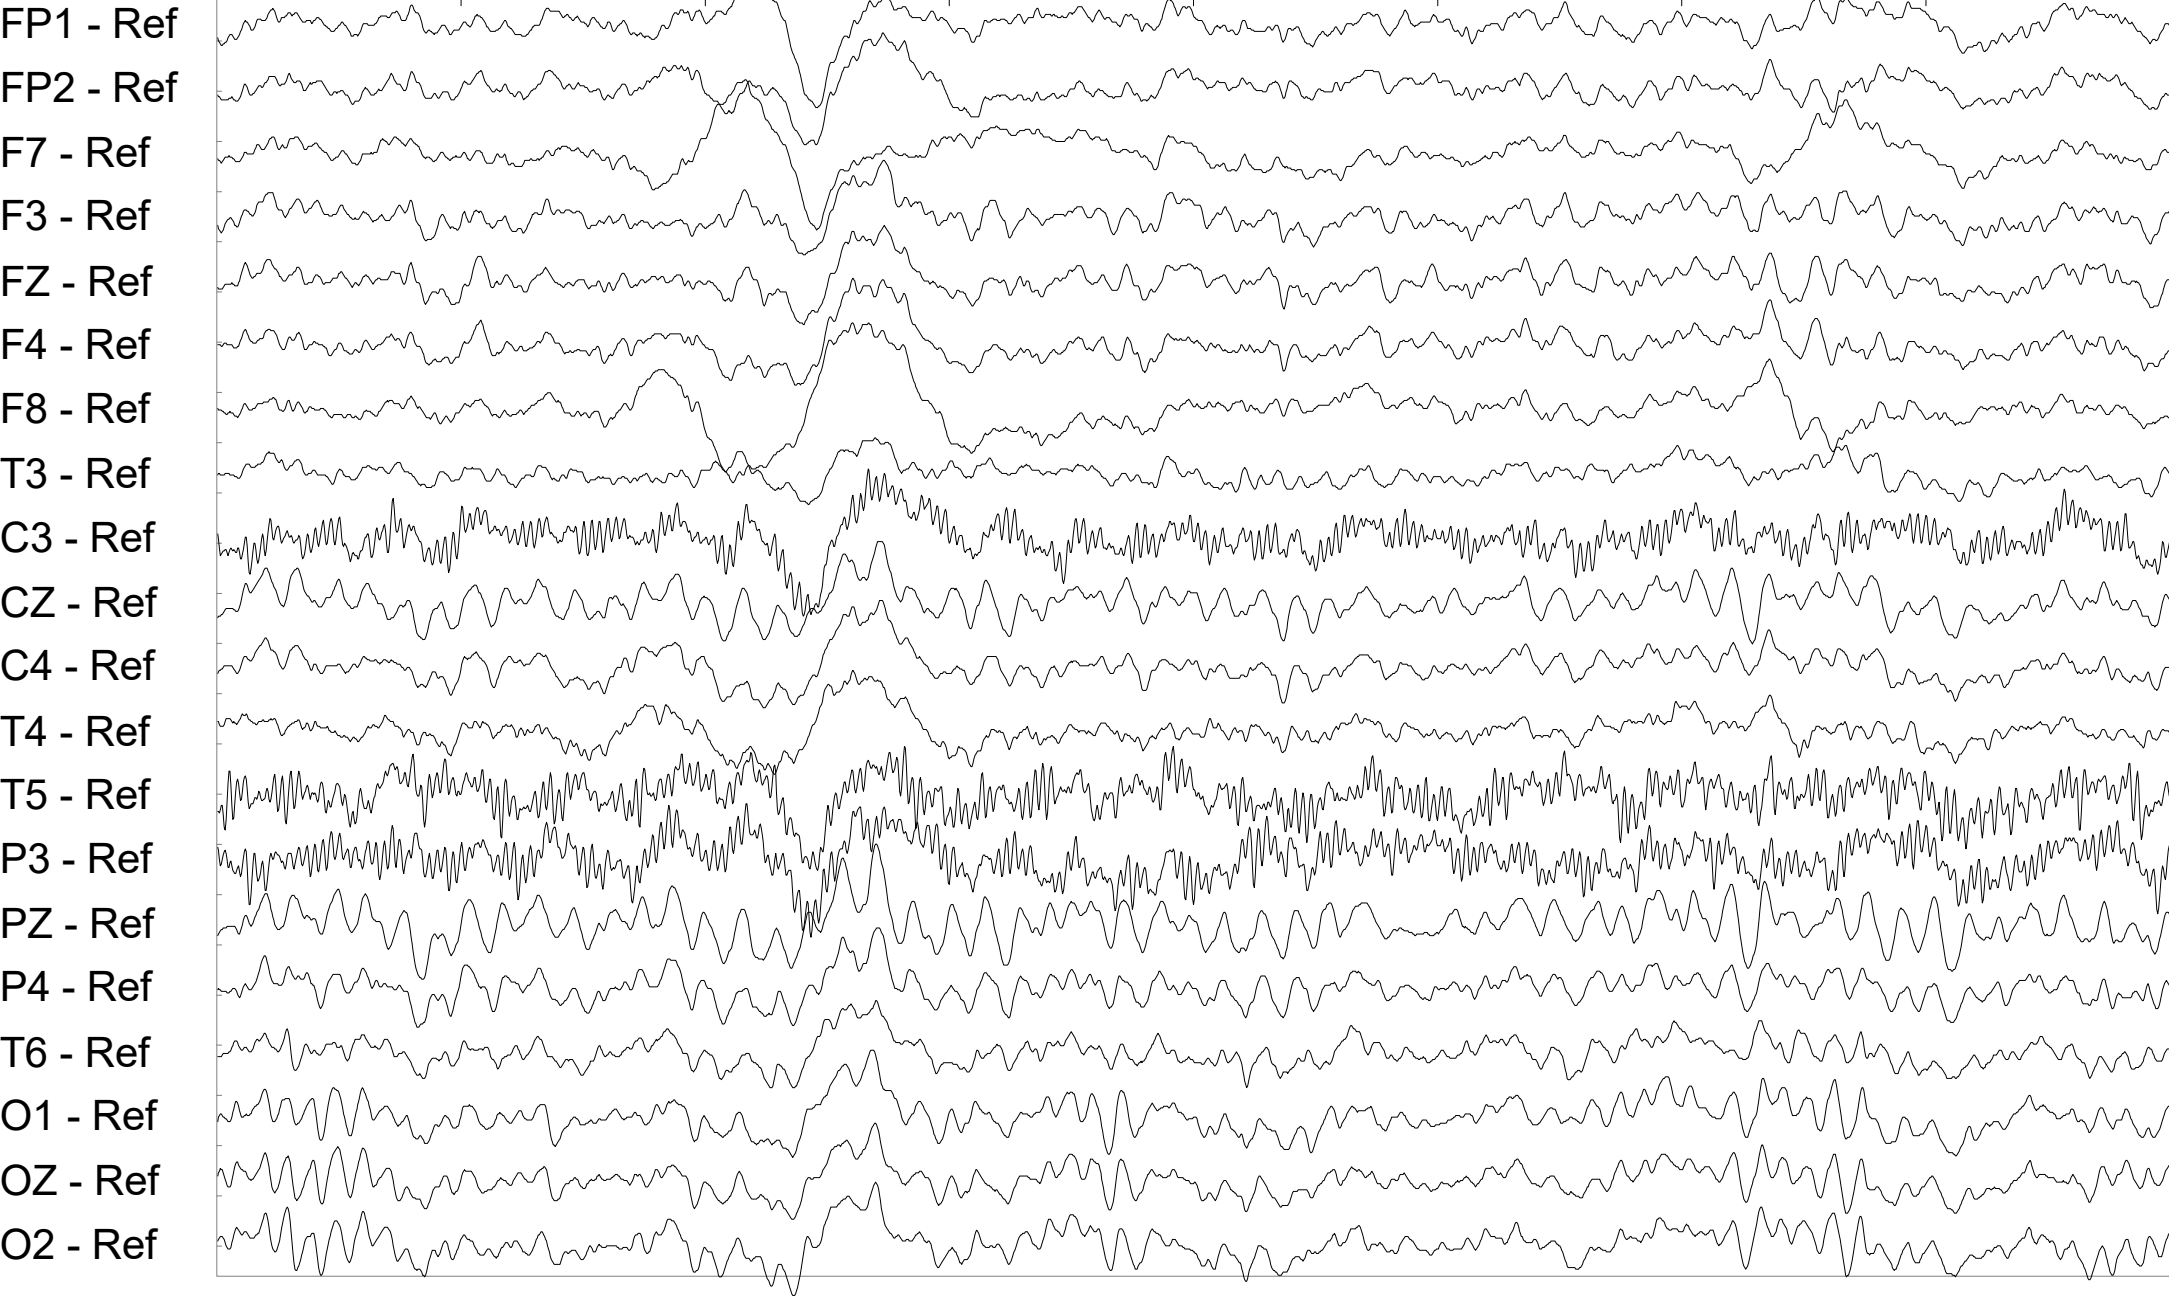




09:03:15	09:03:16	09:03:17	09:03:18	09:03:19	09:03:20	09:03:21	09:03:22
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados


Época: 9 - Horário: 09:03:16 - Estágio: 0 (8 seg.)

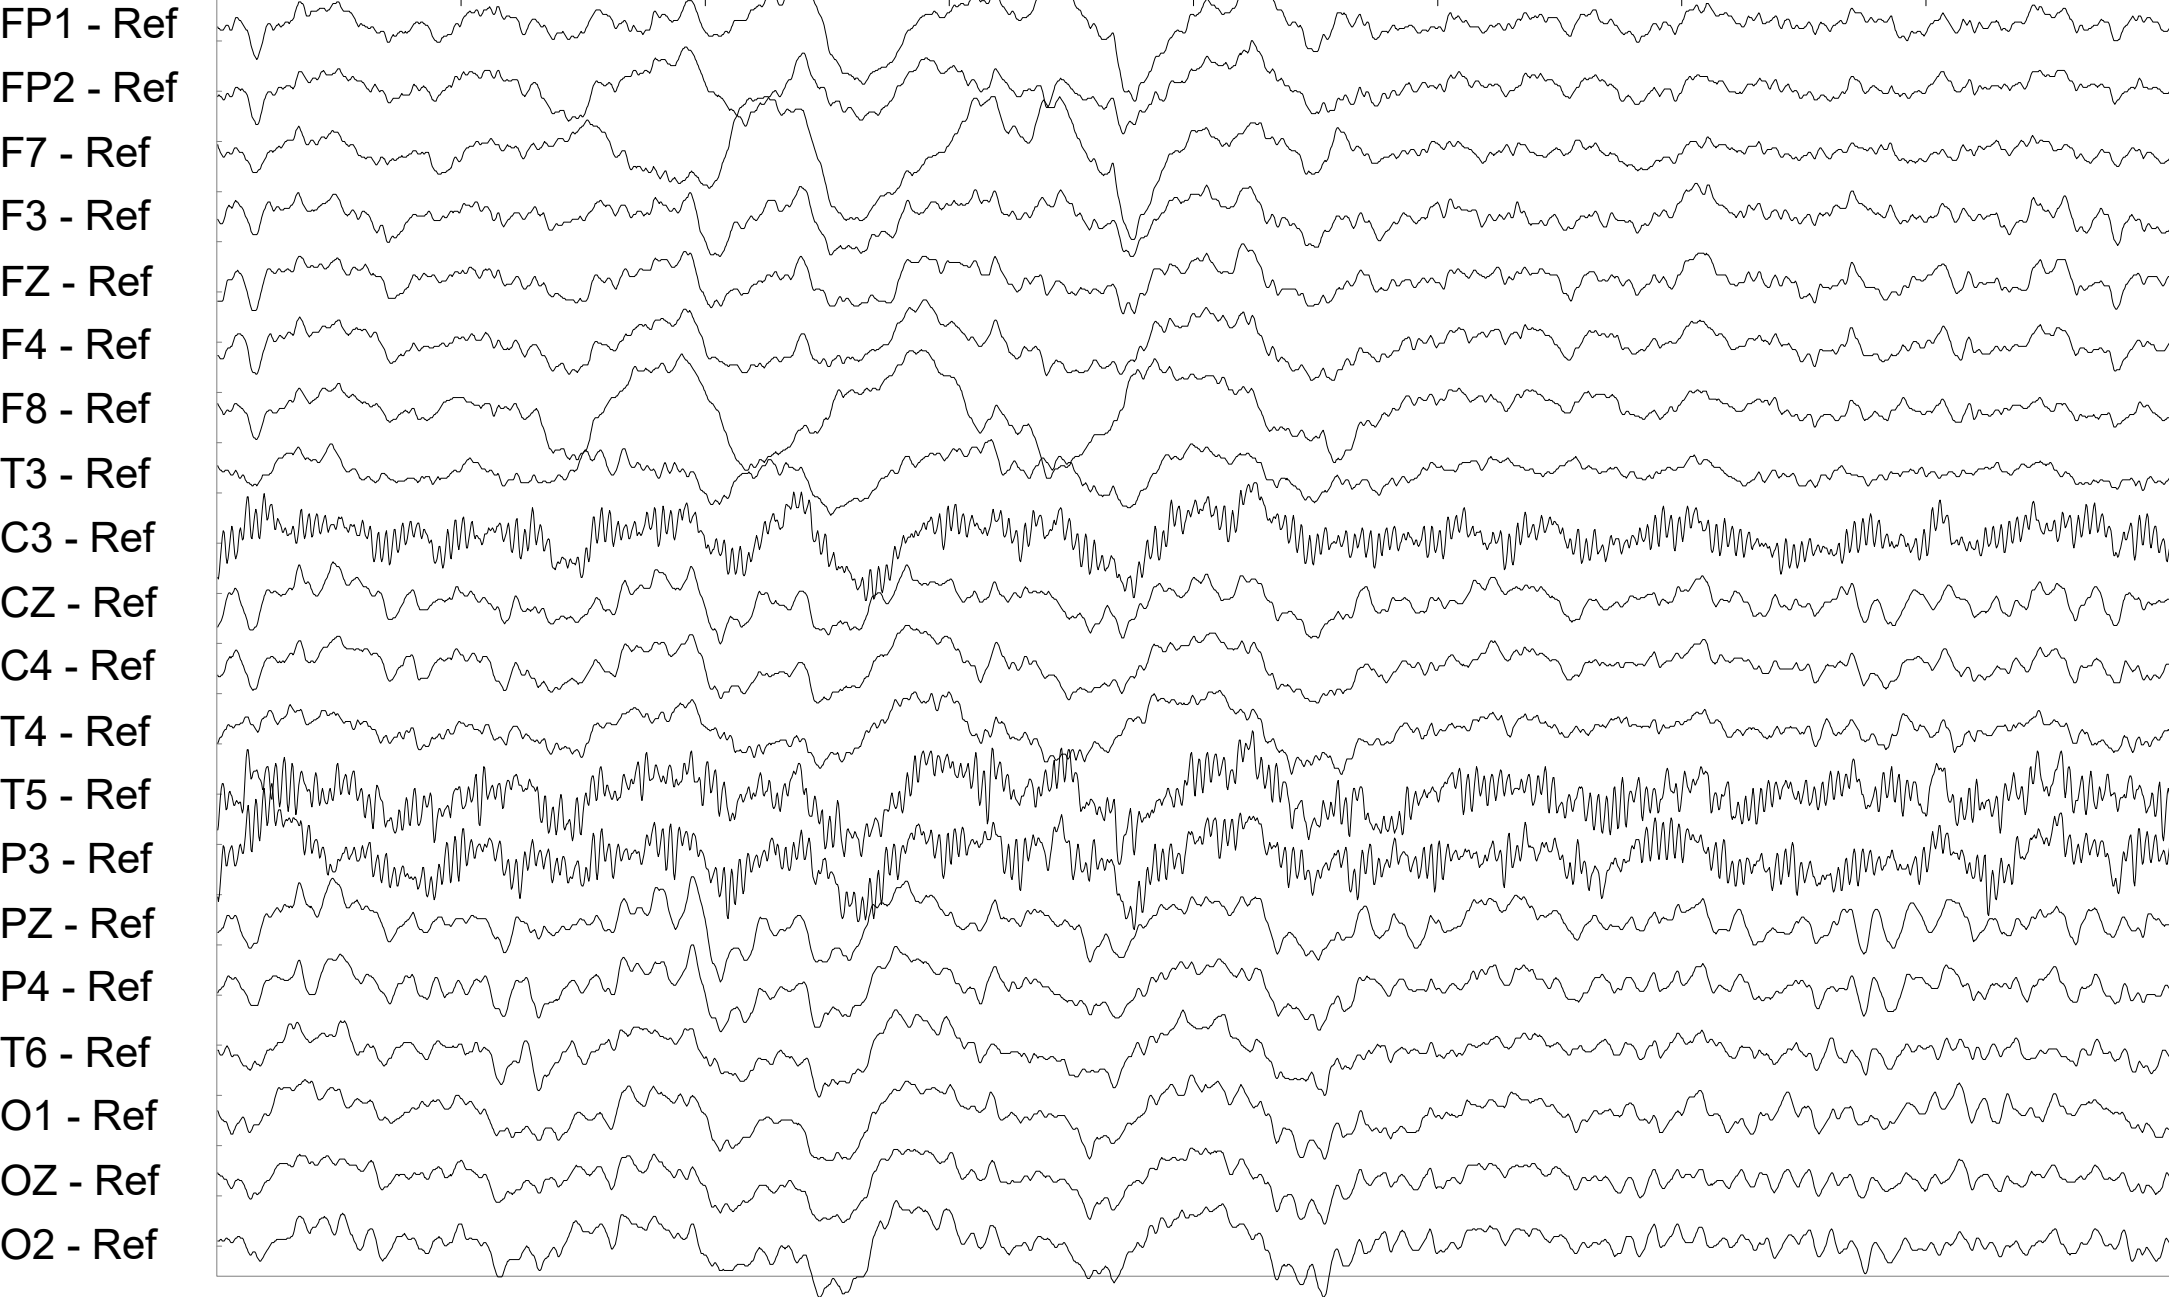



09:03:45	09:03:46	09:03:47	09:03:48	09:03:49	09:03:50	09:03:51	09:03:52
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 10 - Horário: 09:03:46 - Estágio: 0 (8 seg.)

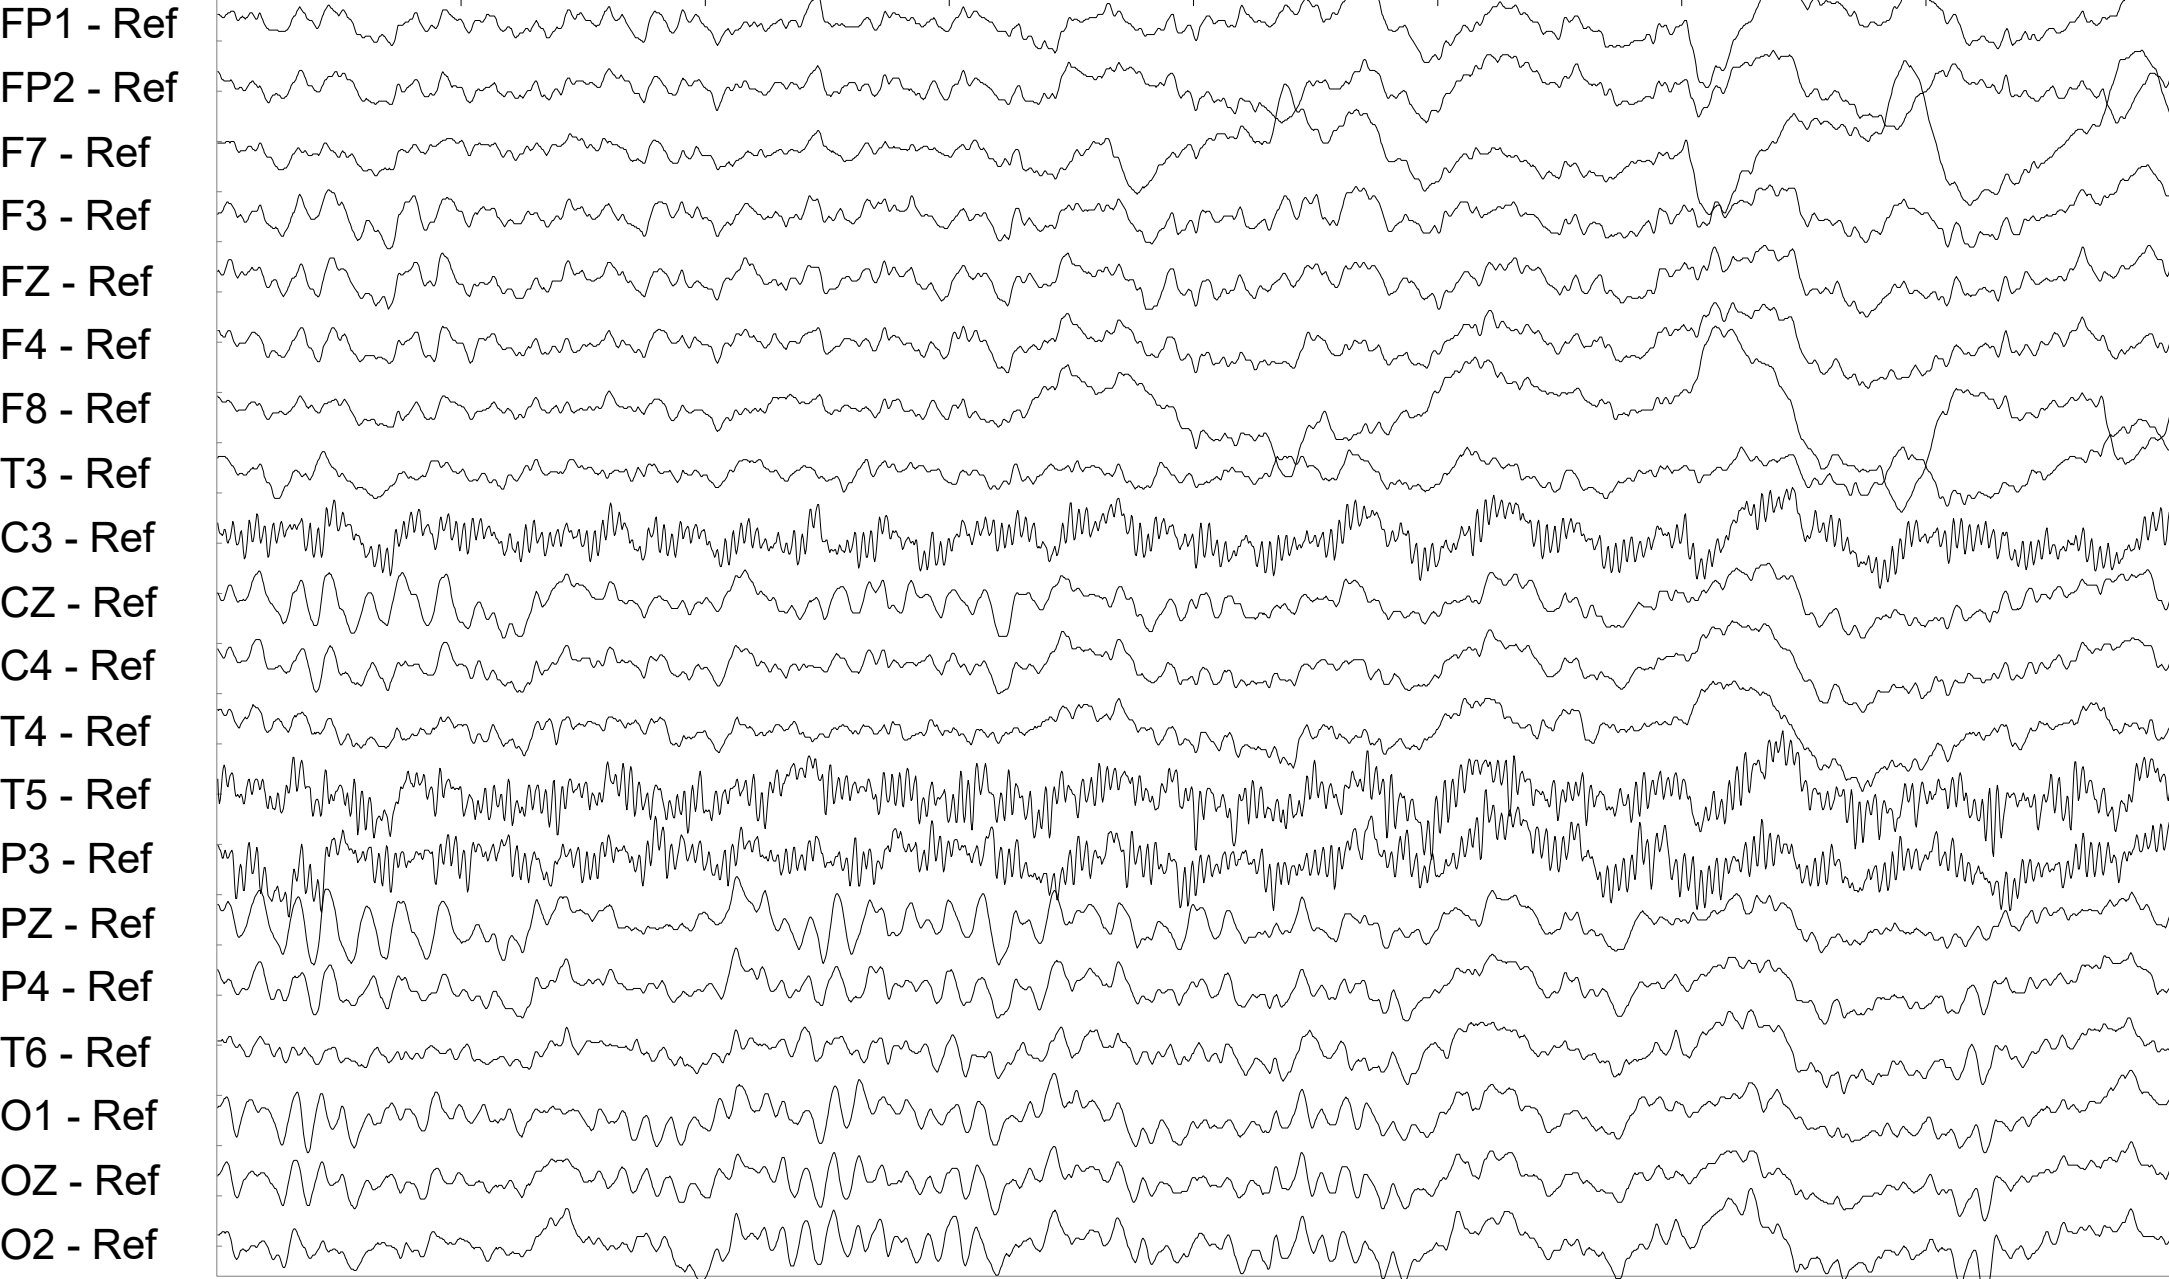


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

Pág. 12/20

09:04:45	09:04:46	09:04:47	09:04:48	09:04:49	09:04:50	09:04:51	09:04:52
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados


Época: 12 - Horário: 09:04:46 - Estágio: 0 (8 seg.)

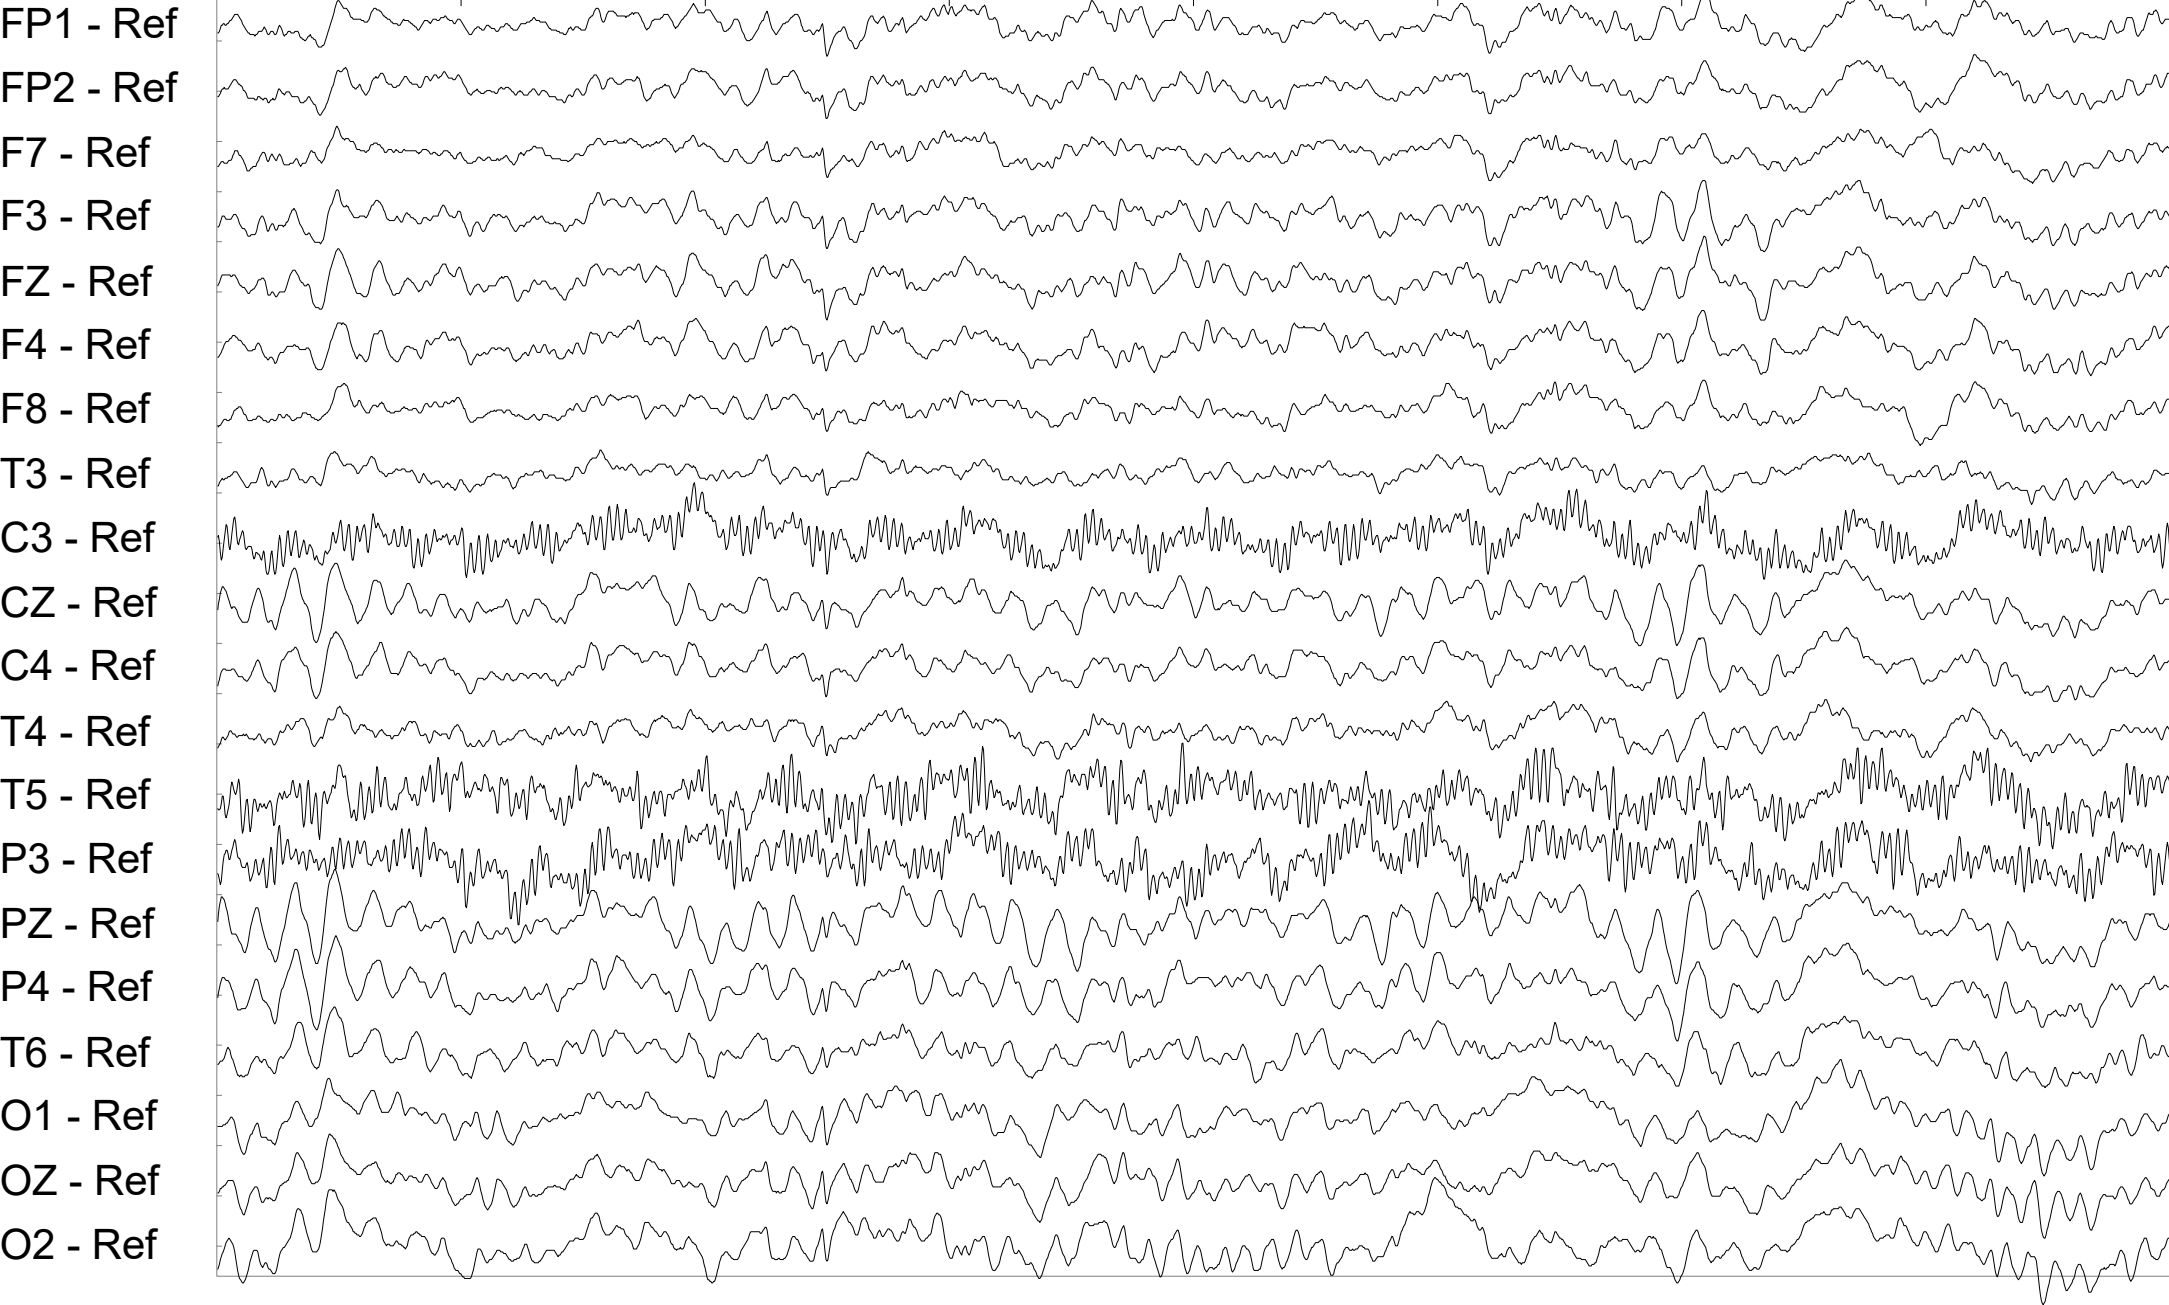




09:05:15	09:05:16	09:05:17	09:05:18	09:05:19	09:05:20	09:05:21	09:05:22
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 13 - Horário: 09:05:16 - Estágio: 0 (8 seg.)

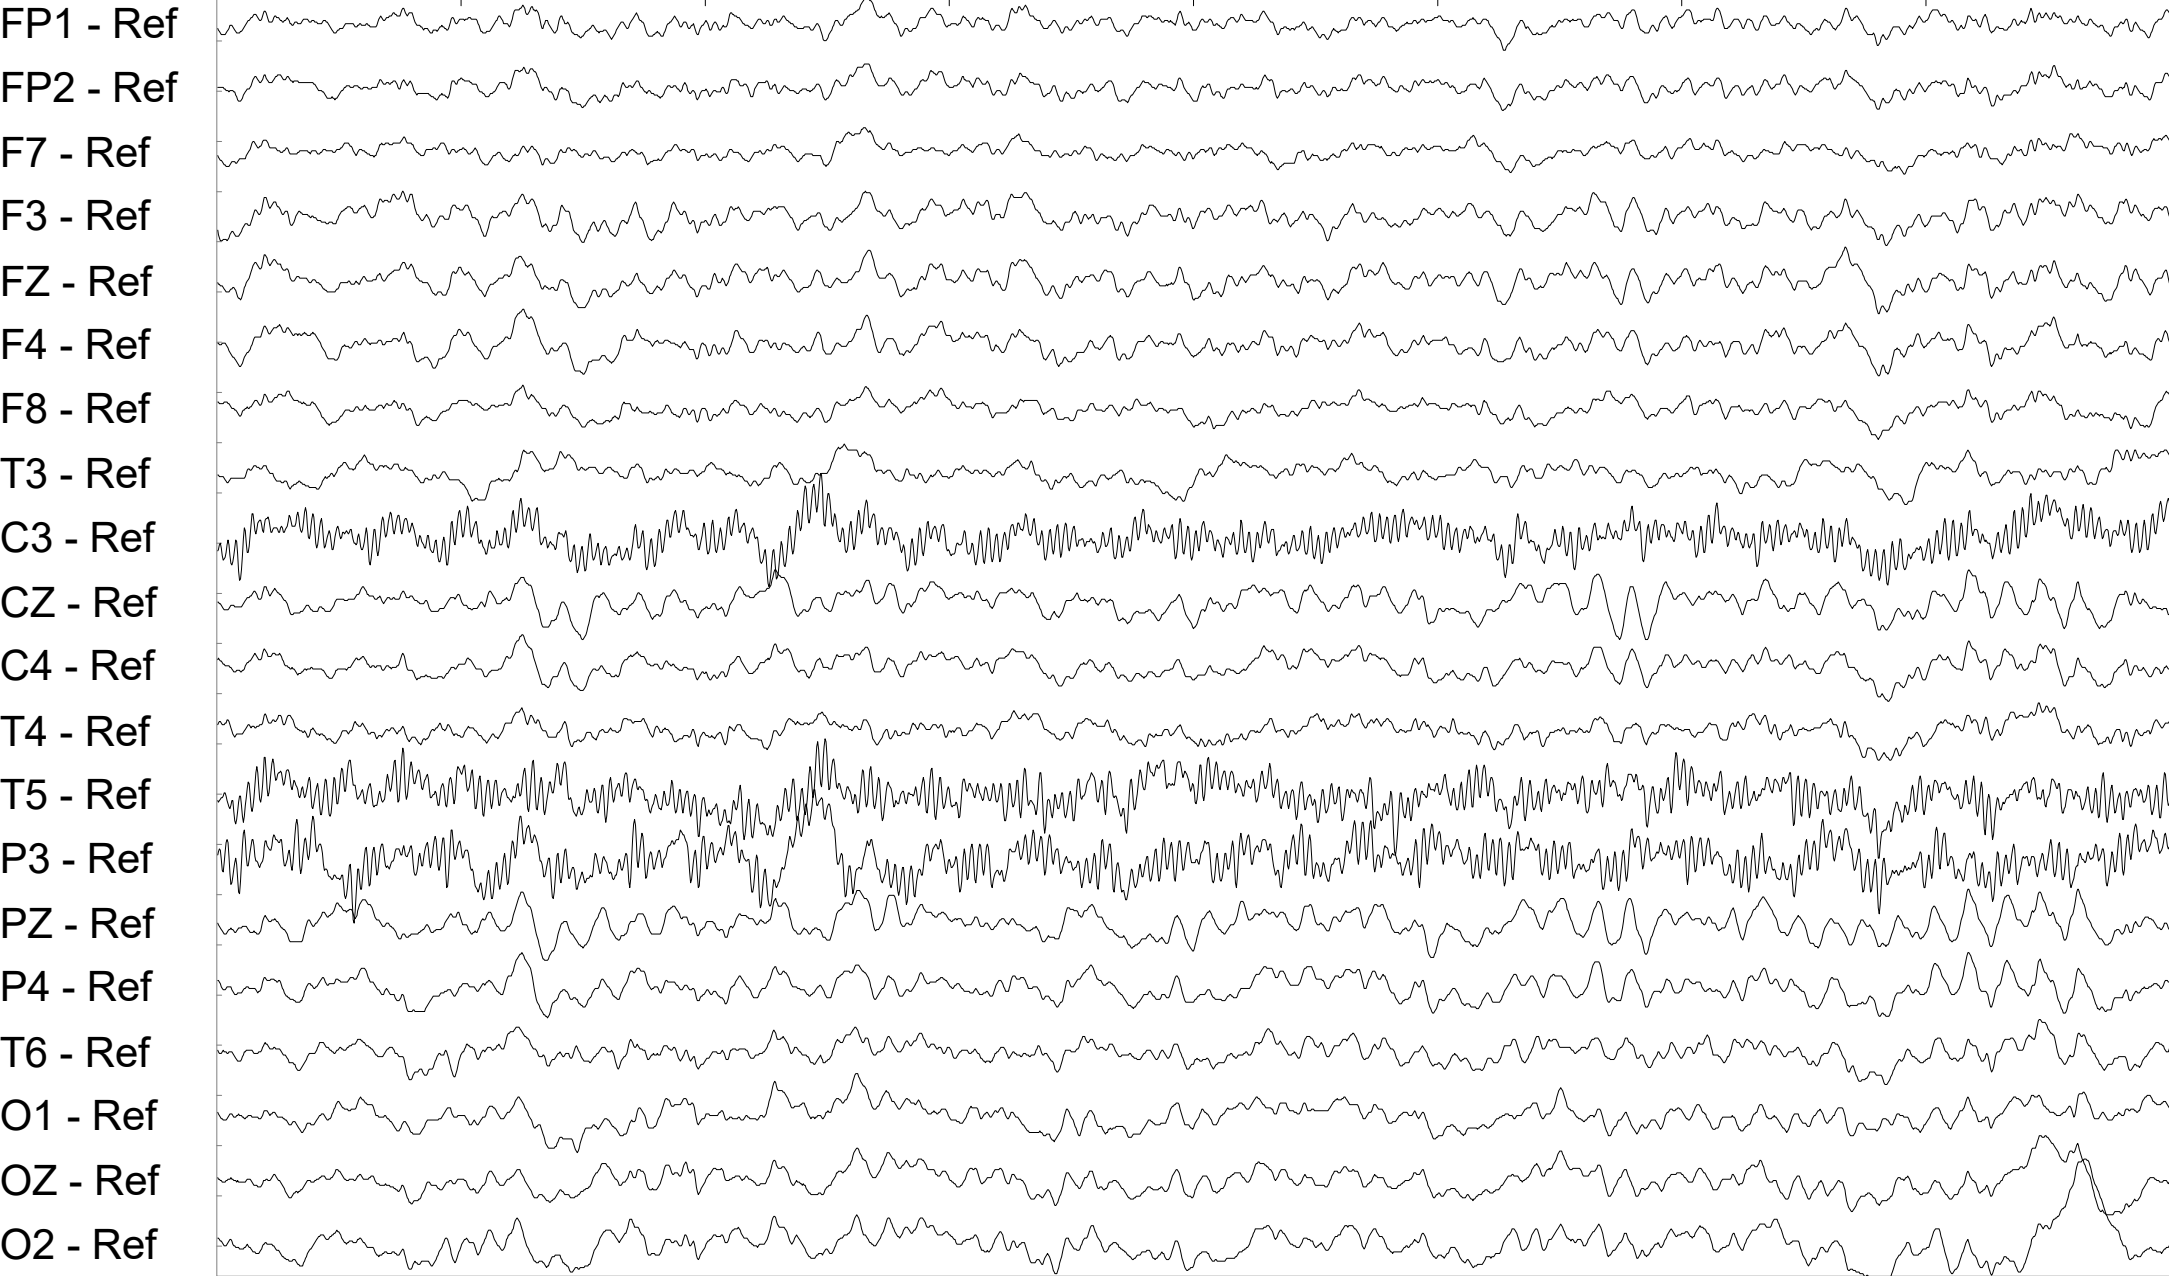



09:07:15
Vigília

09:07:16
Vigília

09:07:17
Vigília

09:07:18
Vigília


09:07:19
Vigília


09:07:20
Vigília

09:07:21
Vigília

09:07:22
Vigília

Época: 17 - Horário: 09:07:16 - Estágio: 0 (8 seg.)

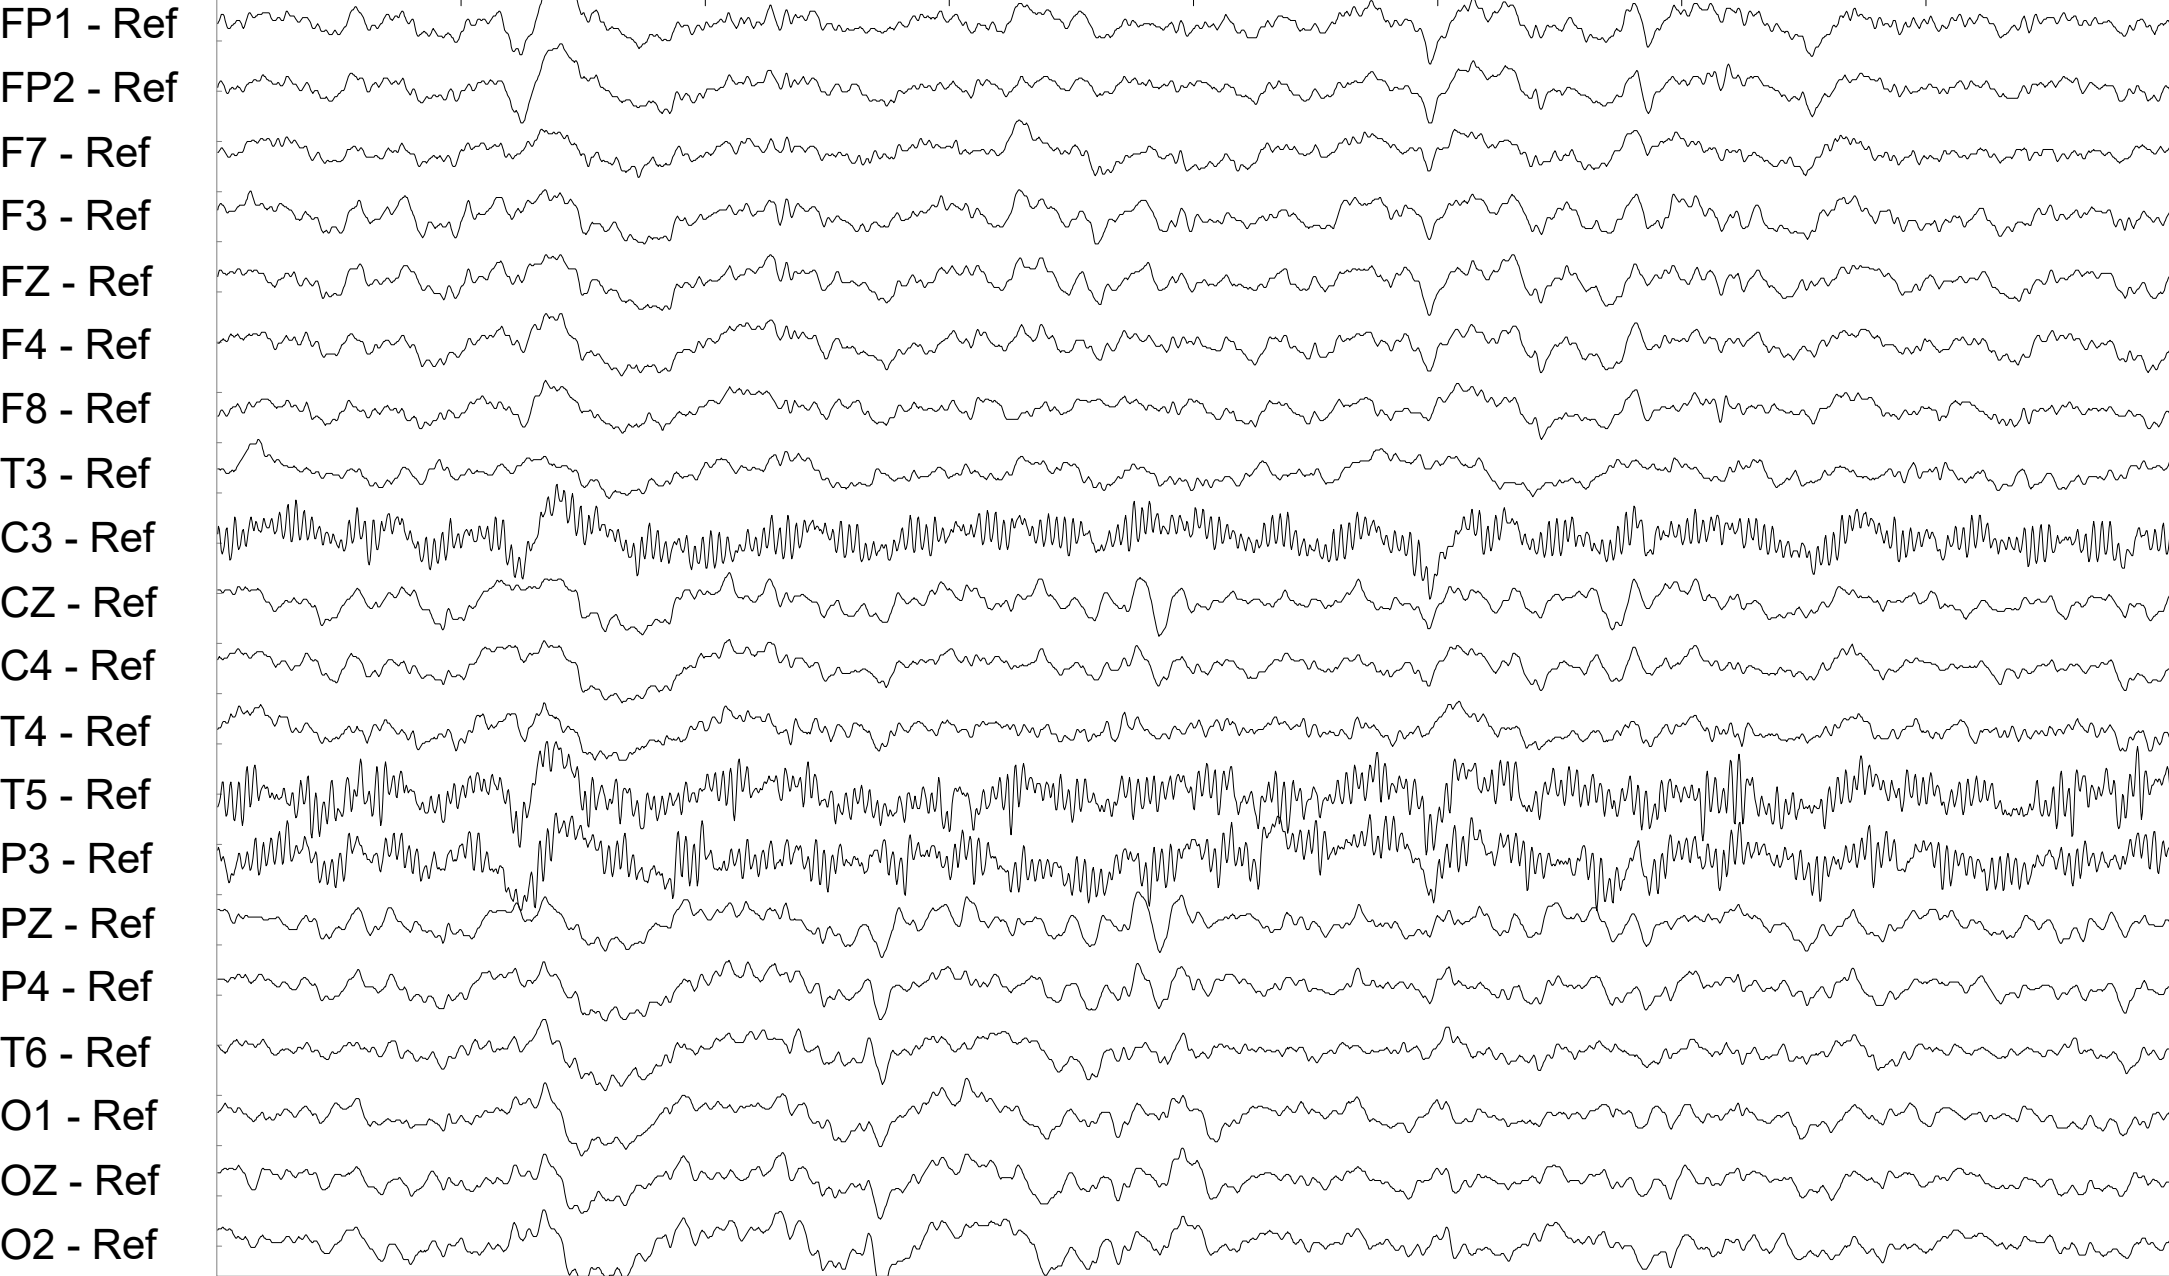



09:07:45

Vigília

09:07:46

Vigília

09:07:47

Vigília

09:07:48

Vigília

09:07:49

Vigília

09:07:50

Vigília


09:07:51


Vigília

09:07:52

Vigília

Época: 18 - Horário: 09:07:46 - Estágio: 0 (8 seg.)

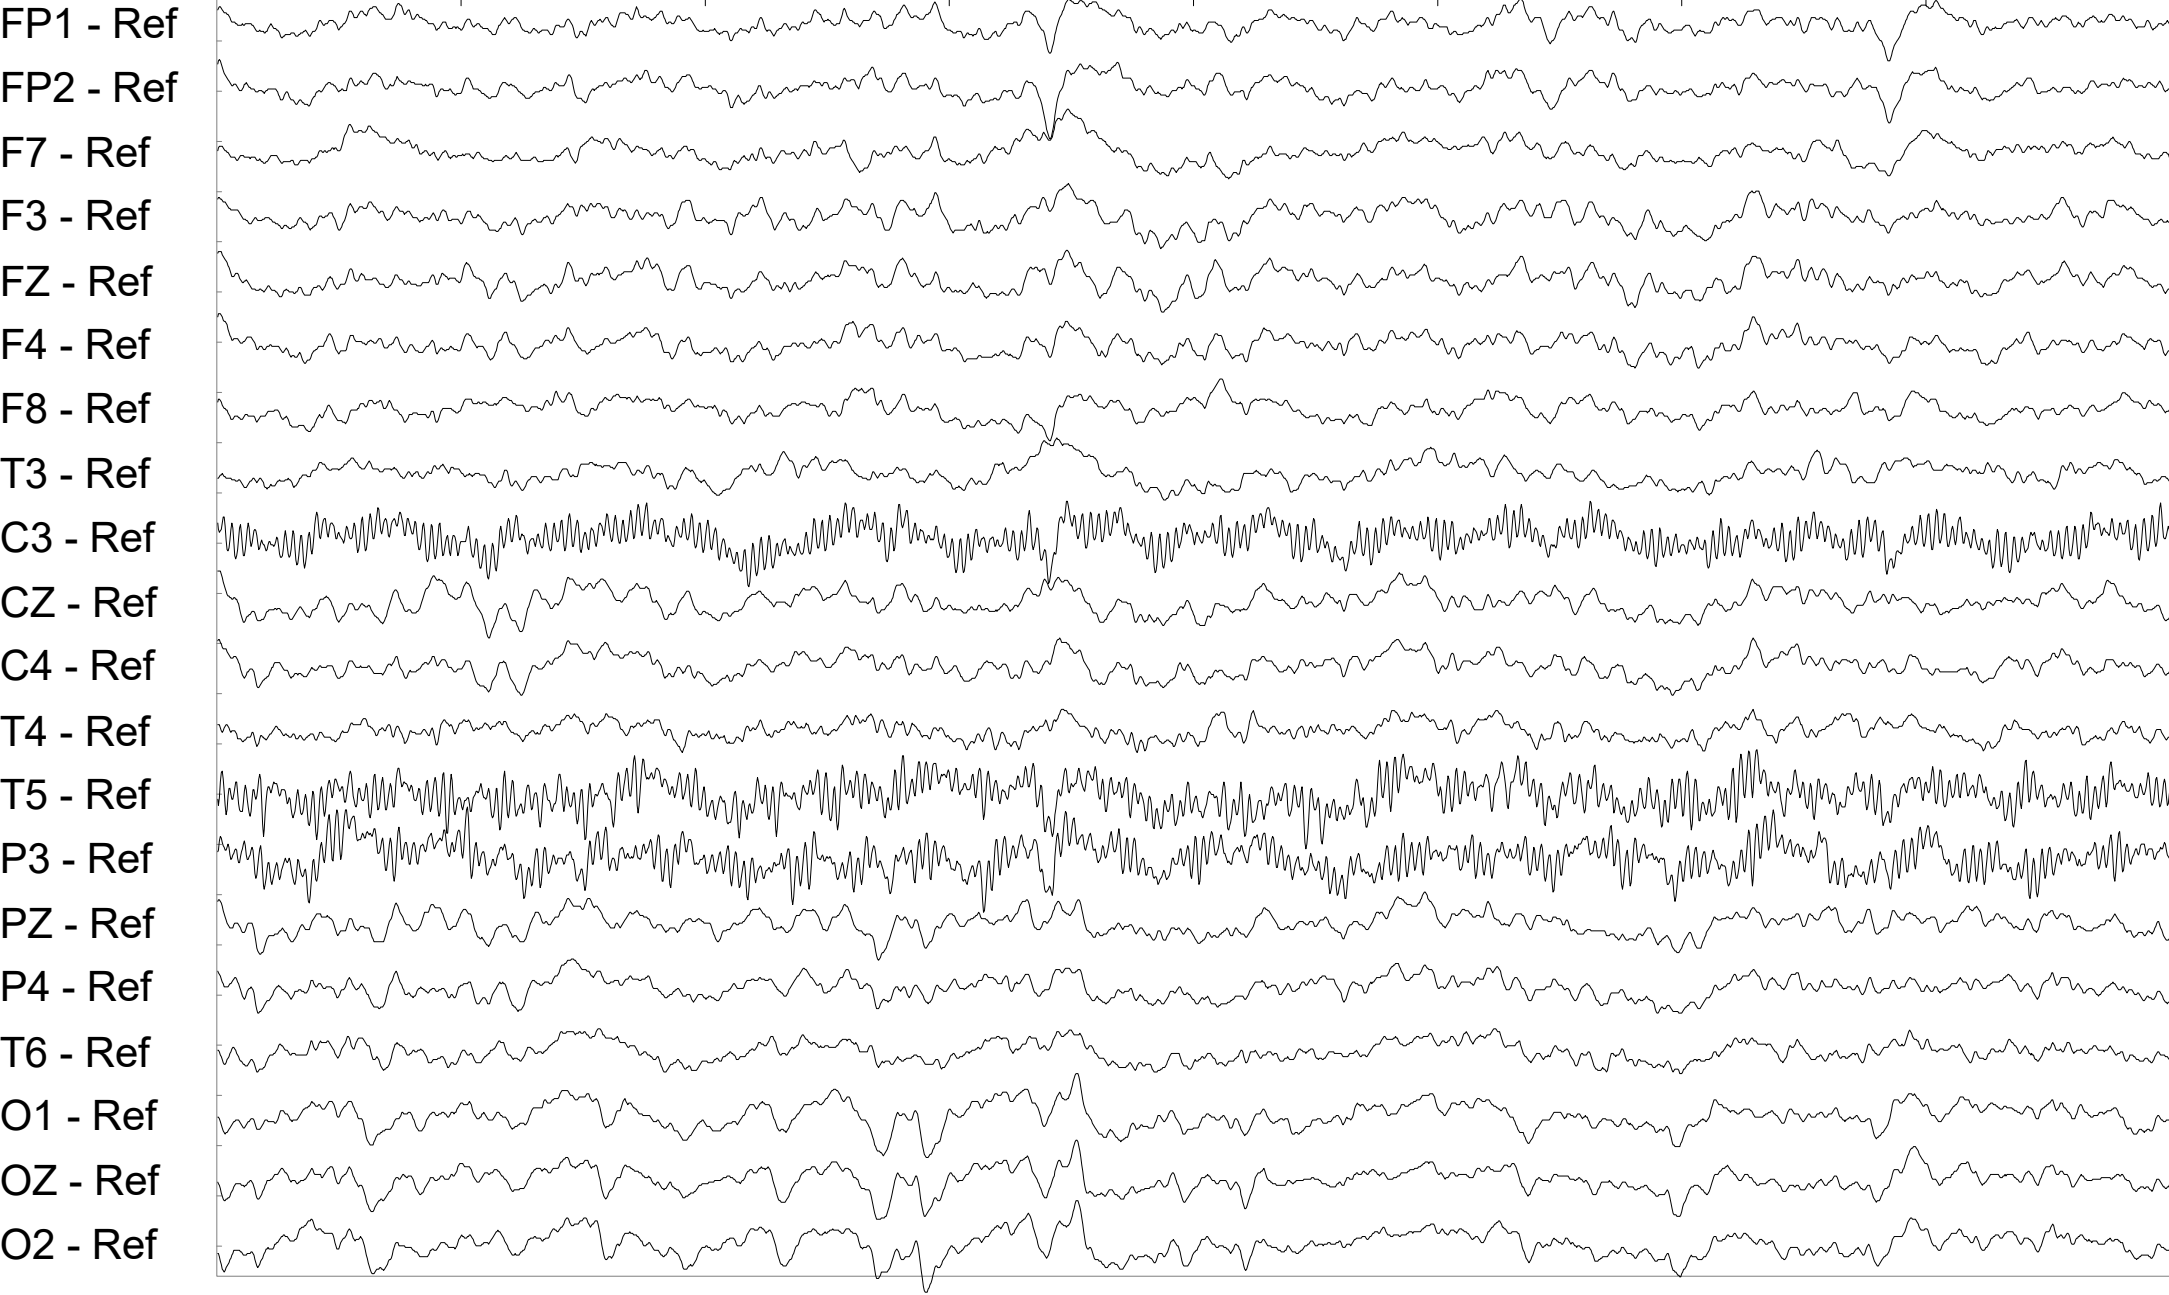



09:08:45

Vigília

09:08:46

Vigília

09:08:47

Vigília

09:08:48

Vigília

09:08:49

Vigília

09:08:50

Vigília


09:08:51

Vigília

09:08:52

Vigília

Época: 20 - Horário: 09:08:46 - Estágio: 0 (8 seg.)

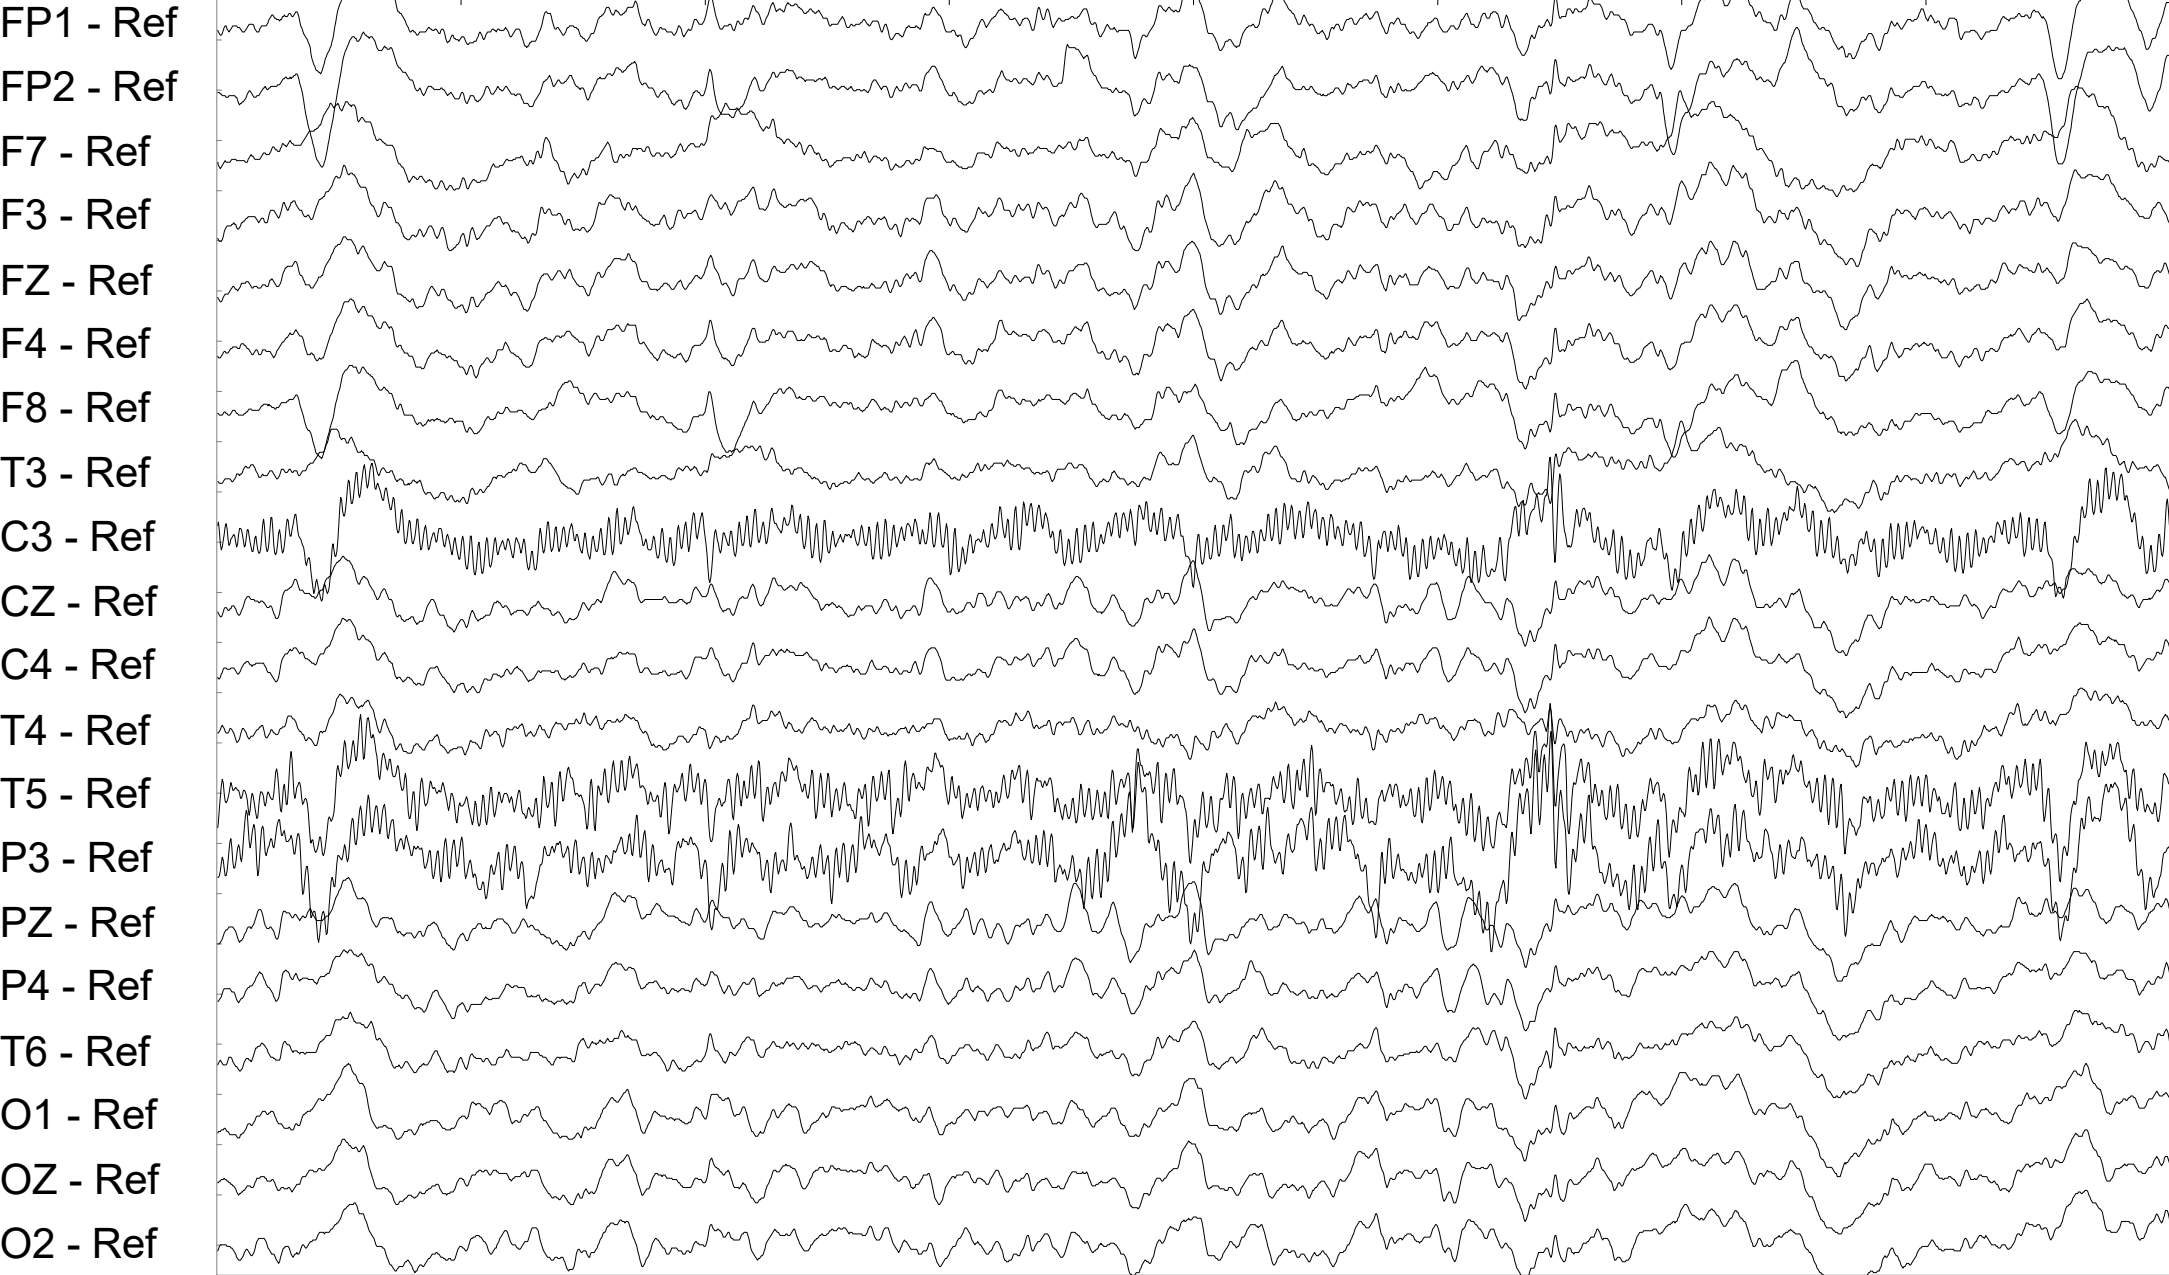

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

09:09:13

Vigília

09:09:14

Vigília

09:09:15

Vigília

09:09:16

Vigília

09:09:17

Vigília

09:09:18

Vigília


09:09:19


Vigília


09:09:20

Vigília

Época: 20 - Horário: 09:09:14 - Estágio: 0 (8 seg.)

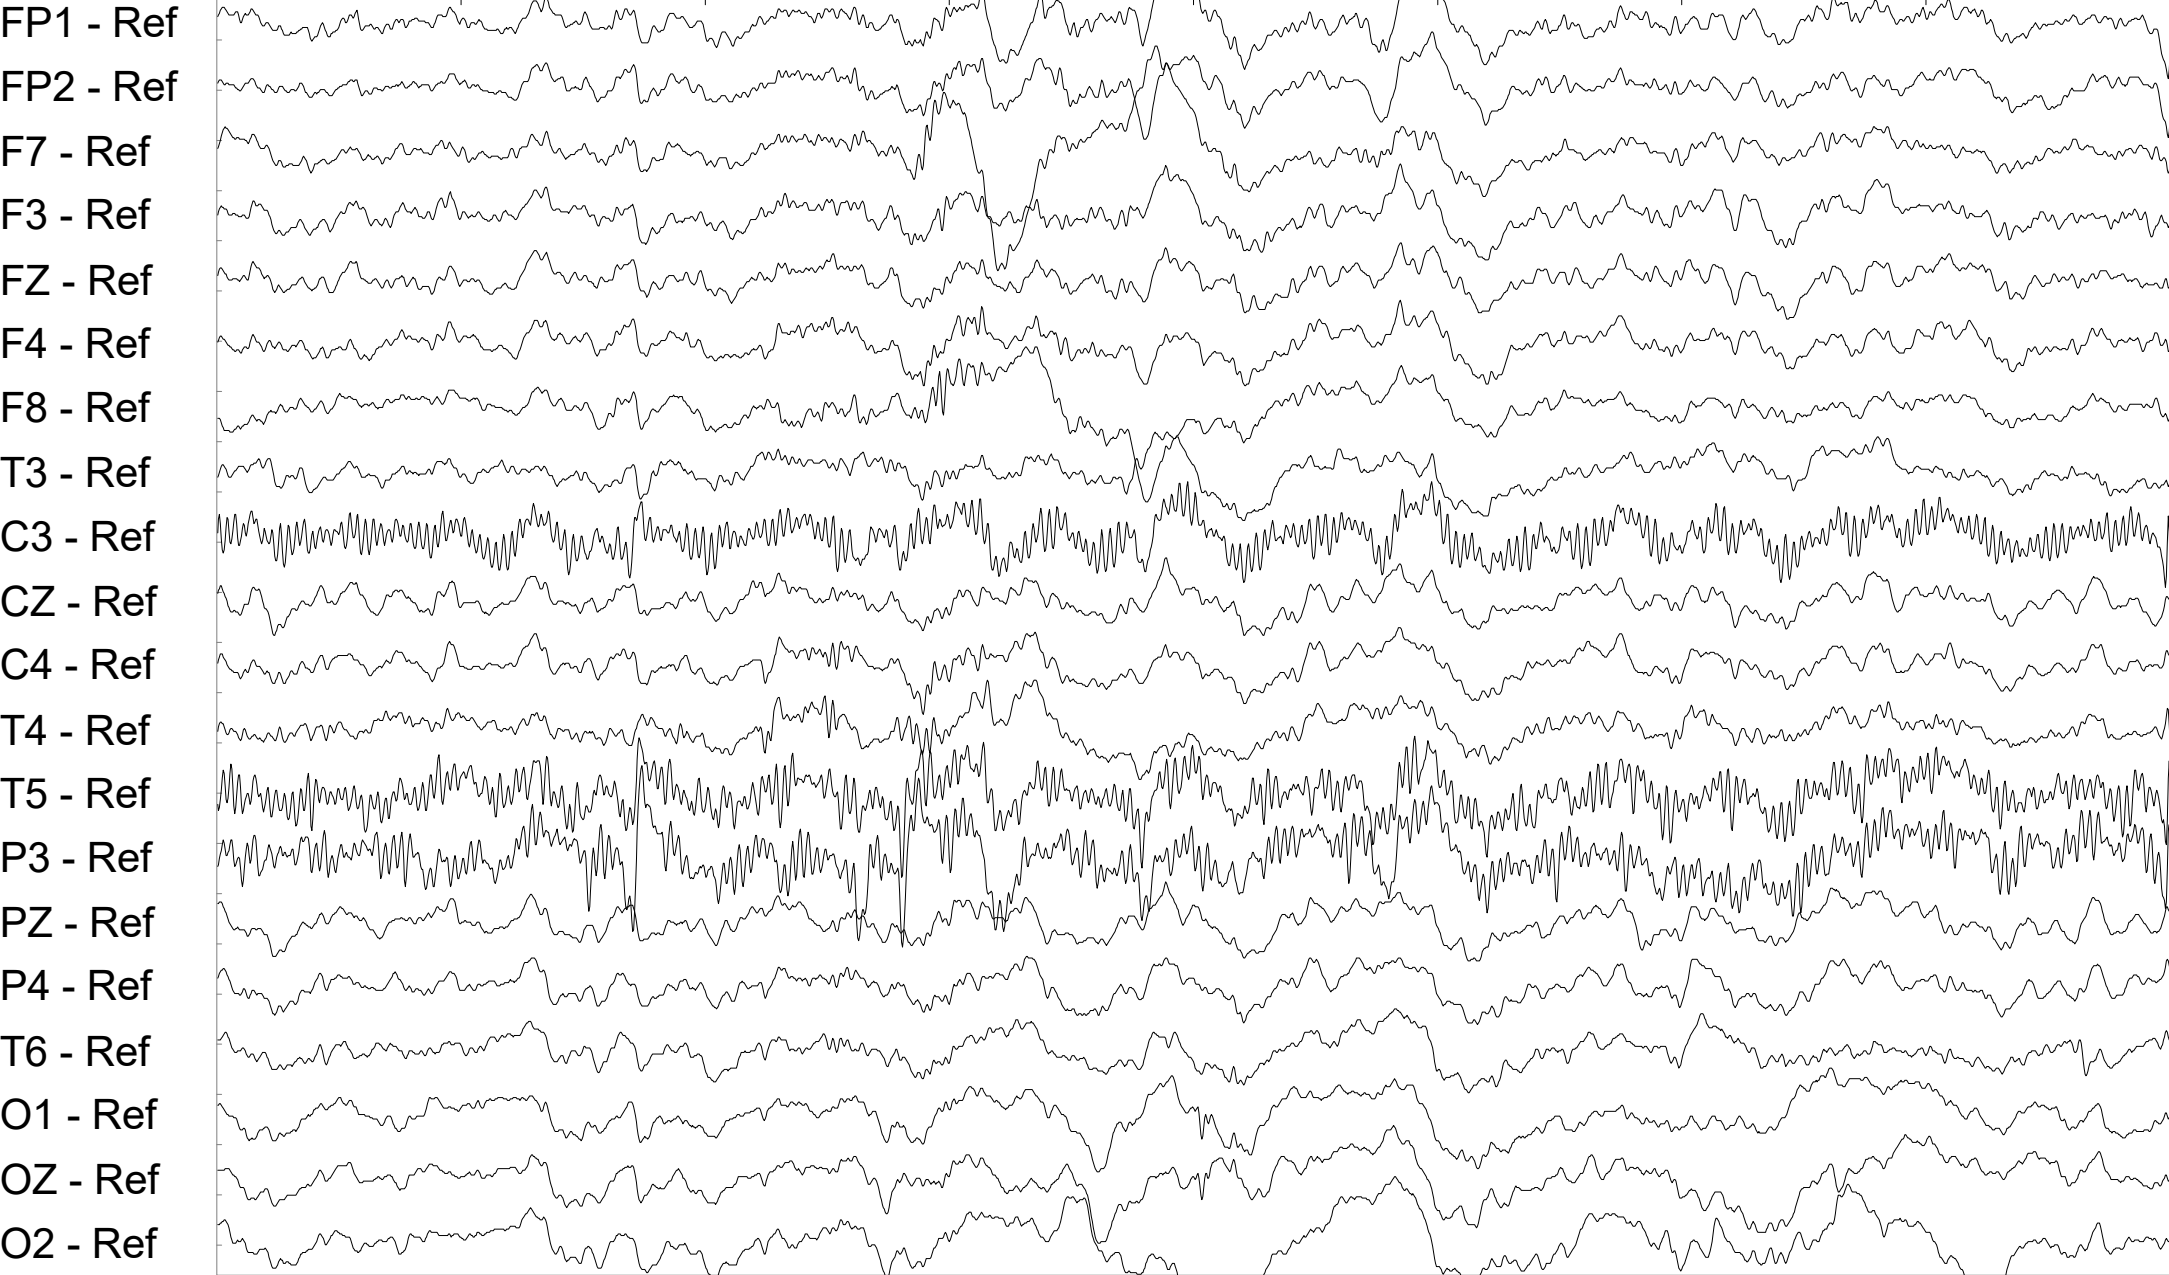

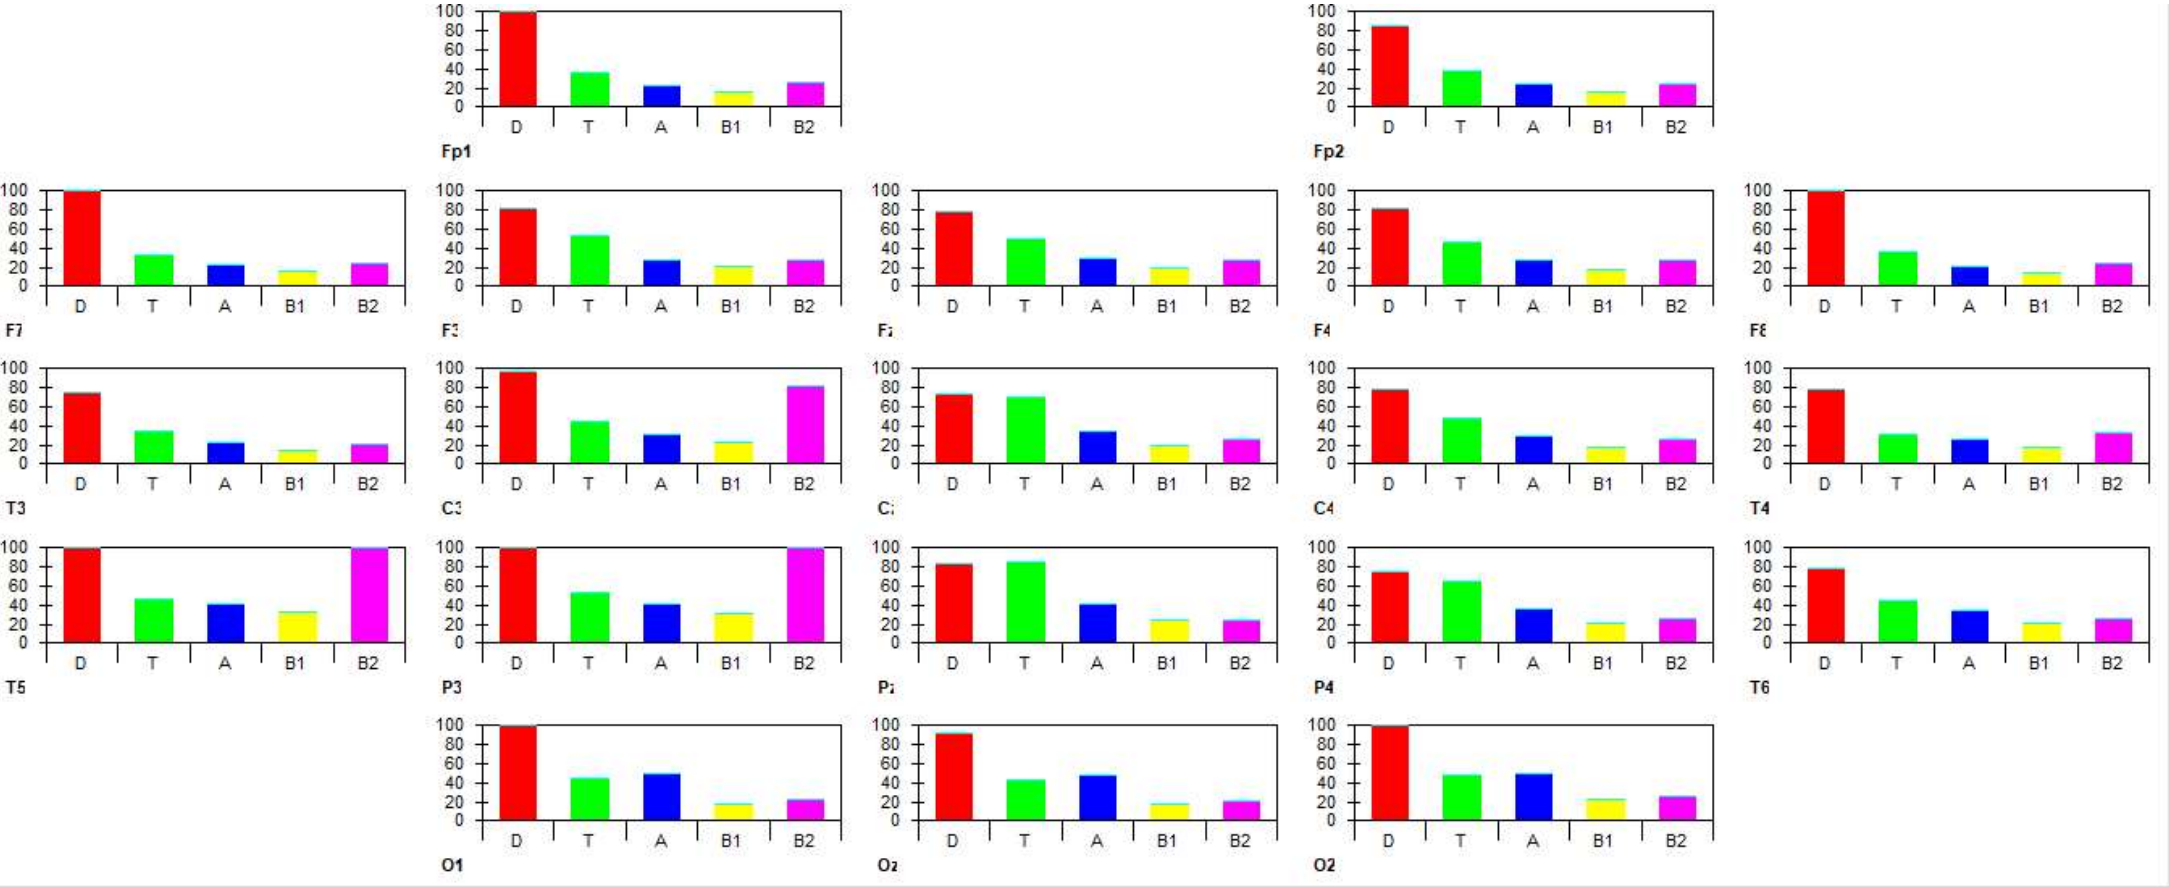

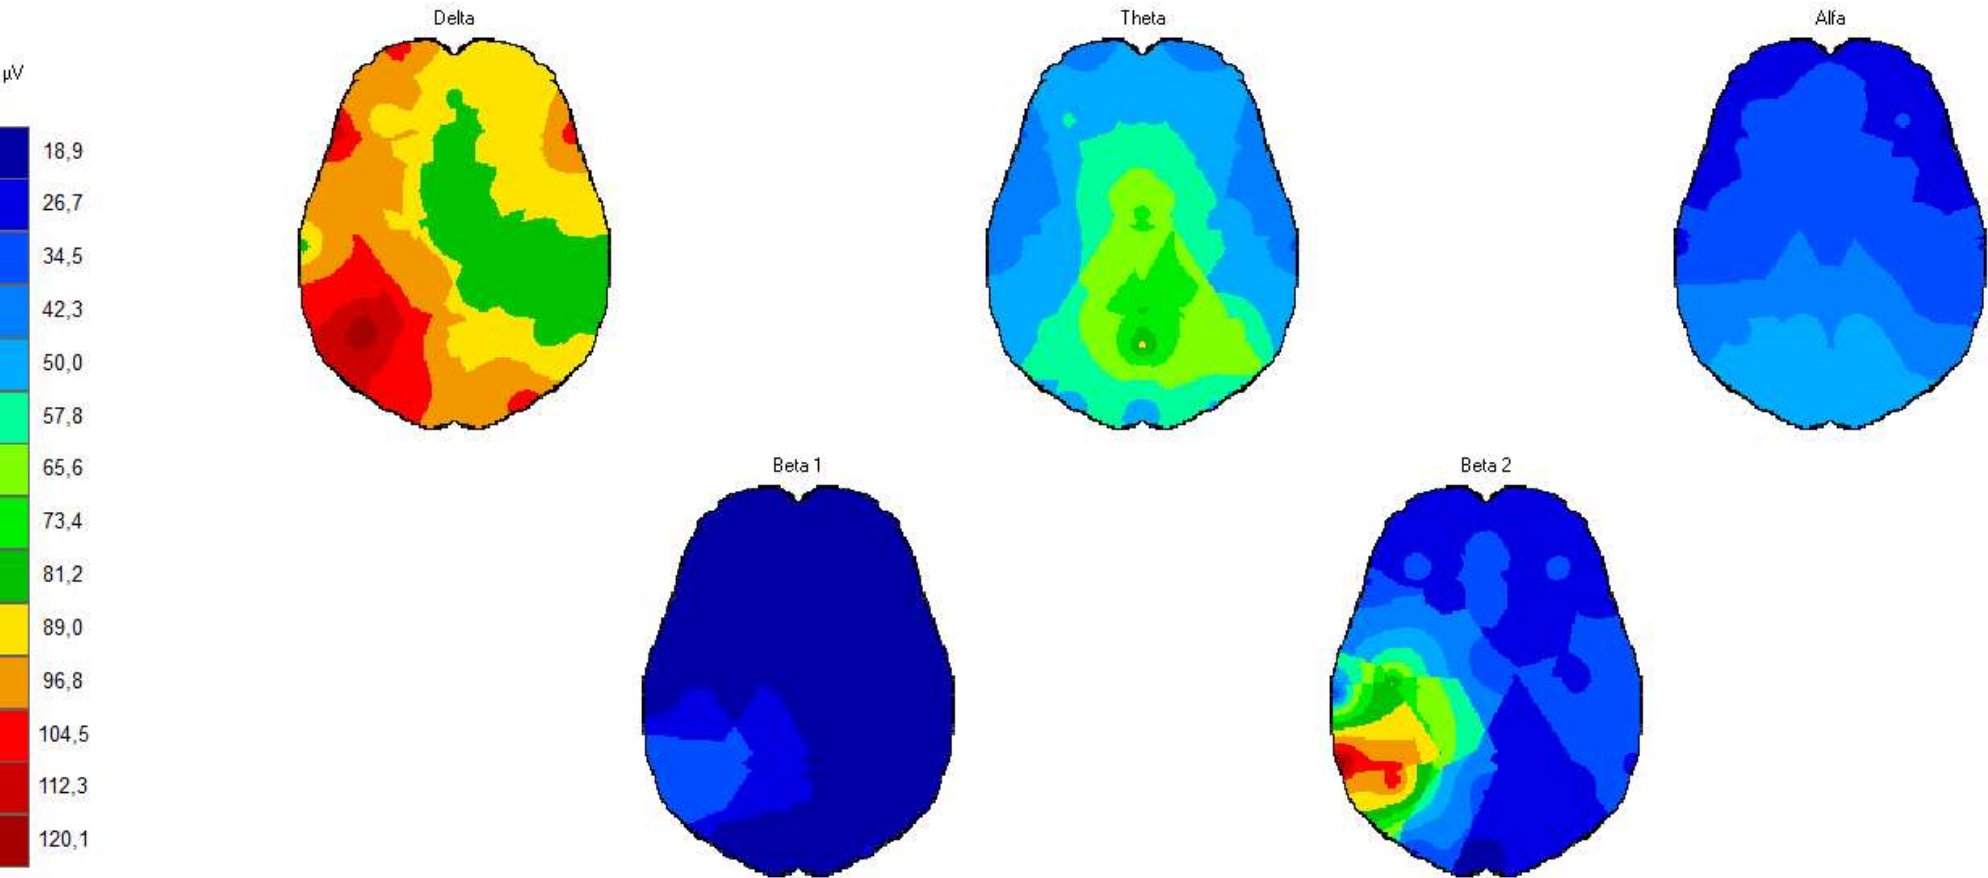

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	102,1	50,0
T	6,5	38,5	17,9
A	10,0	23,1	11,3
B1	15,5	18,0	7,8
B2	18,5	26,5	13,0

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	84,9	45,1
T	6,5	38,3	20,4
A	10,0	24,3	12,9
B1	15,5	16,1	8,5
B2	19,5	24,6	13,0

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	110,2	53,3
T	4,0	33,0	16,0
A	10,0	23,3	11,3
B1	15,5	15,5	7,5
B2	21,0	24,7	12,0

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	81,5	38,6
T	6,5	53,5	25,4
A	10,0	28,3	13,4
B1	15,5	20,5	9,7
B2	19,5	27,2	12,9

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	78,0	38,0
T	6,5	50,3	24,5
A	8,0	30,0	14,6
B1	15,5	20,1	9,8
B2	19,0	27,0	13,2

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	82,3	40,7
T	6,5	47,2	23,4
A	10,0	27,4	13,6
B1	15,5	17,5	8,8
B2	21,5	27,7	13,7

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	104,1	52,1
T	6,5	38,3	18,2
A	10,0	21,0	10,5
B1	15,5	14,8	7,3
B2	19,5	24,0	12,0

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	74,9	44,8
T	5,0	34,0	20,3
A	9,0	22,6	13,5
B1	13,0	14,7	8,8
B2	18,5	21,2	12,6

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	97,6	35,1
T	4,0	44,2	15,9
A	10,0	31,1	11,2
B1	14,5	22,2	8,0
B2	32,0	62,6	29,8

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	72,8	32,6
T	6,5	70,3	31,5
A	8,0	34,4	15,4
B1	14,5	19,7	8,8
B2	18,5	26,0	11,7

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	79,0	38,7
T	6,5	47,8	24,1
A	10,0	29,1	14,7
B1	14,5	17,2	8,7
B2	18,5	25,6	12,9

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	79,3	42,3
T	6,5	31,4	16,8
A	9,0	25,7	13,7
B1	14,5	18,3	9,7
B2	19,0	32,9	17,6

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	104,5	29,7
T	6,5	46,7	13,3
A	10,0	42,2	12,0
B1	15,0	33,8	9,6
B2	32,0	124,2	35,4

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	121,7	34,3
T	4,0	54,0	15,2
A	8,5	40,8	11,5
B1	13,0	31,4	8,9
B2	32,0	106,9	30,1

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	83,8	32,4
T	6,5	85,2	32,9
A	10,0	41,7	16,1
B1	14,5	23,8	9,2
B2	18,5	24,2	9,4

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	76,1	33,8
T	7,0	65,0	28,9
A	9,5	36,2	16,1
B1	14,5	21,6	9,6
B2	18,5	26,1	11,6

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	78,4	36,4
T	7,0	44,0	21,5
A	9,5	35,1	17,1
B1	13,0	21,1	10,3
B2	18,5	25,9	12,7

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	104,3	43,4
T	7,0	44,2	18,4
A	10,0	50,4	21,0
B1	14,5	18,5	7,7
B2	19,5	22,9	9,5

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	91,7	41,1
T	6,5	43,1	19,3
A	10,0	48,8	21,9
B1	13,0	18,4	8,2
B2	18,5	21,3	9,6

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	105,8	41,8
T	7,0	47,6	18,8
A	10,0	50,6	20,0
B1	15,5	23,3	9,2
B2	18,5	25,5	10,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	102,1	50,0	6,5	36,5	17,9	10,0	23,1	11,3	15,5	16,0	7,8	18,5	26,5	13,0
FP2	2,0	84,9	45,1	6,5	38,3	20,4	10,0	24,3	12,9	15,5	16,1	8,5	19,5	24,6	13,0
F7	1,0	110,2	53,3	4,0	33,0	16,0	10,0	23,3	11,3	15,5	15,5	7,5	21,0	24,7	12,0
F3	1,0	81,5	38,6	6,5	53,5	25,4	10,0	28,3	13,4	15,5	20,5	9,7	19,5	27,2	12,9
FZ	1,0	78,0	38,0	6,5	50,3	24,5	8,0	30,0	14,6	15,5	20,1	9,8	19,0	27,0	13,2
F4	1,0	82,3	40,7	6,5	47,2	23,4	10,0	27,4	13,6	15,5	17,5	8,6	21,5	27,7	13,7
F8	1,0	104,1	52,1	6,5	36,3	18,2	10,0	21,0	10,5	15,5	14,6	7,3	19,5	24,0	12,0
T3	1,0	74,9	44,8	5,0	34,0	20,3	9,0	22,6	13,5	13,0	14,7	8,8	18,5	21,2	12,6
C3	1,0	97,6	35,1	4,0	44,2	15,9	10,0	31,1	11,2	14,5	22,2	8,0	32,0	82,6	29,8
CZ	1,0	72,8	32,6	6,5	70,3	31,5	8,0	34,4	15,4	14,5	19,7	8,8	18,5	26,0	11,7
C4	1,0	79,0	39,7	6,5	47,8	24,1	10,0	29,1	14,7	14,5	17,2	8,7	18,5	25,6	12,9
T4	1,0	79,3	42,3	6,5	31,4	16,8	9,0	25,7	13,7	14,5	18,3	9,7	19,0	32,9	17,6
T5	1,0	104,5	29,7	6,5	46,7	13,3	10,0	42,2	12,0	15,0	33,8	9,6	32,0	124,2	35,4
P3	1,0	121,7	34,3	4,0	54,0	15,2	8,5	40,8	11,5	13,0	31,4	8,9	32,0	106,9	30,1
PZ	1,0	83,8	32,4	6,5	85,2	32,9	10,0	41,7	16,1	14,5	23,8	9,2	18,5	24,2	9,4
P4	1,0	76,1	33,8	7,0	65,0	28,9	9,5	36,2	16,1	14,5	21,6	9,6	18,5	26,1	11,6
T6	1,0	78,4	38,4	7,0	44,0	21,5	9,5	35,1	17,1	13,0	21,1	10,3	18,5	25,9	12,7
O1	1,0	104,3	43,4	7,0	44,2	18,4	10,0	50,4	21,0	14,5	18,5	7,7	19,5	22,9	9,5
OZ	1,0	91,7	41,1	6,5	43,1	19,3	10,0	48,8	21,9	13,0	18,4	8,2	18,5	21,3	9,6
O2	1,0	105,8	41,8	7,0	47,6	18,8	10,0	50,6	20,0	15,5	23,3	9,2	18,5	25,5	10,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	102,1	50,0	6,5	36,5	17,9	10,0	23,1	11,3	15,5	16,0	7,8	18,5	26,5	13,0
FP2	2,0	84,9	45,1	6,5	38,3	20,4	10,0	24,3	12,9	15,5	16,1	8,5	19,5	24,6	13,0
F7	1,0	110,2	53,3	4,0	33,0	16,0	10,0	23,3	11,3	15,5	15,5	7,5	21,0	24,7	12,0
F3	1,0	81,5	38,6	6,5	53,5	25,4	10,0	28,3	13,4	15,5	20,5	9,7	19,5	27,2	12,9
FZ	1,0	78,0	38,0	6,5	50,3	24,5	8,0	30,0	14,6	15,5	20,1	9,8	19,0	27,0	13,2
F4	1,0	82,3	40,7	6,5	47,2	23,4	10,0	27,4	13,6	15,5	17,5	8,6	21,5	27,7	13,7
F8	1,0	104,1	52,1	6,5	36,3	18,2	10,0	21,0	10,5	15,5	14,6	7,3	19,5	24,0	12,0
T3	1,0	74,9	44,8	5,0	34,0	20,3	9,0	22,6	13,5	13,0	14,7	8,8	18,5	21,2	12,6
C3	1,0	97,6	35,1	4,0	44,2	15,9	10,0	31,1	11,2	14,5	22,2	8,0	32,0	82,6	29,8
CZ	1,0	72,8	32,6	6,5	70,3	31,5	8,0	34,4	15,4	14,5	19,7	8,8	18,5	26,0	11,7
C4	1,0	79,0	39,7	6,5	47,8	24,1	10,0	29,1	14,7	14,5	17,2	8,7	18,5	25,6	12,9
T4	1,0	79,3	42,3	6,5	31,4	16,8	9,0	25,7	13,7	14,5	18,3	9,7	19,0	32,9	17,6
T5	1,0	104,5	29,7	6,5	46,7	13,3	10,0	42,2	12,0	15,0	33,8	9,6	32,0	124,2	35,4
P3	1,0	121,7	34,3	4,0	54,0	15,2	8,5	40,8	11,5	13,0	31,4	8,9	32,0	106,9	30,1
PZ	1,0	83,8	32,4	6,5	85,2	32,9	10,0	41,7	16,1	14,5	23,8	9,2	18,5	24,2	9,4
P4	1,0	76,1	33,8	7,0	65,0	28,9	9,5	36,2	16,1	14,5	21,6	9,6	18,5	26,1	11,6
T6	1,0	78,4	38,4	7,0	44,0	21,5	9,5	35,1	17,1	13,0	21,1	10,3	18,5	25,9	12,7
O1	1,0	104,3	43,4	7,0	44,2	18,4	10,0	50,4	21,0	14,5	18,5	7,7	19,5	22,9	9,5
OZ	1,0	91,7	41,1	6,5	43,1	19,3	10,0	48,8	21,9	13,0	18,4	8,2	18,5	21,3	9,6
O2	1,0	105,8	41,8	7,0	47,6	18,8	10,0	50,6	20,0	15,5	23,3	9,2	18,5	25,5	10,1

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	08:59:16	02:38	Olhos abertos
6	09:01:53	05:00	Olhos fechados
16	09:06:53	02:28	Vigília