


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


Pág. 1/16

15:10:07 Olhos abertos 15:10:08 Olhos abertos 15:10:09 Olhos abertos 15:10:10 Olhos abertos 15:10:11 Olhos abertos 15:10:12 Olhos abertos 15:10:13 Olhos abertos 15:10:14 Olhos abertos
Época: 1 - Horário: 15:10:08 - Estágio: 0 (8 seg.)

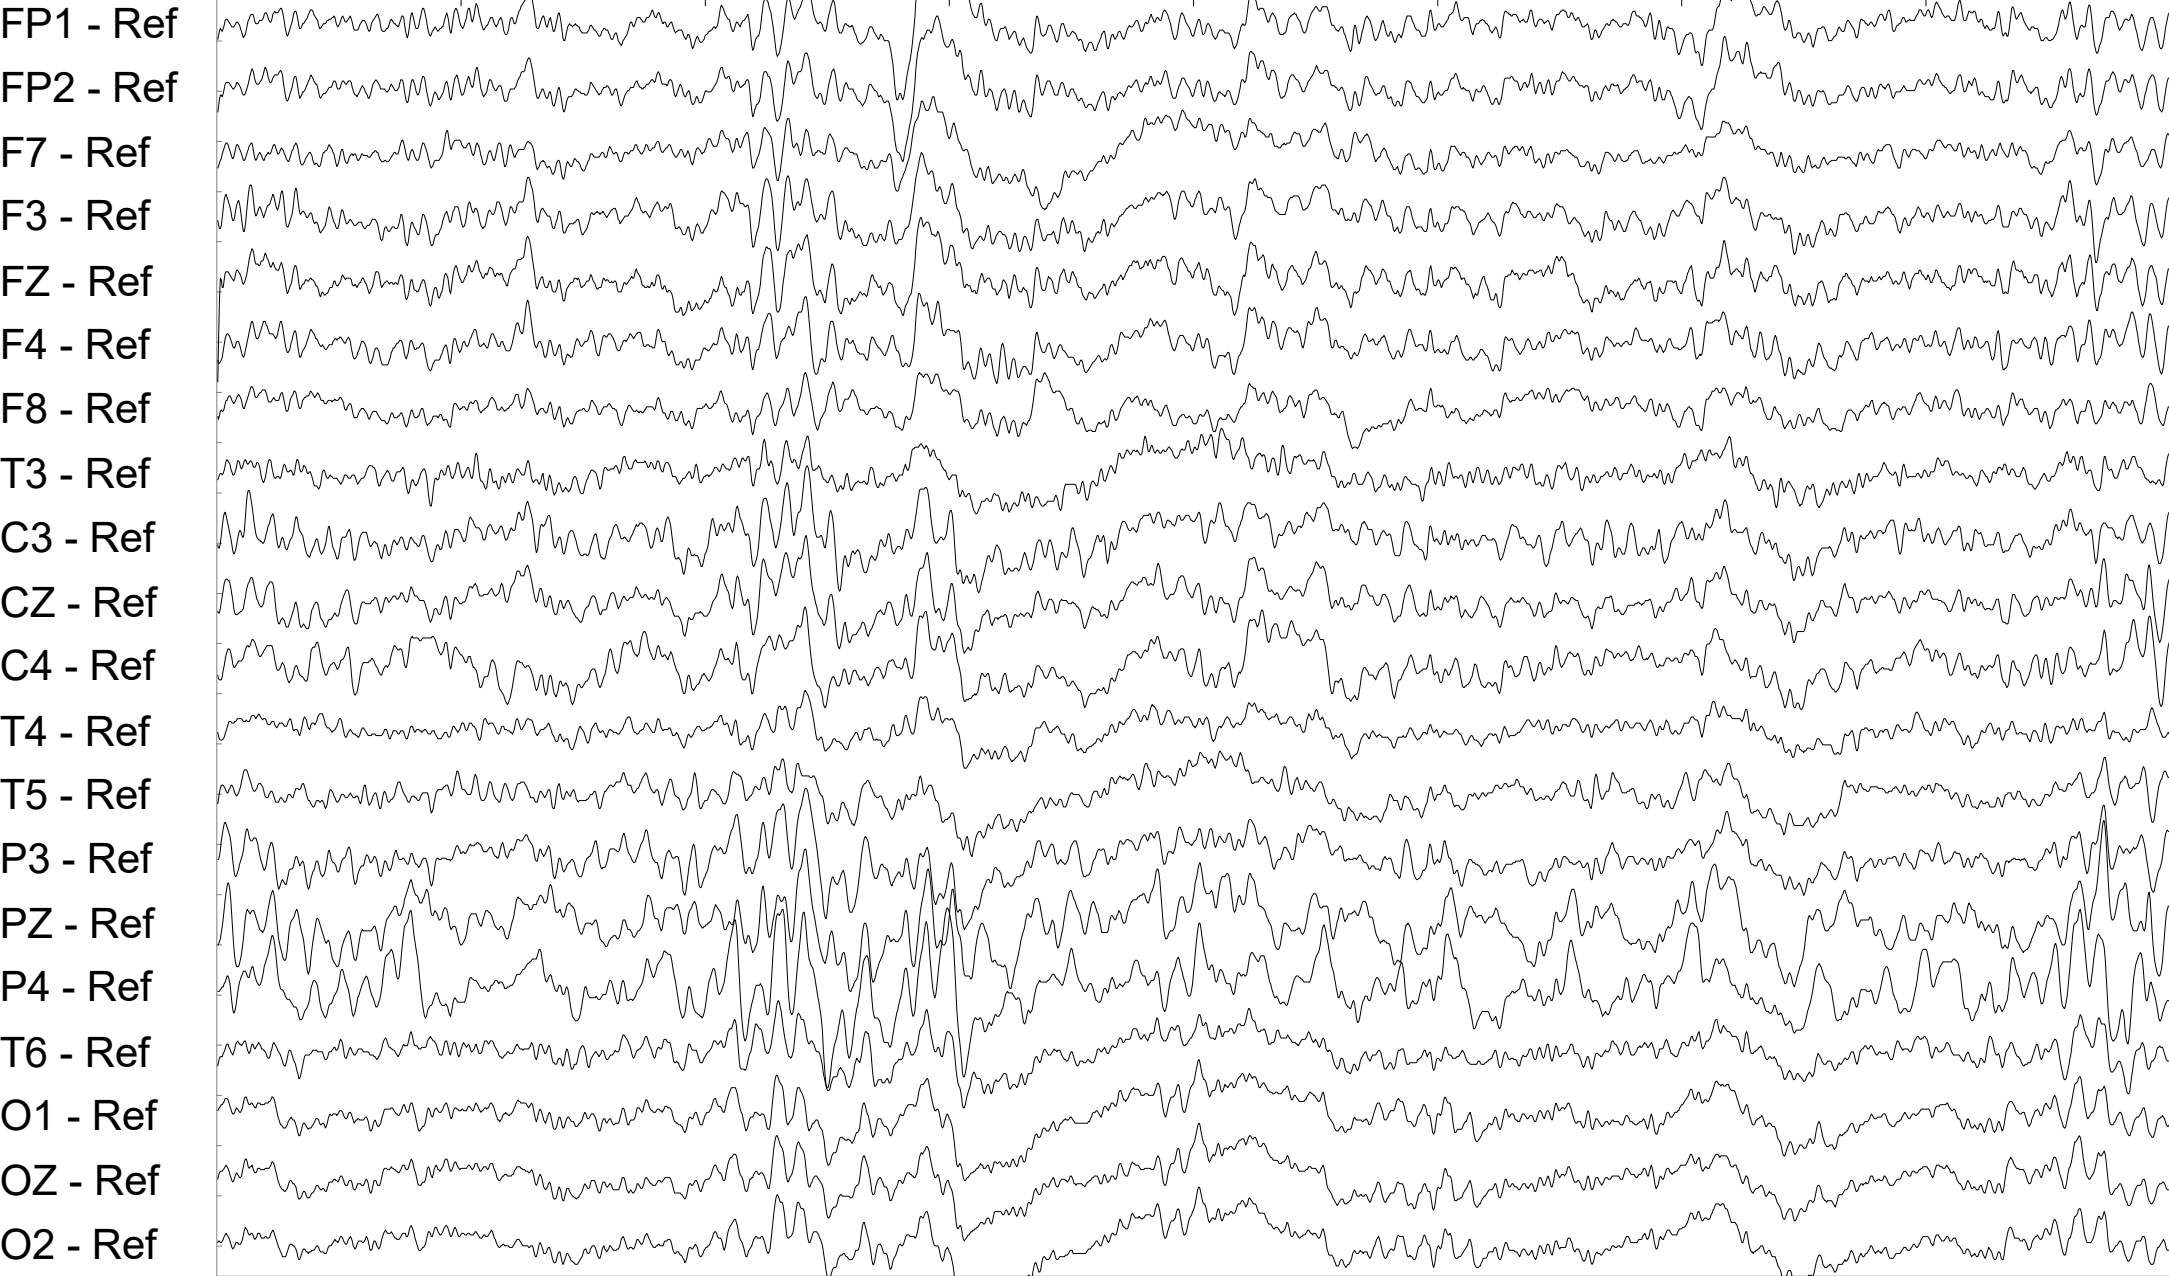

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

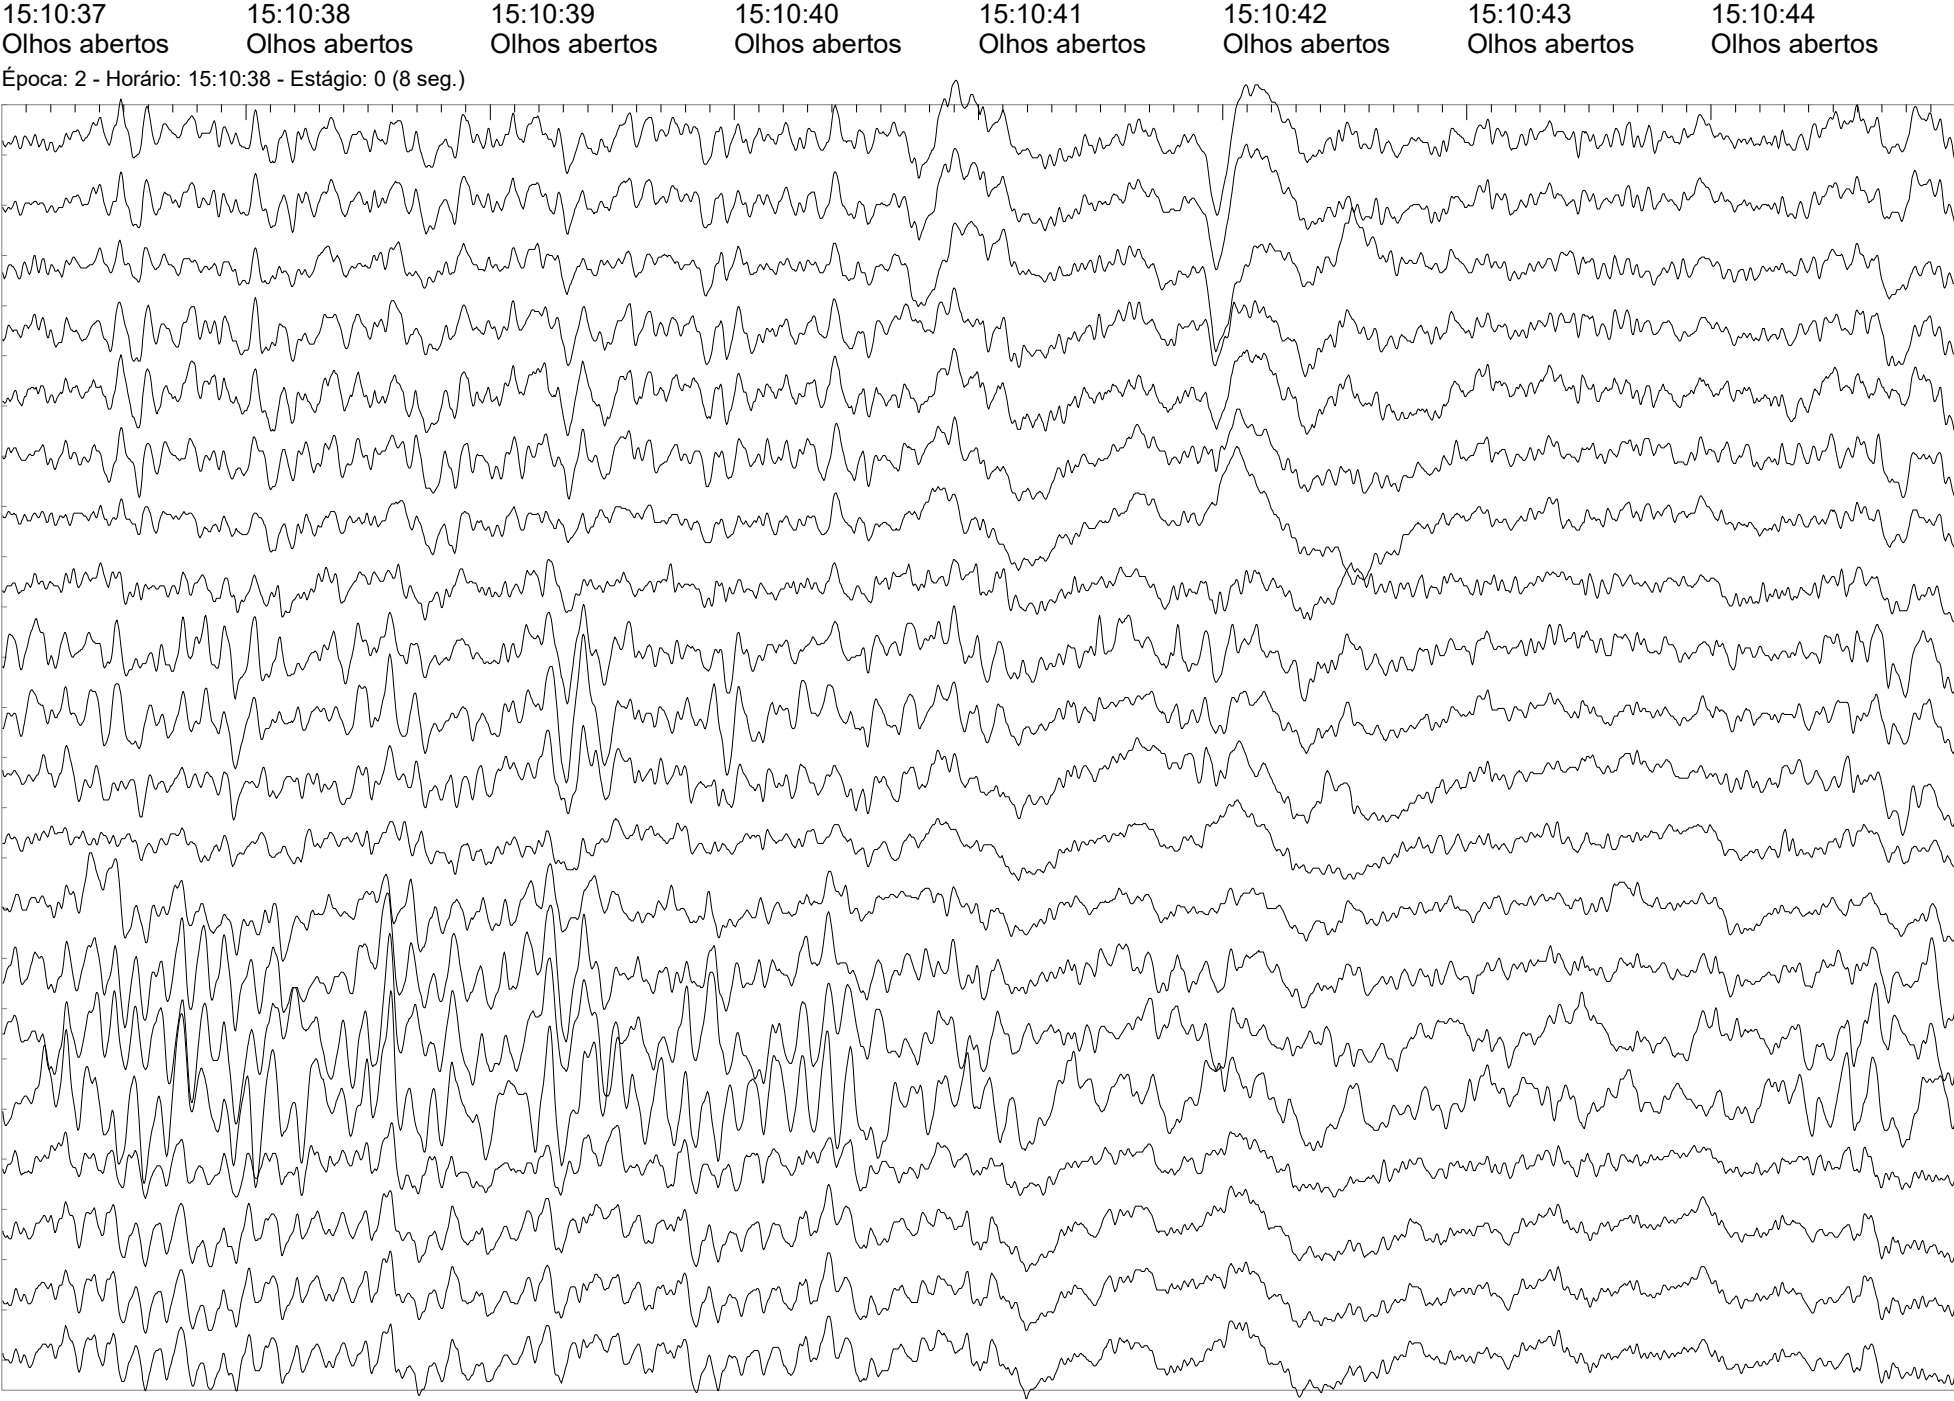

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

15:11:37

Olhos abertos

15:11:38

Olhos abertos

15:11:39

Olhos abertos

15:11:40

Olhos abertos

15:11:41

Olhos abertos

15:11:42

Olhos abertos


15:11:43

Olhos abertos

15:11:44

Olhos abertos

Época: 4 - Horário: 15:11:38 - Estágio: 0 (8 seg.)

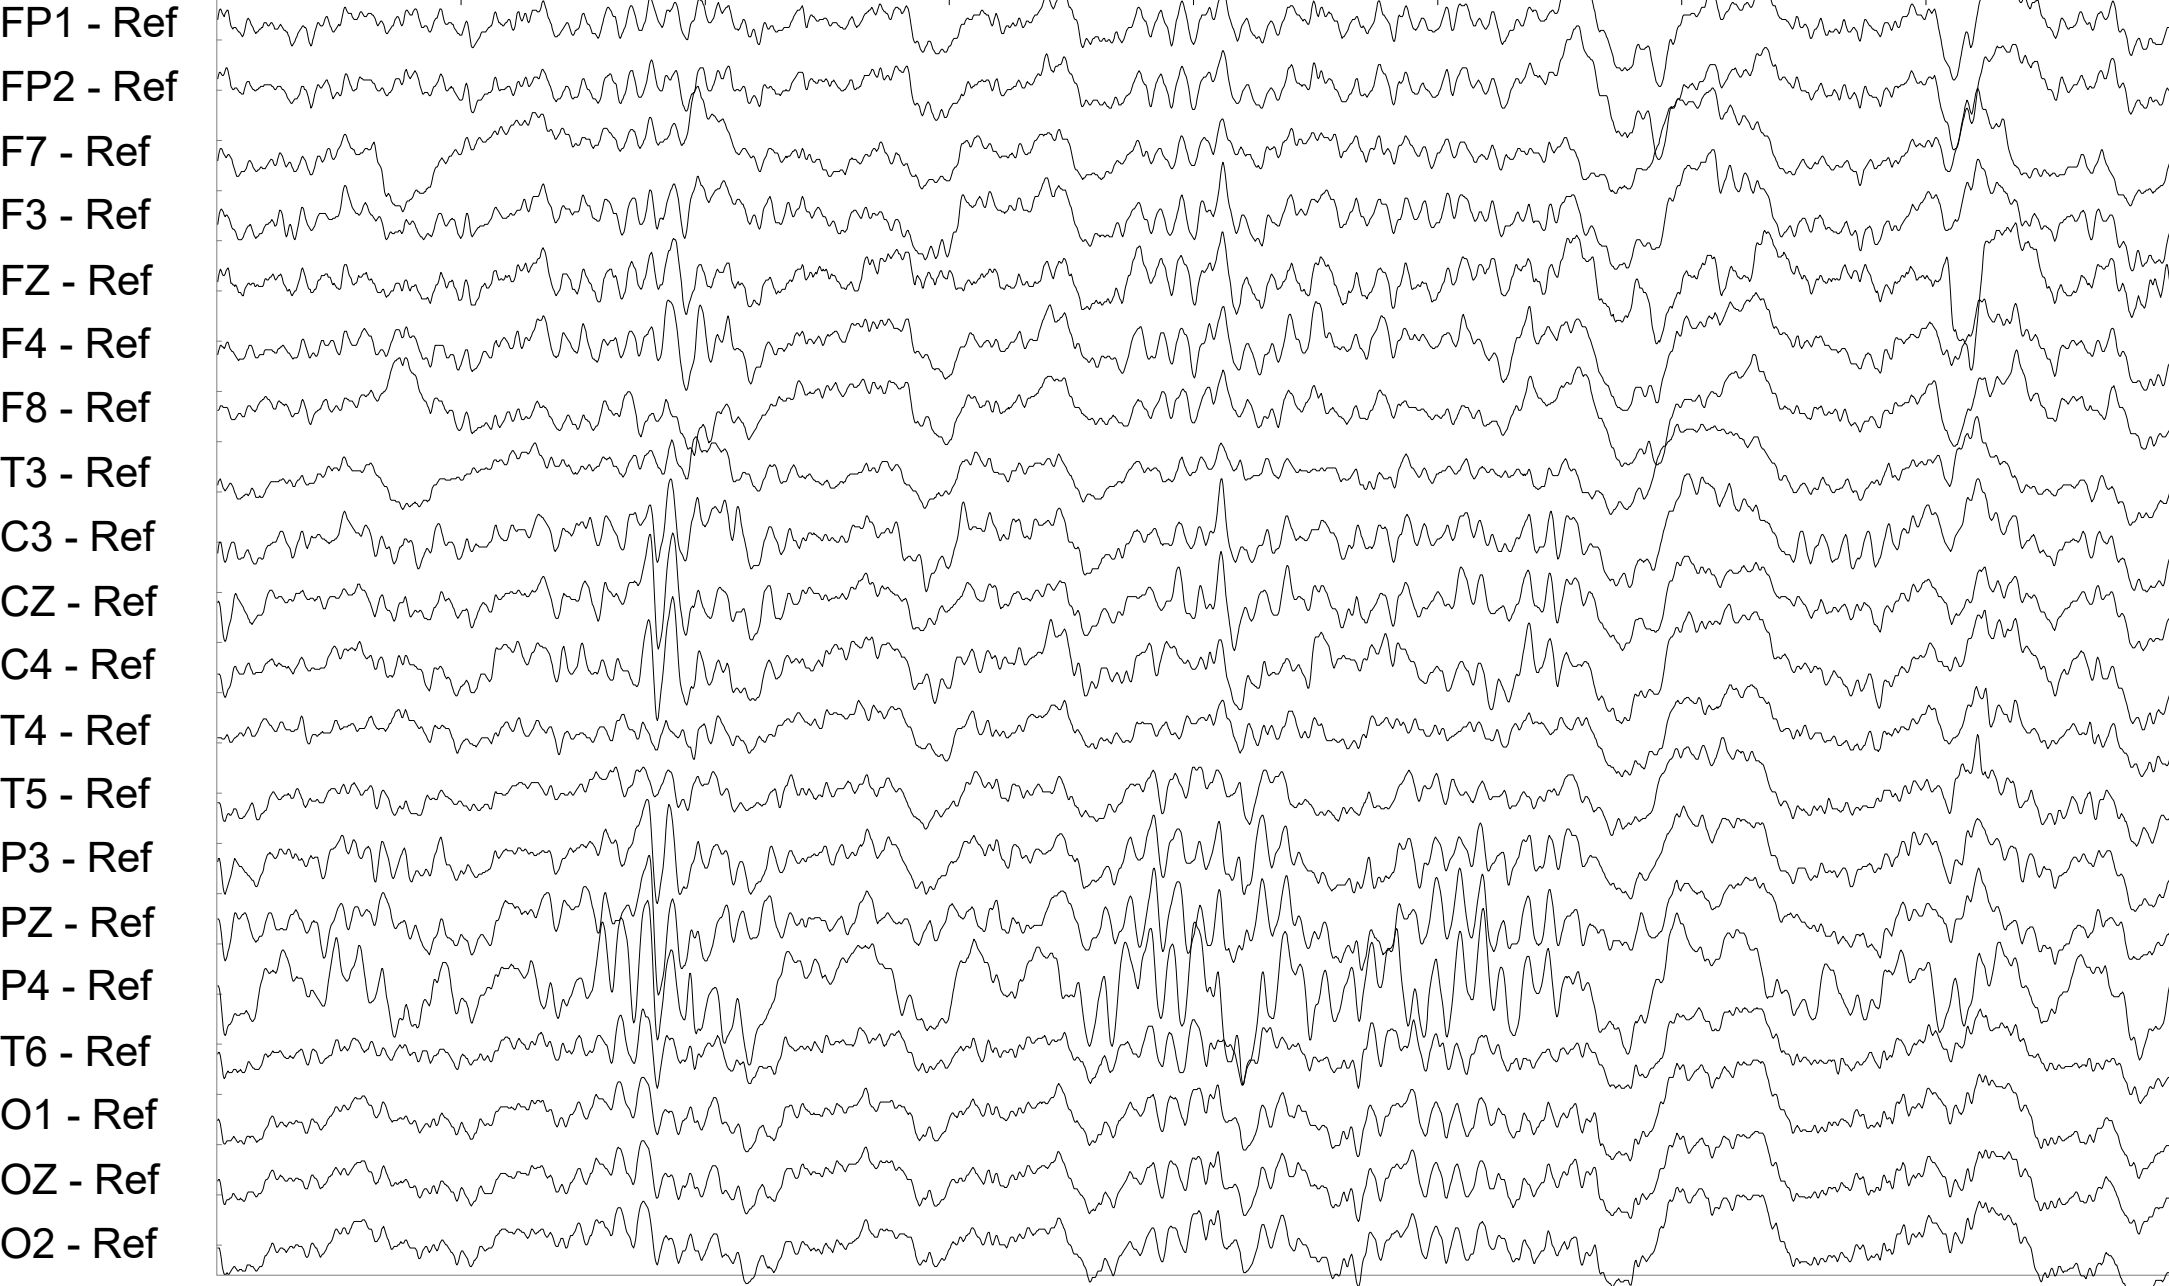


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 5/16

15:12:07	15:12:08	15:12:09	15:12:10	15:12:11	15:12:12	15:12:13	15:12:14
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos

Época: 5 - Horário: 15:12:08 - Estágio: 0 (8 seg.)

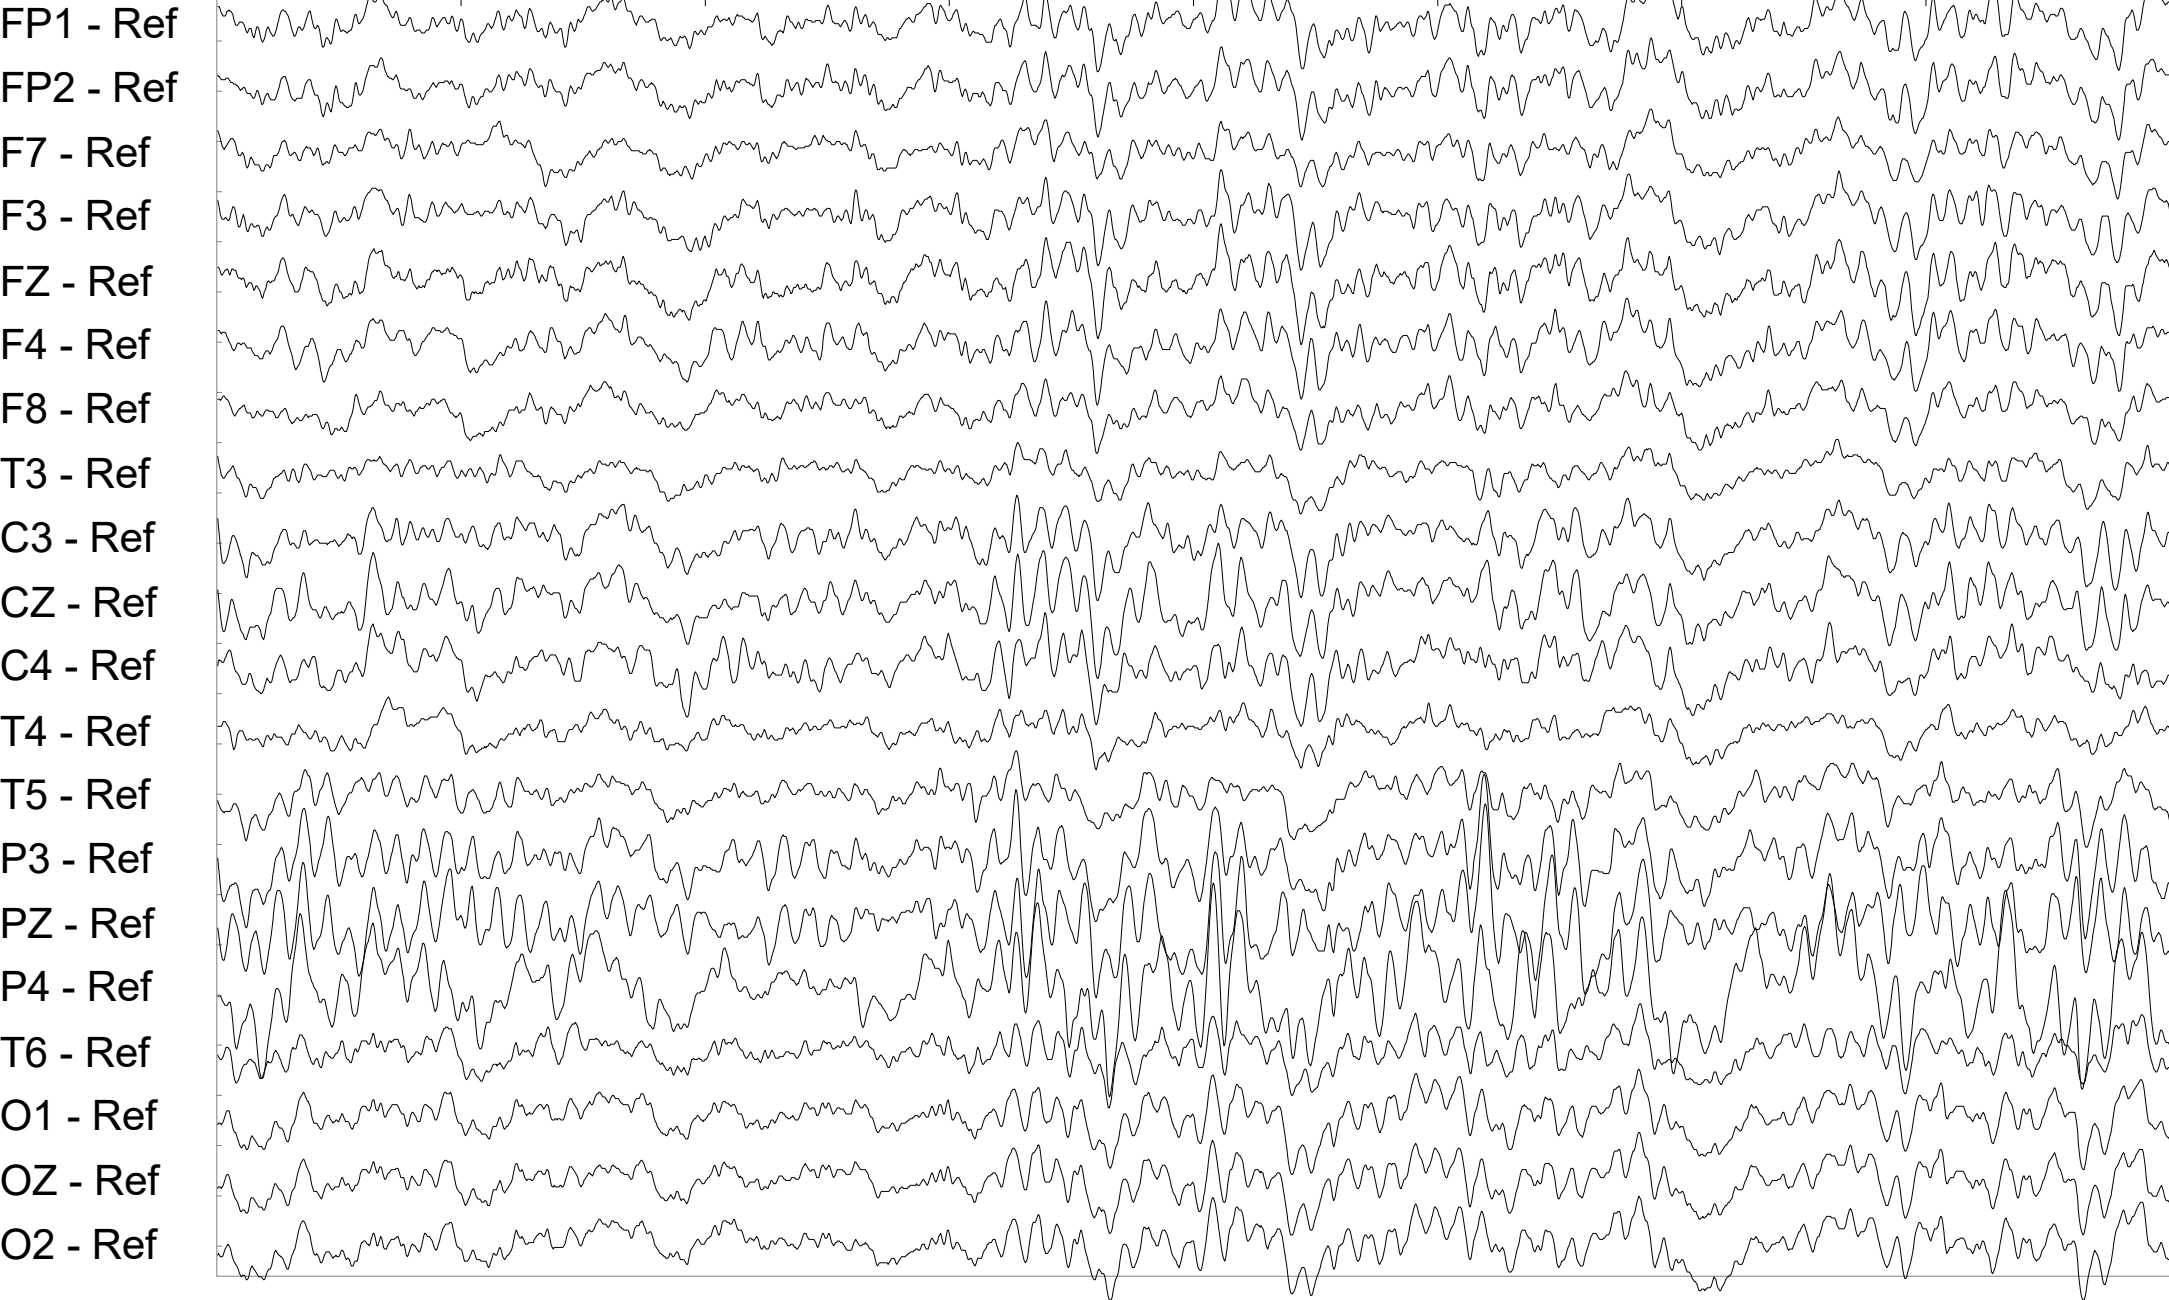


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 7/16

15:13:07	15:13:08	15:13:09	15:13:10	15:13:11	15:13:12	15:13:13	15:13:14
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos

Época: 7 - Horário: 15:13:08 - Estágio: 0 (8 seg.)

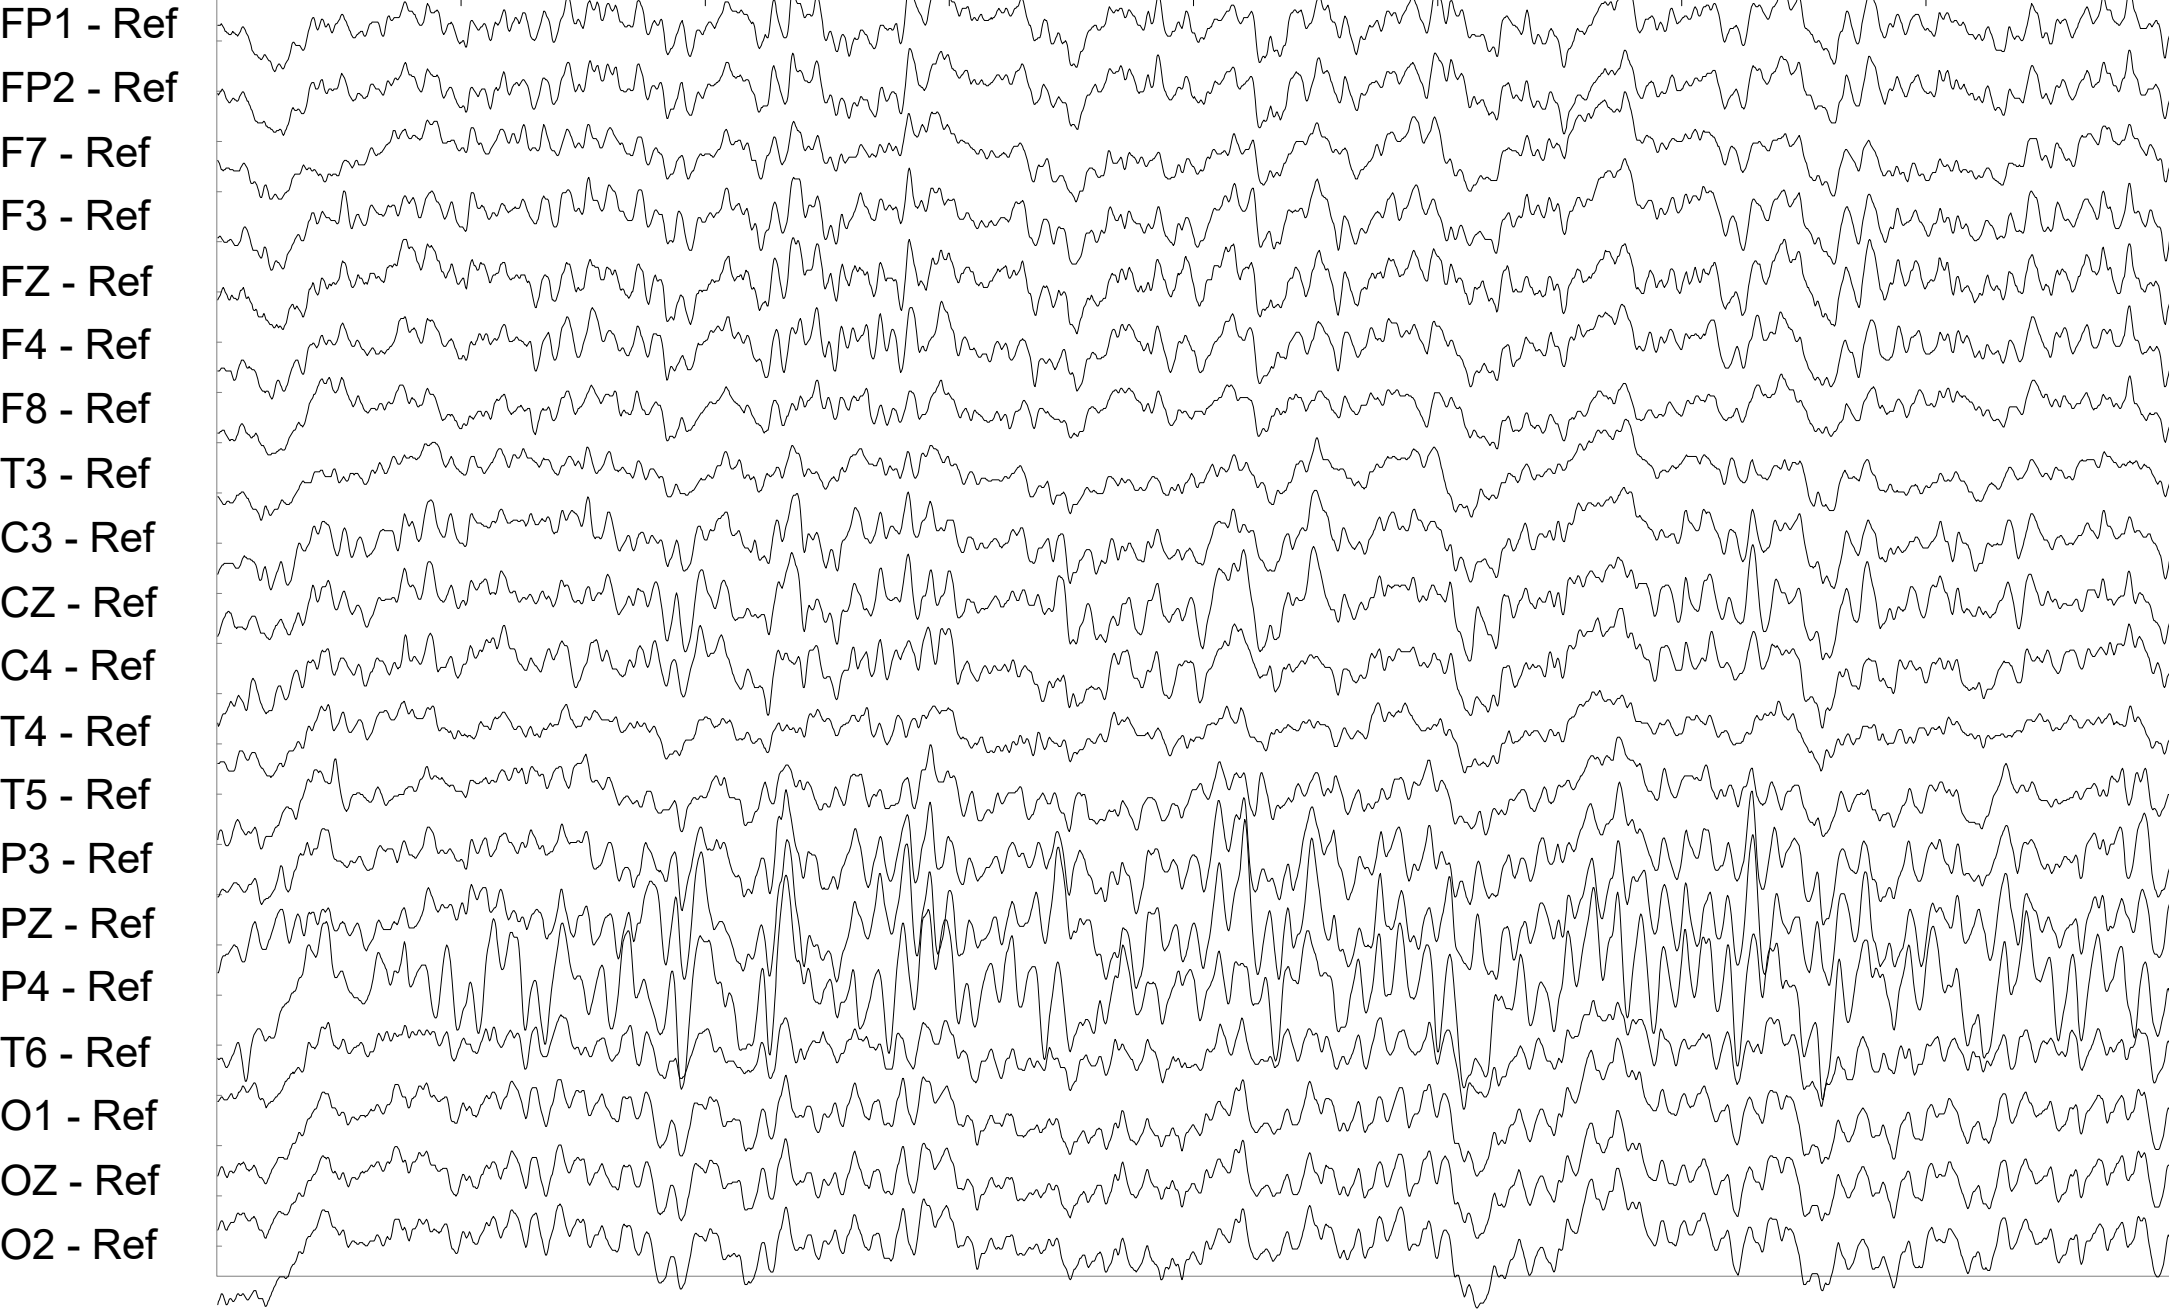


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 8/16

15:13:37	15:13:38	15:13:39	15:13:40	15:13:41	15:13:42	15:13:43	15:13:44
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 8 - Horário: 15:13:38 - Estágio: 0 (8 seg.)

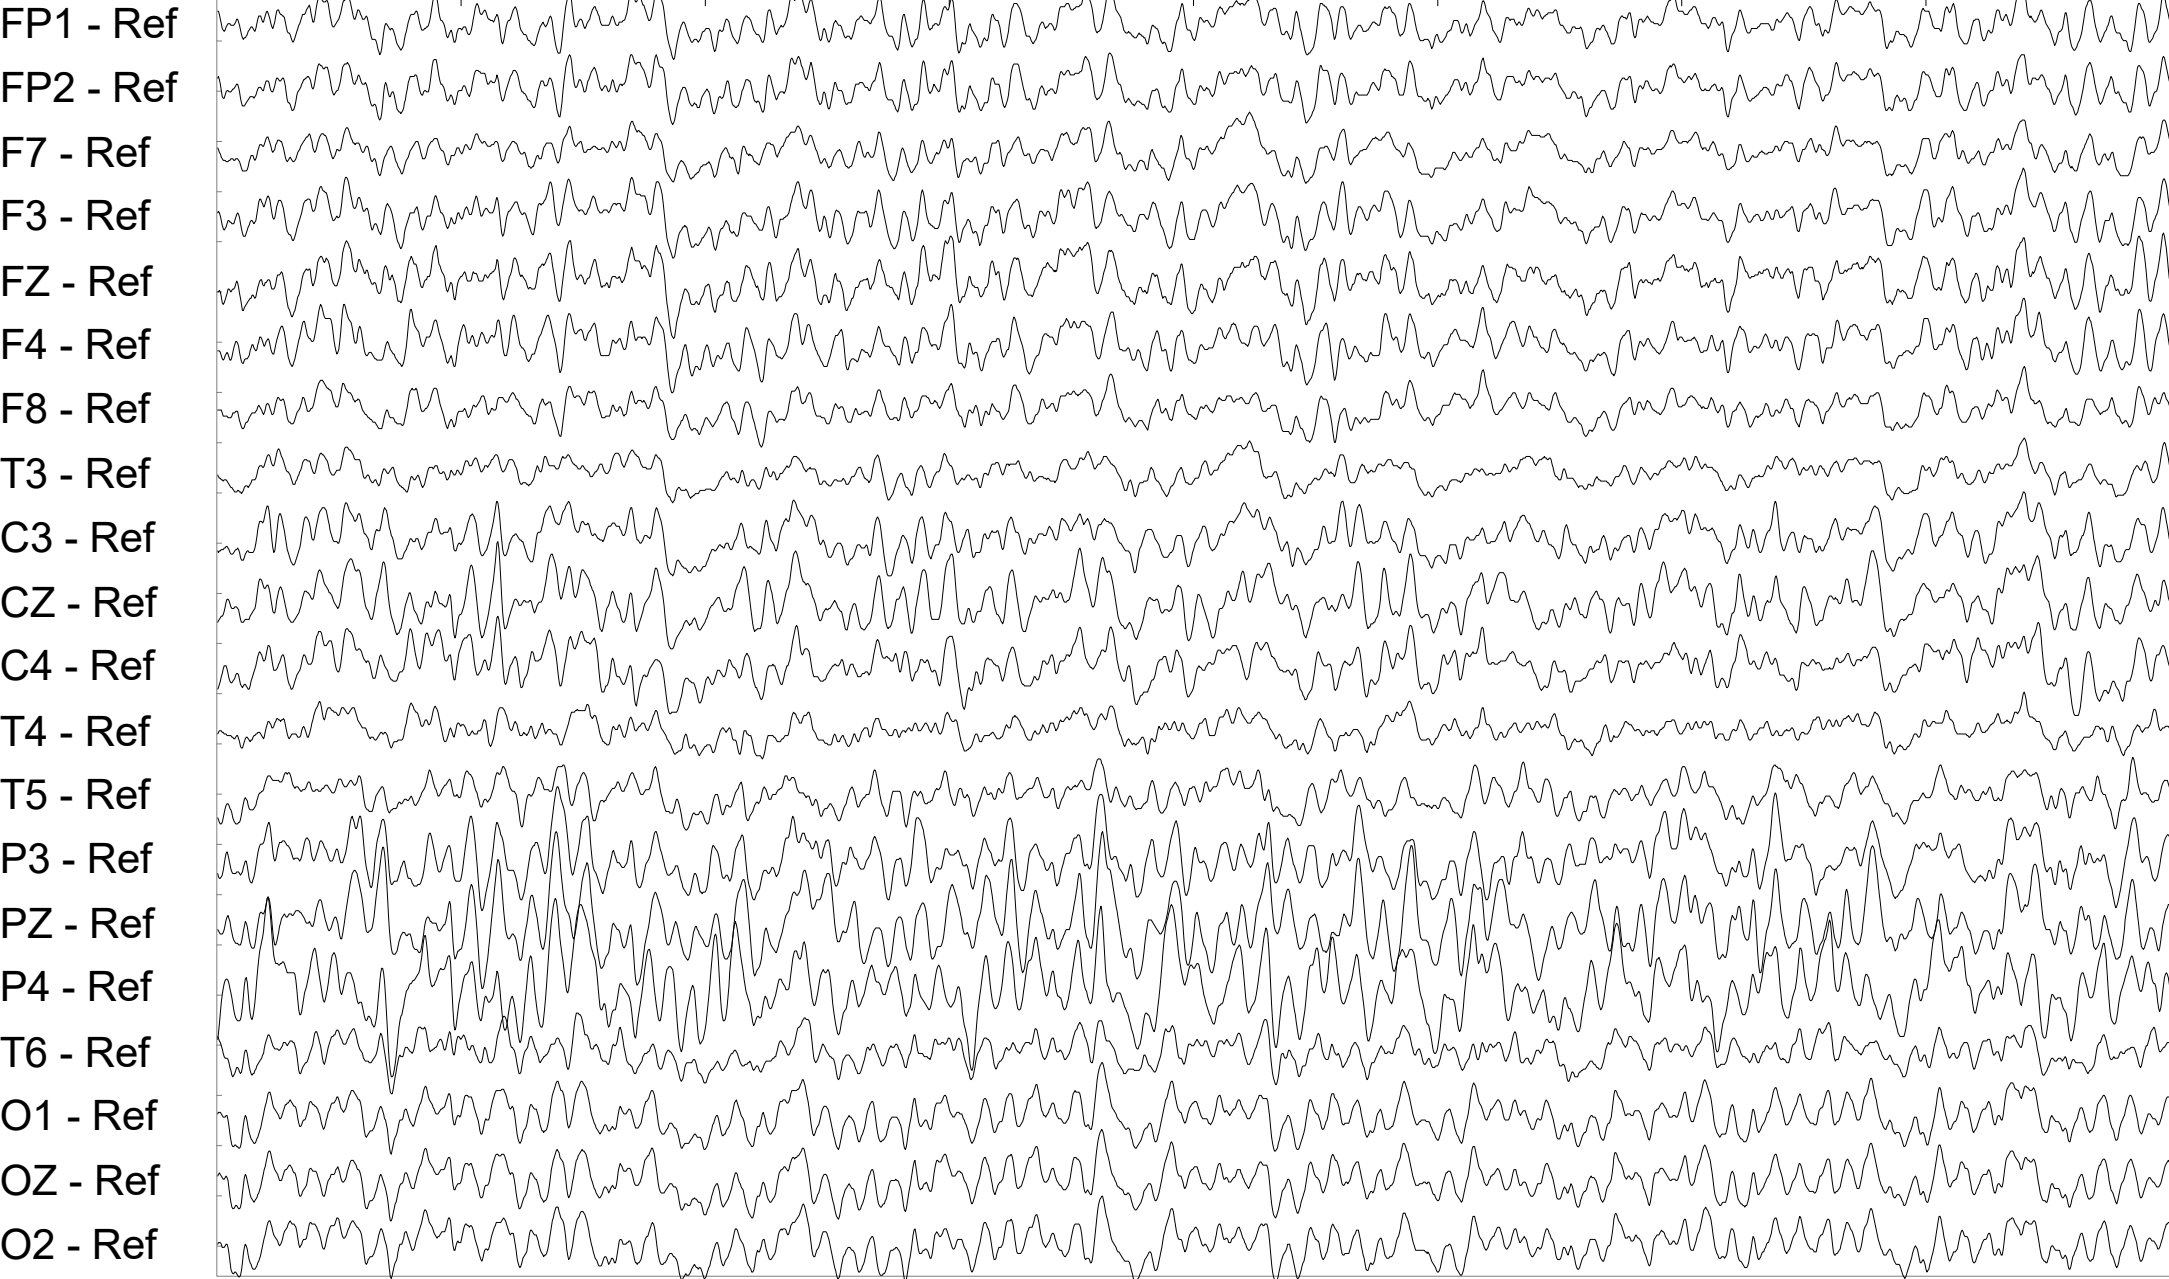


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

15:14:37	15:14:38	15:14:39	15:14:40	15:14:41	15:14:42	15:14:43	15:14:44
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 10 - Horário: 15:14:38 - Estágio: 0 (8 seg.)

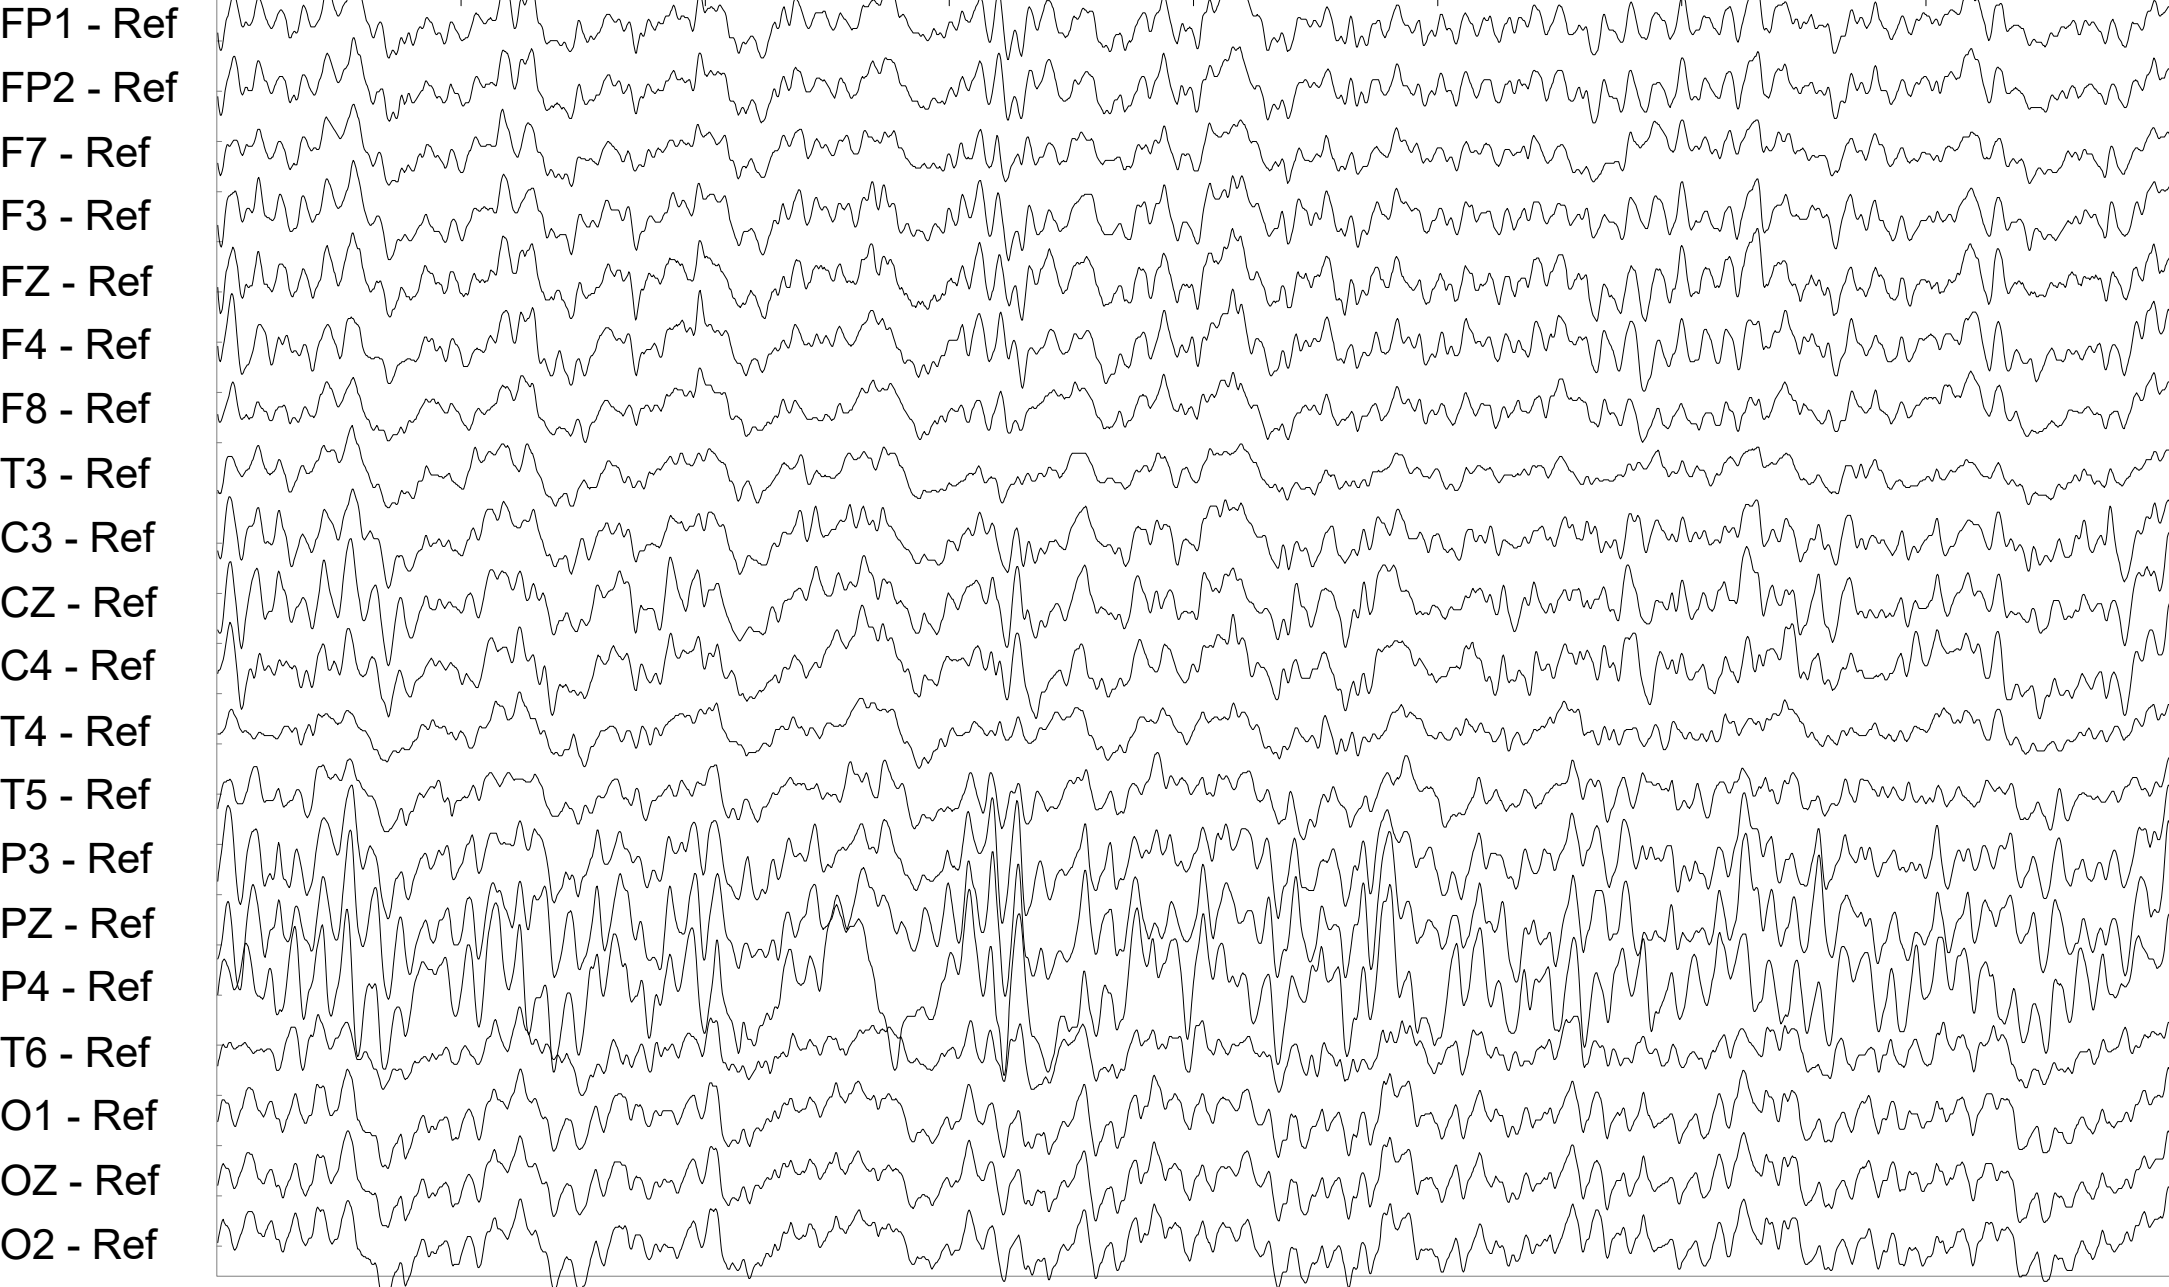


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


15:15:07	15:15:08	15:15:09	15:15:10	15:15:11	15:15:12	15:15:13	15:15:14
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 11 - Horário: 15:15:08 - Estágio: 0 (8 seg.)

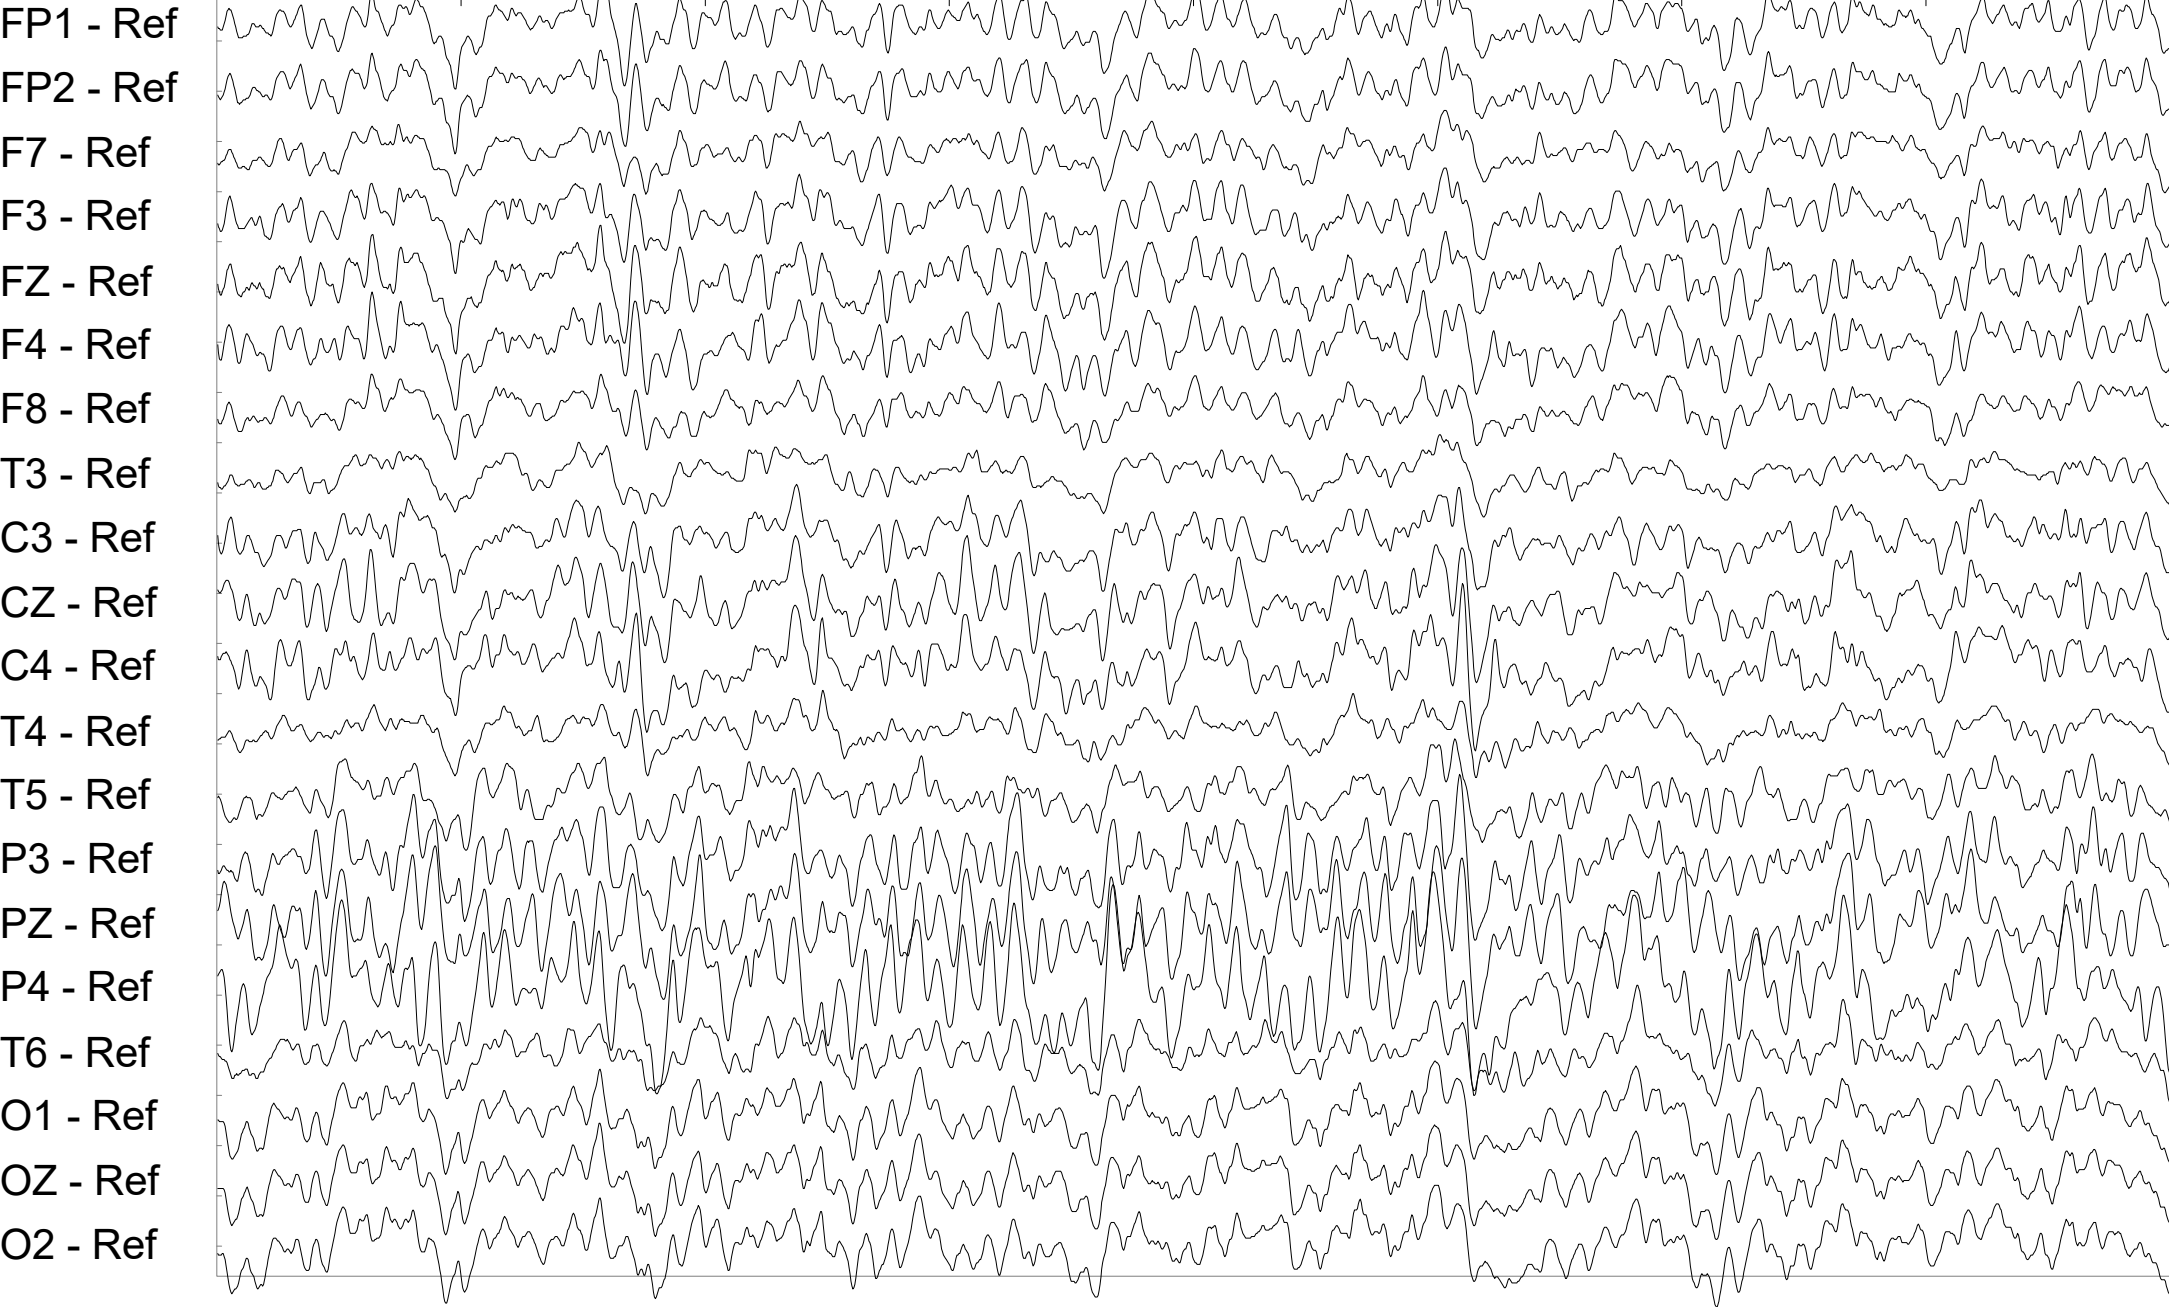

NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

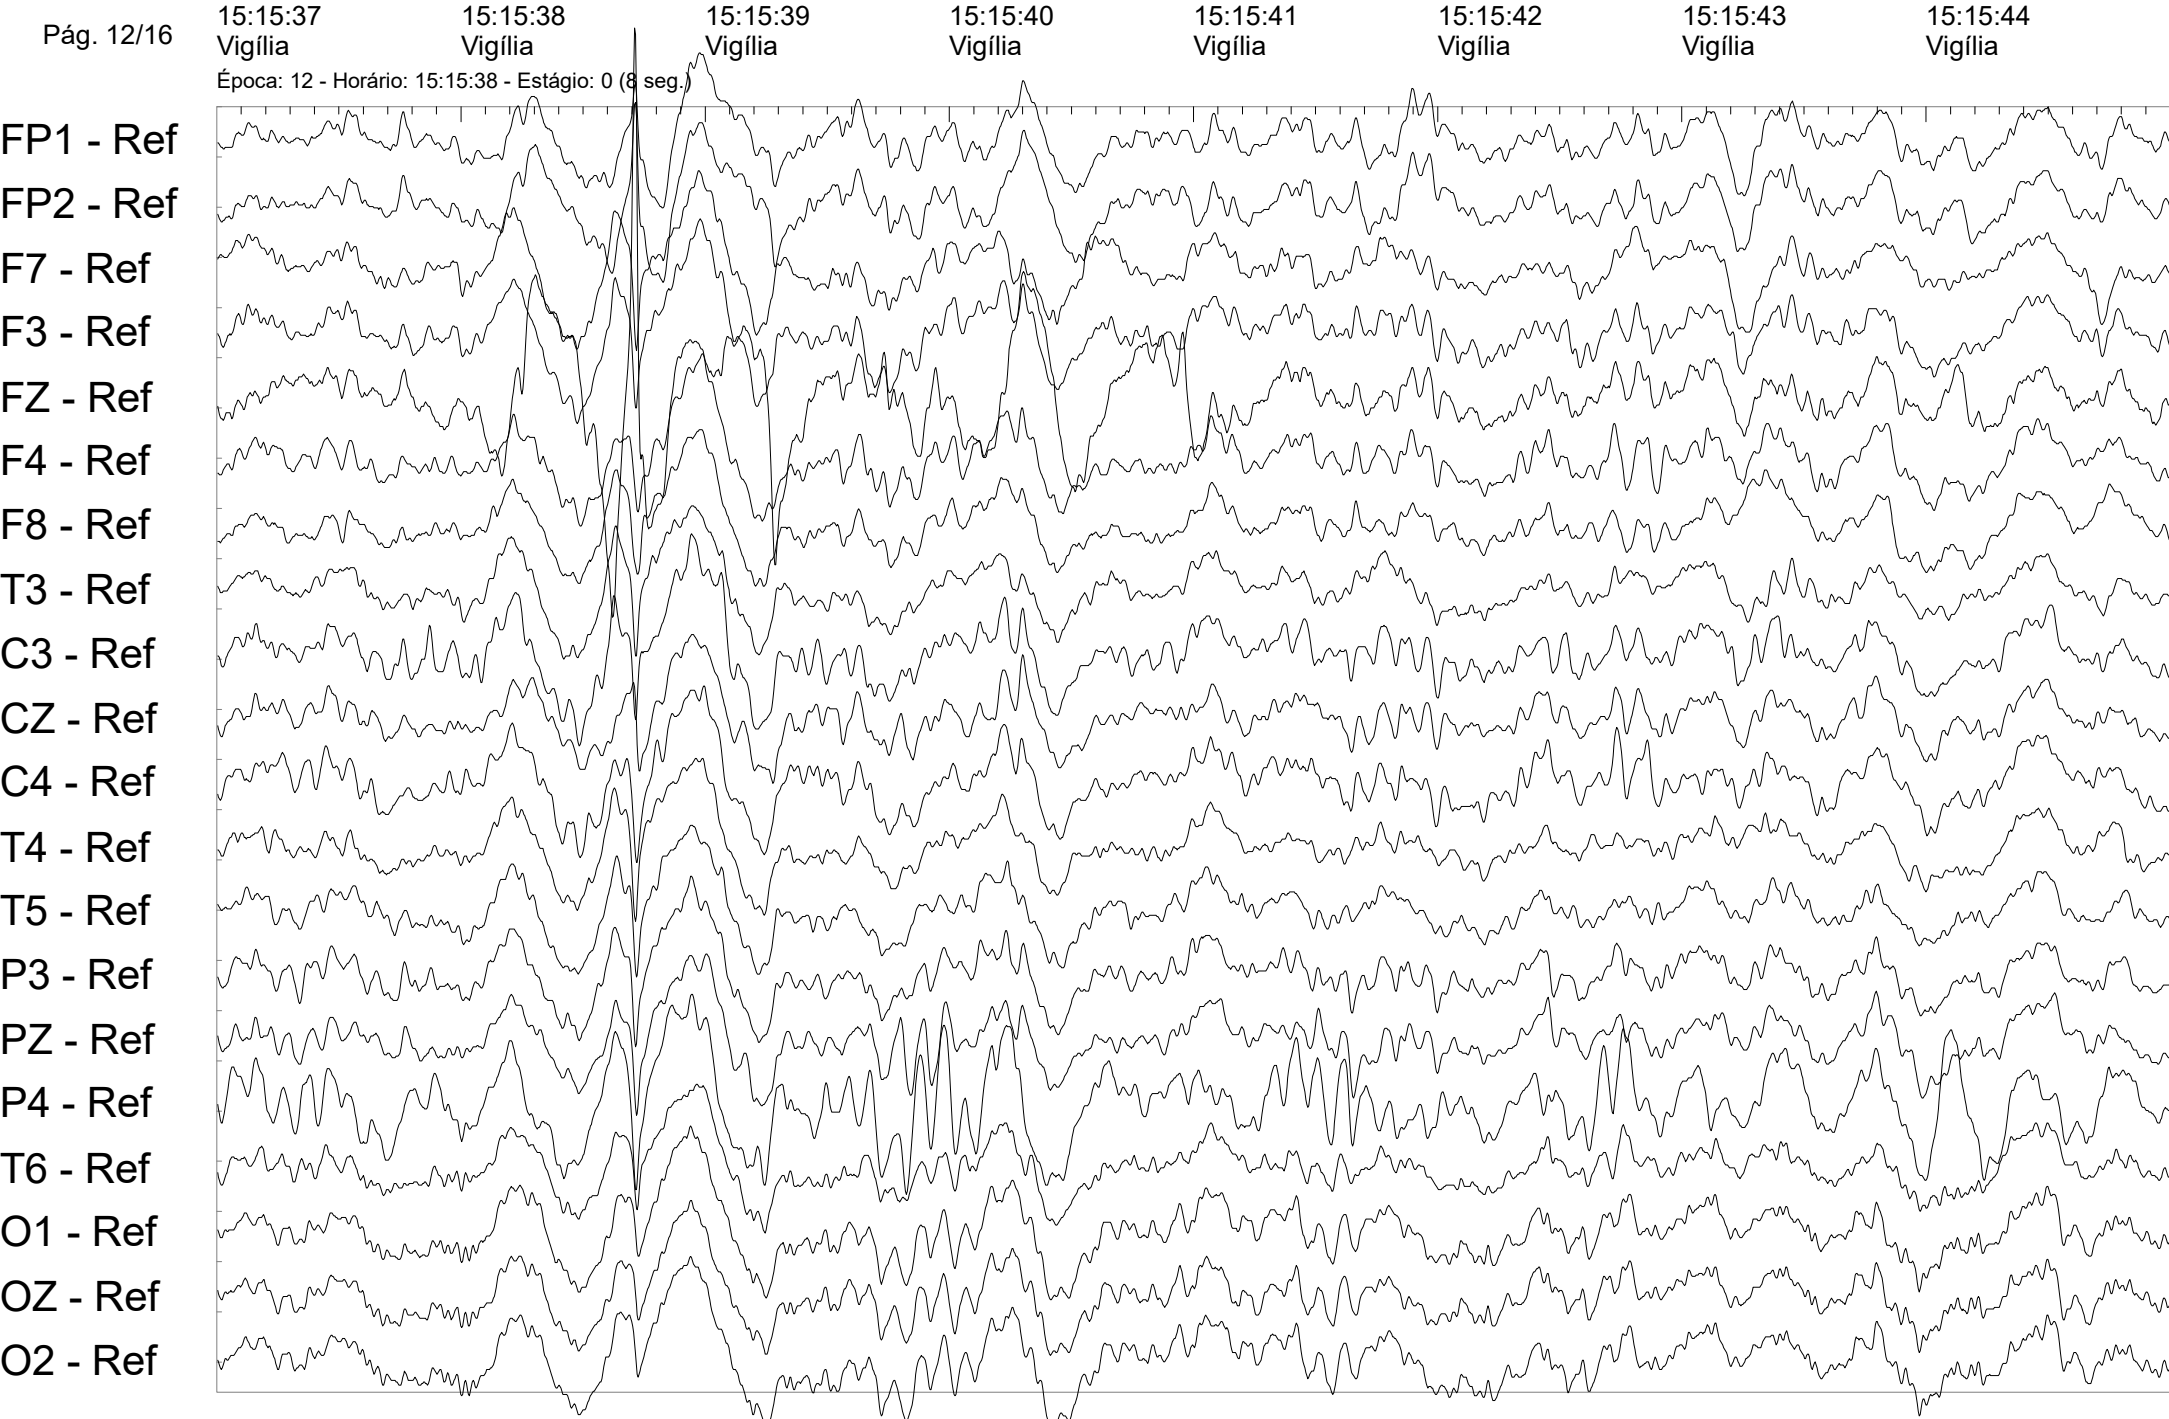

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

15:16:37 Vigília 15:16:38 Vigília 15:16:39 Vigília 15:16:40 Vigília 15:16:41 Vigília 15:16:42 Vigília 15:16:43 Vigília 15:16:44 Vigília
Época: 14 - Horário: 15:16:38 - Estágio: 0 (8 seg.)

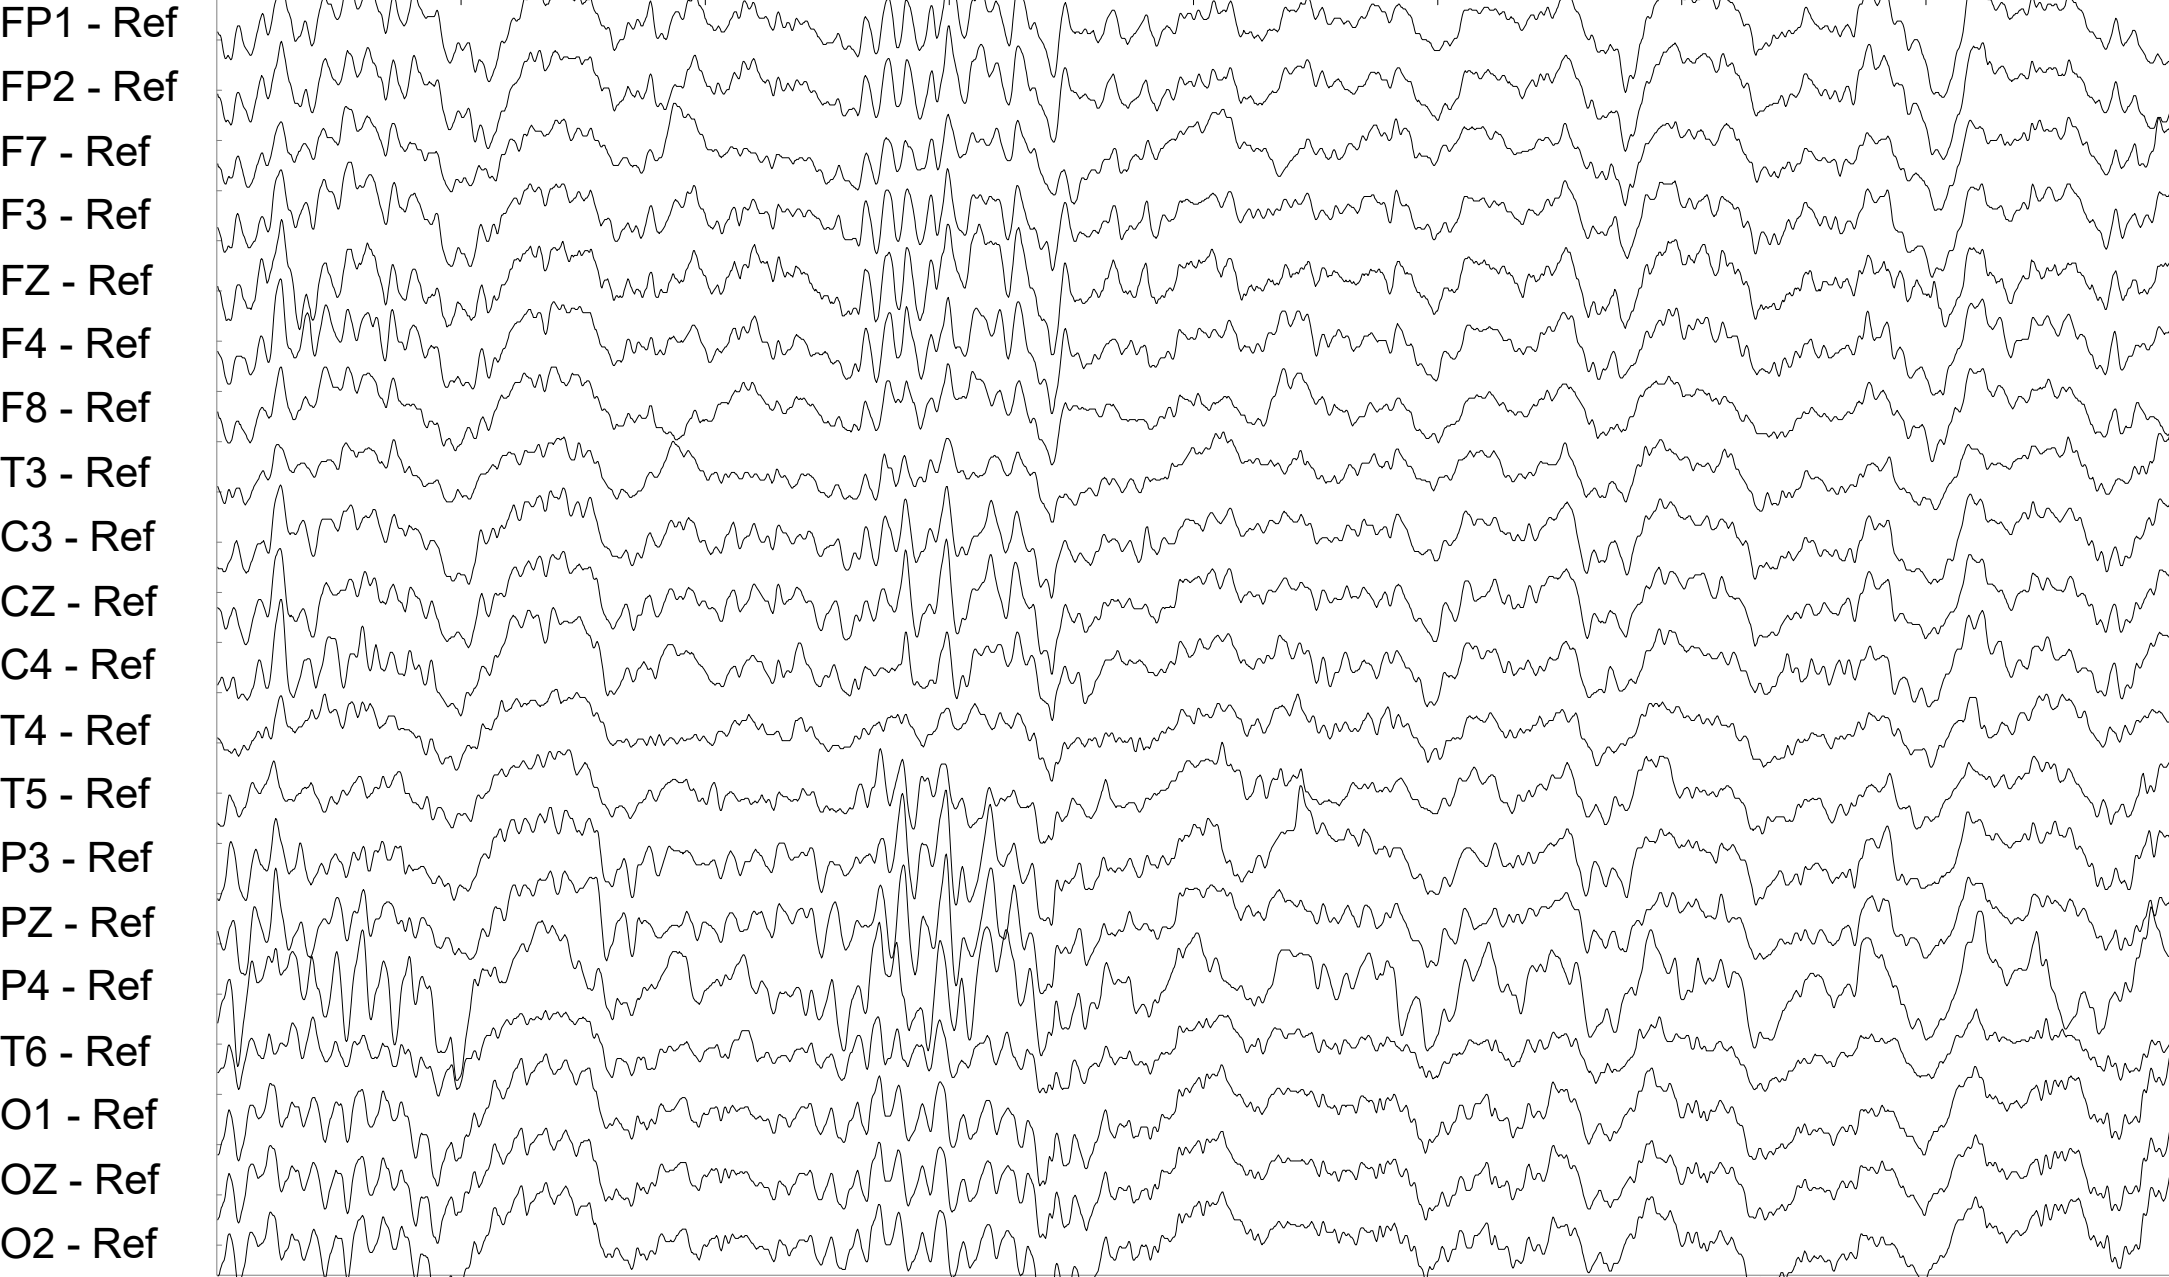

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 16/16

15:17:51

Vigília

15:17:52

Vigília

15:17:53

Vigília

15:17:54

Vigília

15:17:55

Vigília

15:17:56

Vigília


15:17:57

Vigília

15:17:58


Vigília


Época: 16 - Horário: 15:17:52 - Estágio: 0 (8 seg.)

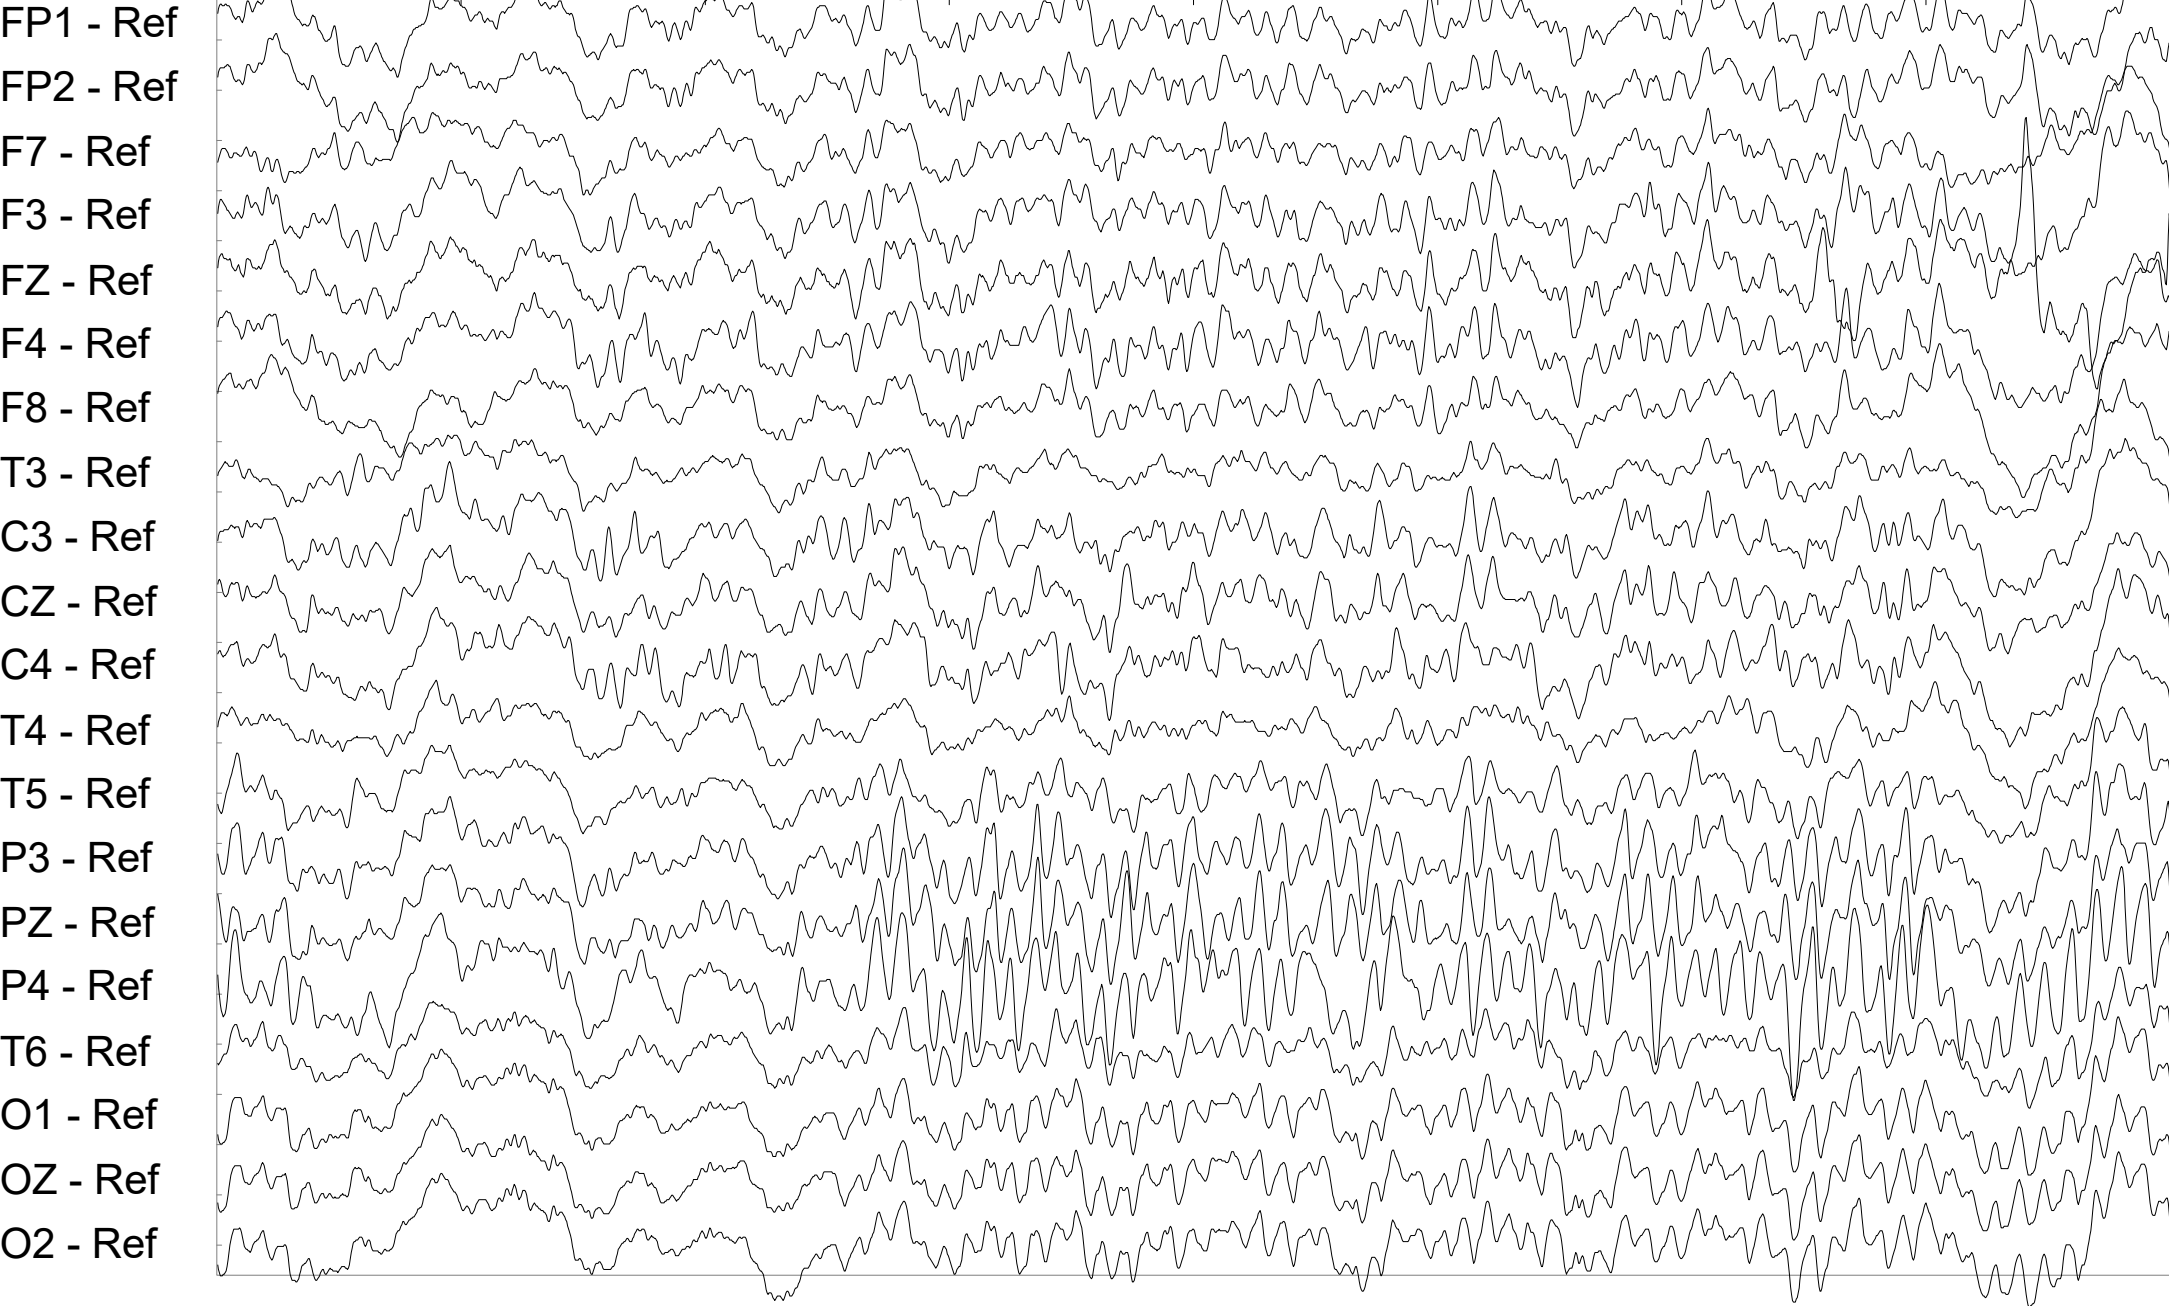

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

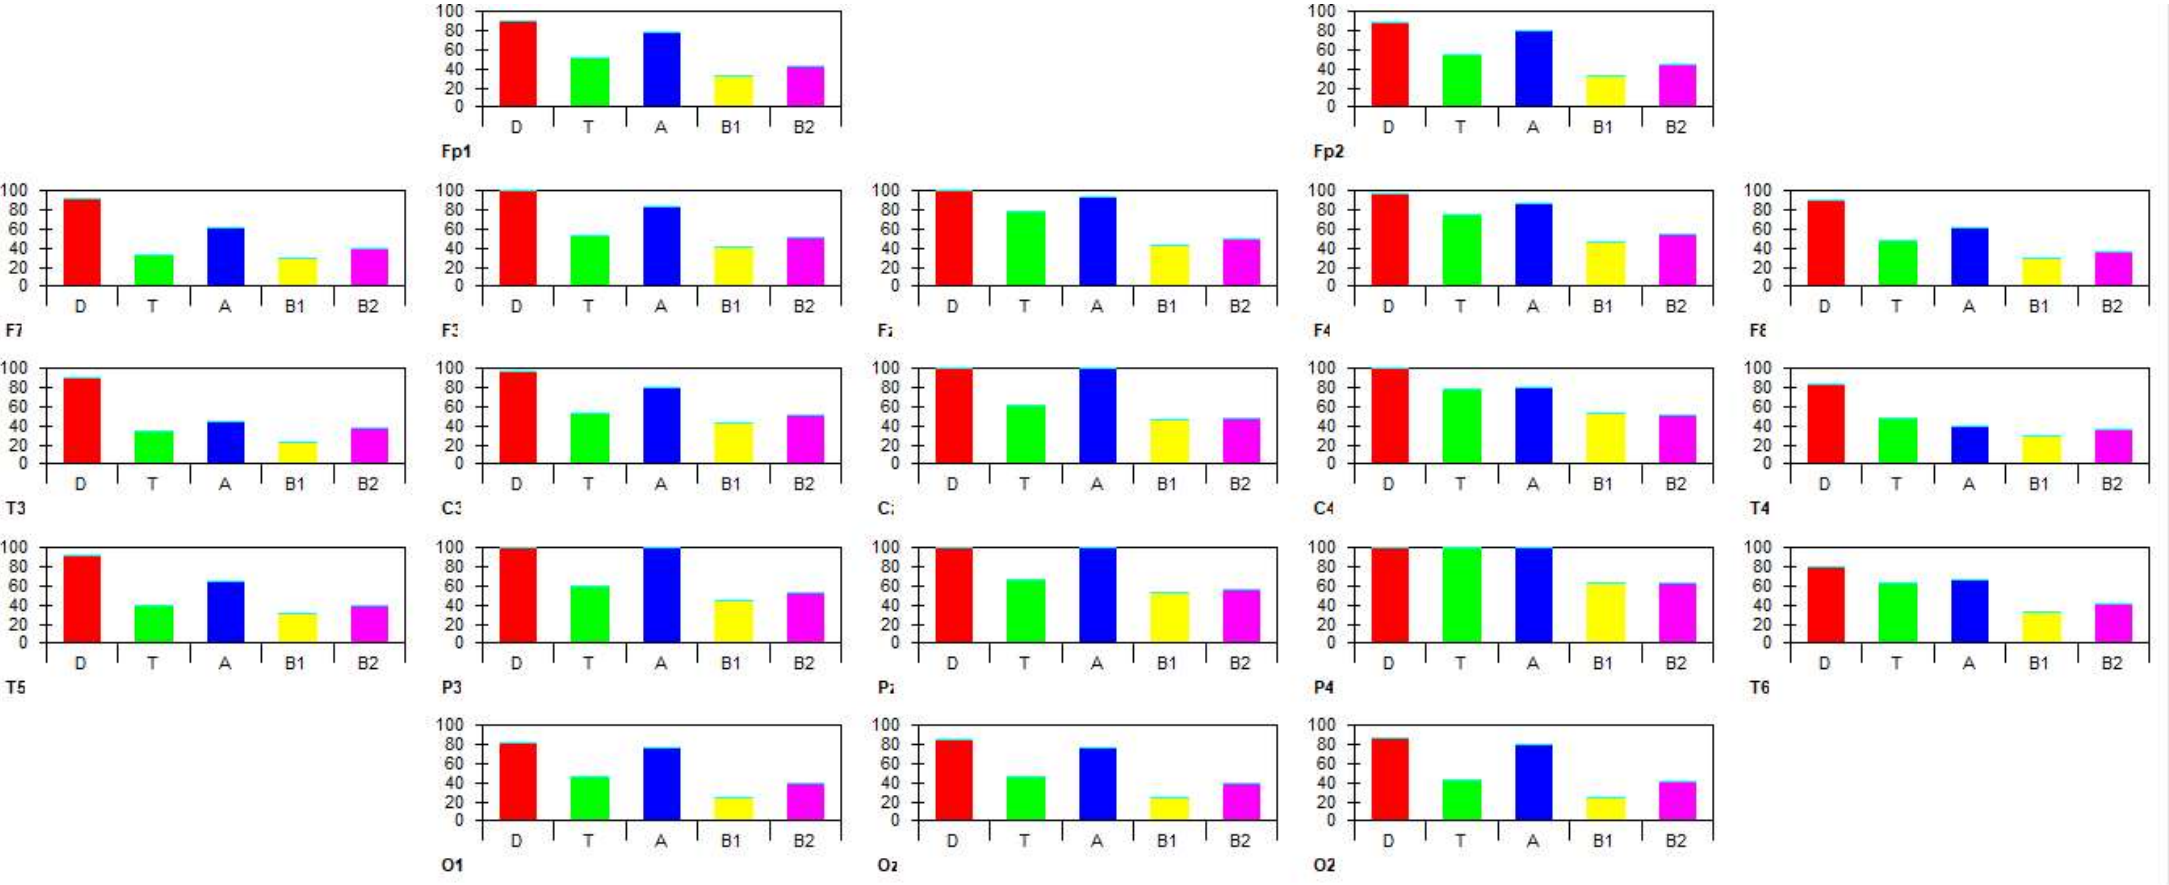

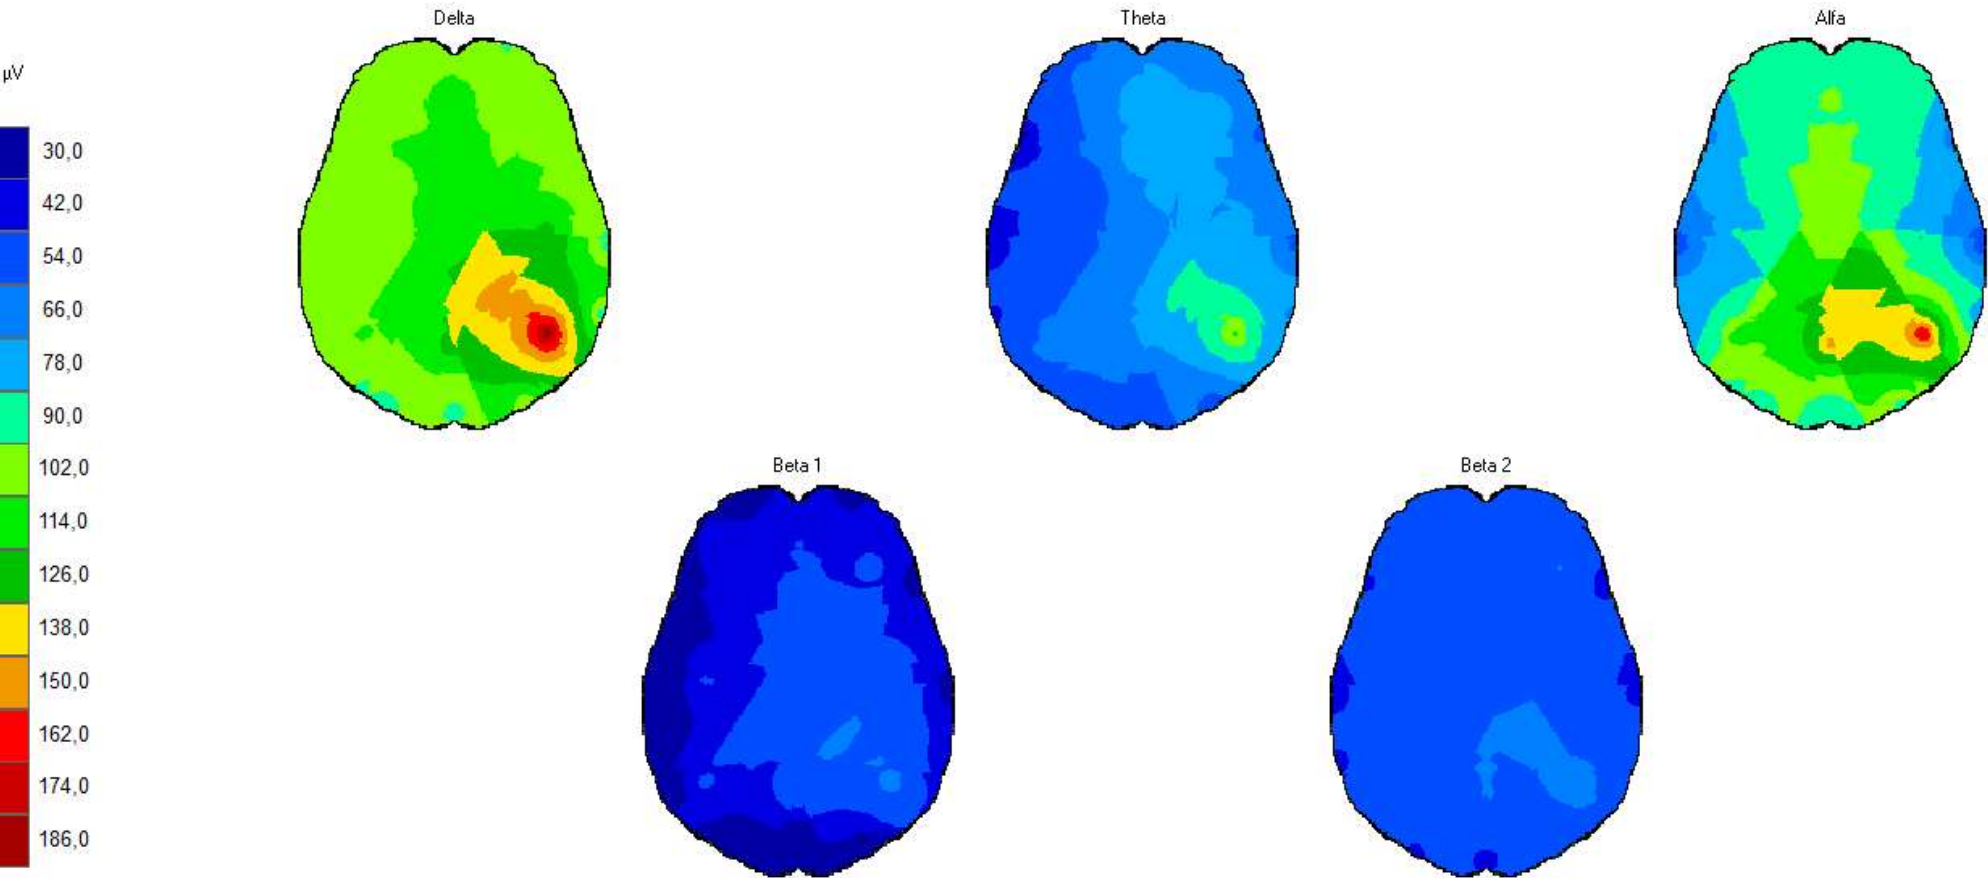

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	89,9	30,3
T	7,5	51,5	17,4
A	11,0	79,3	26,8
B1	14,0	32,2	10,9
B2	21,5	43,4	14,6

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	88,3	29,5
T	7,5	54,4	18,1
A	11,0	80,2	26,8
B1	14,0	32,8	10,9
B2	21,0	44,3	14,8

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	91,9	35,8
T	7,0	33,5	13,1
A	11,0	62,5	24,4
B1	13,5	28,9	11,3
B2	23,0	39,6	15,4

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	101,2	30,4
T	4,0	54,0	16,2
A	11,0	84,8	25,4
B1	13,5	41,8	12,5
B2	21,5	51,3	15,4

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	111,7	29,5
T	7,5	79,3	21,0
A	11,0	93,8	24,7
B1	14,0	43,0	11,4
B2	21,0	50,6	13,4

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	96,6	28,7
T	7,0	75,0	20,7
A	11,0	87,5	24,2
B1	16,0	47,3	13,1
B2	21,0	55,8	15,4

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	90,2	33,9
T	4,0	48,3	18,1
A	11,0	61,6	23,1
B1	13,0	29,9	11,2
B2	21,0	36,1	13,6

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	90,8	39,4
T	4,0	34,4	14,9
A	11,0	44,2	19,2
B1	13,5	23,5	10,2
B2	22,5	37,8	16,4

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	97,4	29,9
T	7,5	53,2	16,3
A	11,0	80,4	24,7
B1	13,5	43,5	13,4
B2	19,0	51,5	15,8

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	109,8	29,9
T	7,5	61,2	16,7
A	11,0	100,9	27,5
B1	14,5	46,6	12,7
B2	19,5	48,4	13,2

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	122,3	31,8
T	5,5	78,4	20,3
A	11,0	80,0	20,7
B1	16,5	53,4	13,8
B2	19,5	52,3	13,5

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	83,6	35,0
T	4,0	47,8	20,0
A	11,0	40,2	16,8
B1	15,0	30,3	12,7
B2	20,0	36,9	15,4

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	93,0	34,6
T	7,5	39,4	14,7
A	11,0	65,6	24,4
B1	13,0	31,8	11,8
B2	19,0	39,1	14,6

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	103,2	27,9
T	7,5	80,4	16,3
A	11,0	108,1	29,2
B1	14,5	44,4	12,0
B2	22,5	53,8	14,5

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	127,1	28,5
T	5,5	88,8	14,9
A	11,0	143,6	32,2
B1	14,5	52,8	11,8
B2	19,5	55,8	12,5

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,5	192,3	32,2
T	4,0	108,6	18,2
A	11,0	168,7	28,3
B1	13,5	62,7	10,5
B2	20,0	64,2	10,8

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	80,9	28,2
T	4,0	62,7	21,9
A	11,0	67,5	23,5
B1	14,0	33,7	11,8
B2	19,5	41,9	14,6

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	81,5	30,4
T	6,0	46,0	17,1
A	11,0	77,3	28,8
B1	13,5	24,5	9,1
B2	21,5	39,2	14,6

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	86,1	31,3
T	6,0	46,5	16,9
A	11,0	77,3	28,2
B1	13,0	24,7	9,0
B2	21,5	40,1	14,6

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	86,9	31,5
T	6,0	43,0	15,6
A	11,0	79,6	28,8
B1	13,5	24,9	9,0
B2	21,5	41,8	15,1

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	3,0	89,9	30,3	7,5	51,5	17,4	11,0	79,3	26,8	14,0	32,2	10,9	21,5	43,4	14,6
FP2	3,0	88,3	29,5	7,5	54,4	18,1	11,0	80,2	26,8	14,0	32,6	10,9	21,0	44,3	14,8
F7	1,0	91,9	35,8	7,0	33,5	13,1	11,0	62,5	24,4	13,5	28,9	11,3	23,0	39,6	15,4
F3	1,0	101,2	30,4	4,0	54,0	16,2	11,0	84,6	25,4	13,5	41,6	12,5	21,5	51,3	15,4
FZ	1,0	111,7	29,5	7,5	79,3	21,0	11,0	93,6	24,7	14,0	43,0	11,4	21,0	50,6	13,4
F4	3,0	96,6	26,7	7,0	75,0	20,7	11,0	87,5	24,2	16,0	47,3	13,1	21,0	55,8	15,4
F8	1,5	90,2	33,9	4,0	48,3	18,1	11,0	61,6	23,1	13,0	29,9	11,2	21,0	36,1	13,6
T3	1,0	90,8	39,4	4,0	34,4	14,9	11,0	44,2	19,2	13,5	23,5	10,2	22,5	37,8	16,4
C3	3,0	97,4	29,9	7,5	53,2	16,3	11,0	80,4	24,7	13,5	43,5	13,4	19,0	51,5	15,8
CZ	3,0	109,8	29,9	7,5	61,2	16,7	11,0	100,9	27,5	14,5	46,6	12,7	19,5	48,4	13,2
C4	3,0	122,3	31,6	5,5	78,4	20,3	11,0	80,0	20,7	16,5	53,4	13,8	19,5	52,3	13,5
T4	1,5	83,6	35,0	4,0	47,8	20,0	11,0	40,2	16,8	15,0	30,3	12,7	20,0	36,9	15,4
T5	1,5	93,0	34,6	7,5	39,4	14,7	11,0	65,6	24,4	13,0	31,6	11,8	19,0	39,1	14,6
P3	3,0	103,2	27,9	7,5	60,4	16,3	11,0	108,1	29,2	14,5	44,4	12,0	22,5	53,8	14,5
PZ	3,0	127,1	28,5	5,5	66,6	14,9	11,0	143,6	32,2	14,5	52,8	11,8	19,5	55,8	12,5
P4	2,5	192,3	32,2	4,0	108,6	18,2	11,0	168,7	28,3	13,5	62,7	10,5	20,0	64,2	10,8
T6	1,0	80,9	28,2	4,0	62,7	21,9	11,0	67,5	23,5	14,0	33,7	11,8	19,5	41,9	14,6
O1	3,0	81,5	30,4	6,0	46,0	17,1	11,0	77,3	28,8	13,5	24,5	9,1	21,5	39,2	14,6
OZ	3,0	86,1	31,3	6,0	46,5	16,9	11,0	77,3	28,2	13,0	24,7	9,0	21,5	40,1	14,6
O2	1,0	86,9	31,5	6,0	43,0	15,6	11,0	79,6	28,8	13,5	24,9	9,0	21,5	41,8	15,1

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	3,0	89,9	30,3	7,5	51,5	17,4	11,0	79,3	26,8	14,0	32,2	10,9	21,5	43,4	14,6
FP2	3,0	88,3	29,5	7,5	54,4	18,1	11,0	80,2	26,8	14,0	32,6	10,9	21,0	44,3	14,8
F7	1,0	91,9	35,8	7,0	33,5	13,1	11,0	62,5	24,4	13,5	28,9	11,3	23,0	39,6	15,4
F3	1,0	101,2	30,4	4,0	54,0	16,2	11,0	84,6	25,4	13,5	41,6	12,5	21,5	51,3	15,4
FZ	1,0	111,7	29,5	7,5	79,3	21,0	11,0	93,6	24,7	14,0	43,0	11,4	21,0	50,6	13,4
F4	3,0	96,6	26,7	7,0	75,0	20,7	11,0	87,5	24,2	16,0	47,3	13,1	21,0	55,8	15,4
F8	1,5	90,2	33,9	4,0	48,3	18,1	11,0	61,6	23,1	13,0	29,9	11,2	21,0	36,1	13,6
T3	1,0	90,8	39,4	4,0	34,4	14,9	11,0	44,2	19,2	13,5	23,5	10,2	22,5	37,8	16,4
C3	3,0	97,4	29,9	7,5	53,2	16,3	11,0	80,4	24,7	13,5	43,5	13,4	19,0	51,5	15,8
CZ	3,0	109,8	29,9	7,5	61,2	16,7	11,0	100,9	27,5	14,5	46,6	12,7	19,5	48,4	13,2
C4	3,0	122,3	31,6	5,5	78,4	20,3	11,0	80,0	20,7	16,5	53,4	13,8	19,5	52,3	13,5
T4	1,5	83,6	35,0	4,0	47,8	20,0	11,0	40,2	16,8	15,0	30,3	12,7	20,0	36,9	15,4
T5	1,5	93,0	34,6	7,5	39,4	14,7	11,0	65,6	24,4	13,0	31,6	11,8	19,0	39,1	14,6
P3	3,0	103,2	27,9	7,5	60,4	16,3	11,0	108,1	29,2	14,5	44,4	12,0	22,5	53,8	14,5
PZ	3,0	127,1	28,5	5,5	66,6	14,9	11,0	143,6	32,2	14,5	52,8	11,8	19,5	55,8	12,5
P4	2,5	192,3	32,2	4,0	108,6	18,2	11,0	168,7	28,3	13,5	62,7	10,5	20,0	64,2	10,8
T6	1,0	80,9	28,2	4,0	62,7	21,9	11,0	67,5	23,5	14,0	33,7	11,8	19,5	41,9	14,6
O1	3,0	81,5	30,4	6,0	46,0	17,1	11,0	77,3	28,8	13,5	24,5	9,1	21,5	39,2	14,6
OZ	3,0	86,1	31,3	6,0	46,5	16,9	11,0	77,3	28,2	13,0	24,7	9,0	21,5	40,1	14,6
O2	1,0	86,9	31,5	6,0	43,0	15,6	11,0	79,6	28,8	13,5	24,9	9,0	21,5	41,8	15,1

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	15:10:07	03:16	Olhos abertos
7	15:13:23	02:06	Olhos fechados
11	15:15:29	02:31	Vigília