

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:20:29

Olhos abertos

14:20:30

Olhos abertos

14:20:31

Olhos abertos

14:20:32

Olhos abertos

14:20:33

Olhos abertos

14:20:34

Olhos abertos


14:20:35

Olhos abertos

14:20:36

Olhos abertos


Época: 1 - Horário: 14:20:30 - Estágio: 0 (8 seg.)

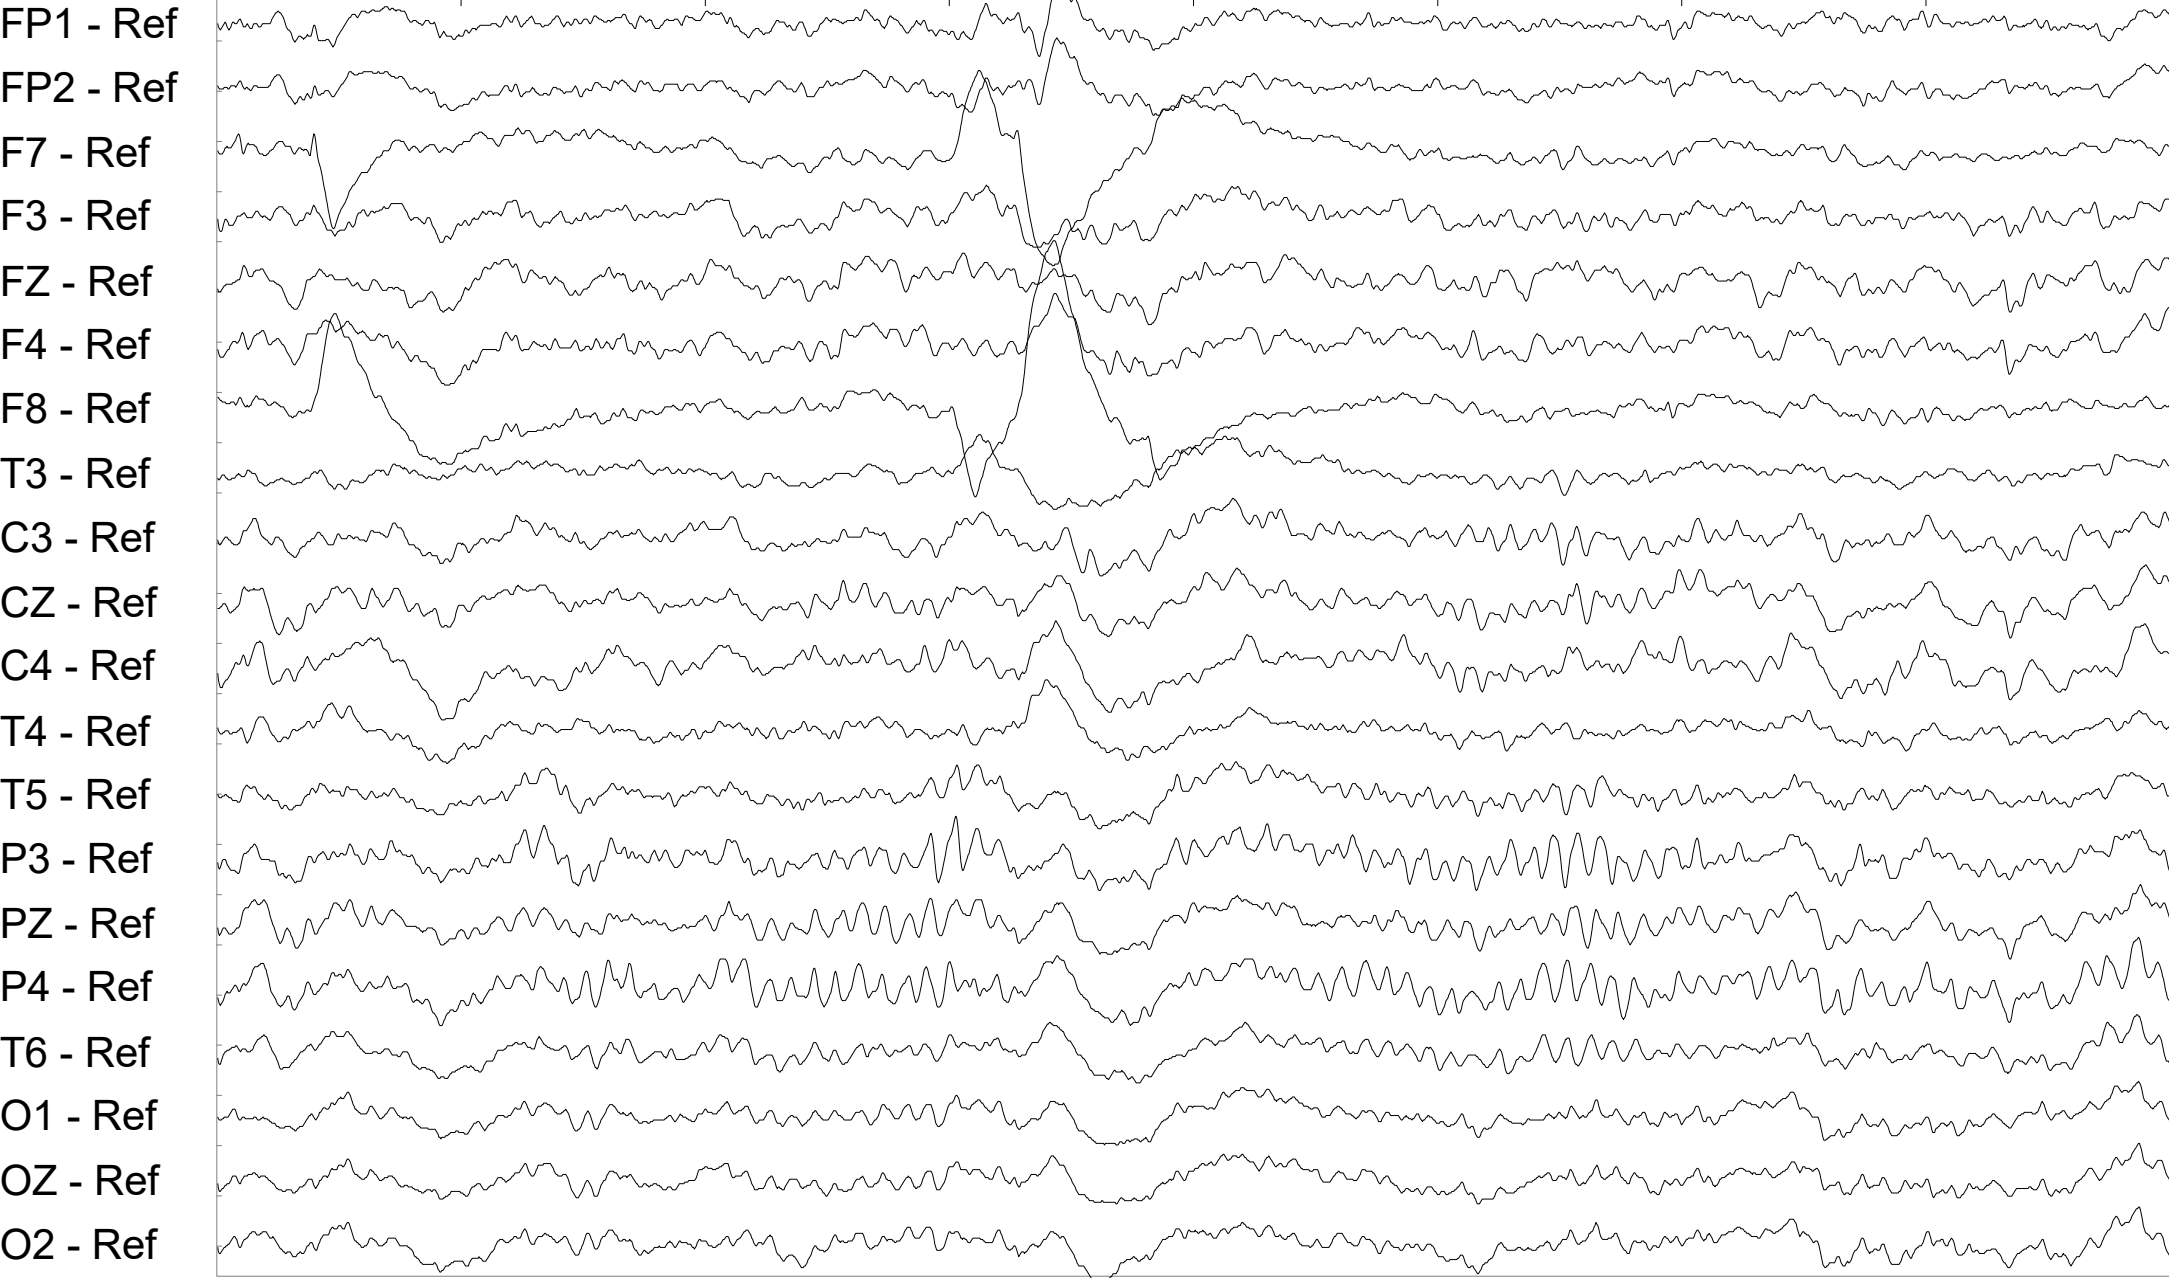

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:20:59 Olhos abertos 14:21:00 Olhos abertos 14:21:01 Olhos abertos 14:21:02 Olhos abertos 14:21:03 Olhos abertos 14:21:04 Olhos abertos 14:21:05 Olhos abertos 14:21:06 Olhos abertos  
Época: 2 - Horário: 14:21:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

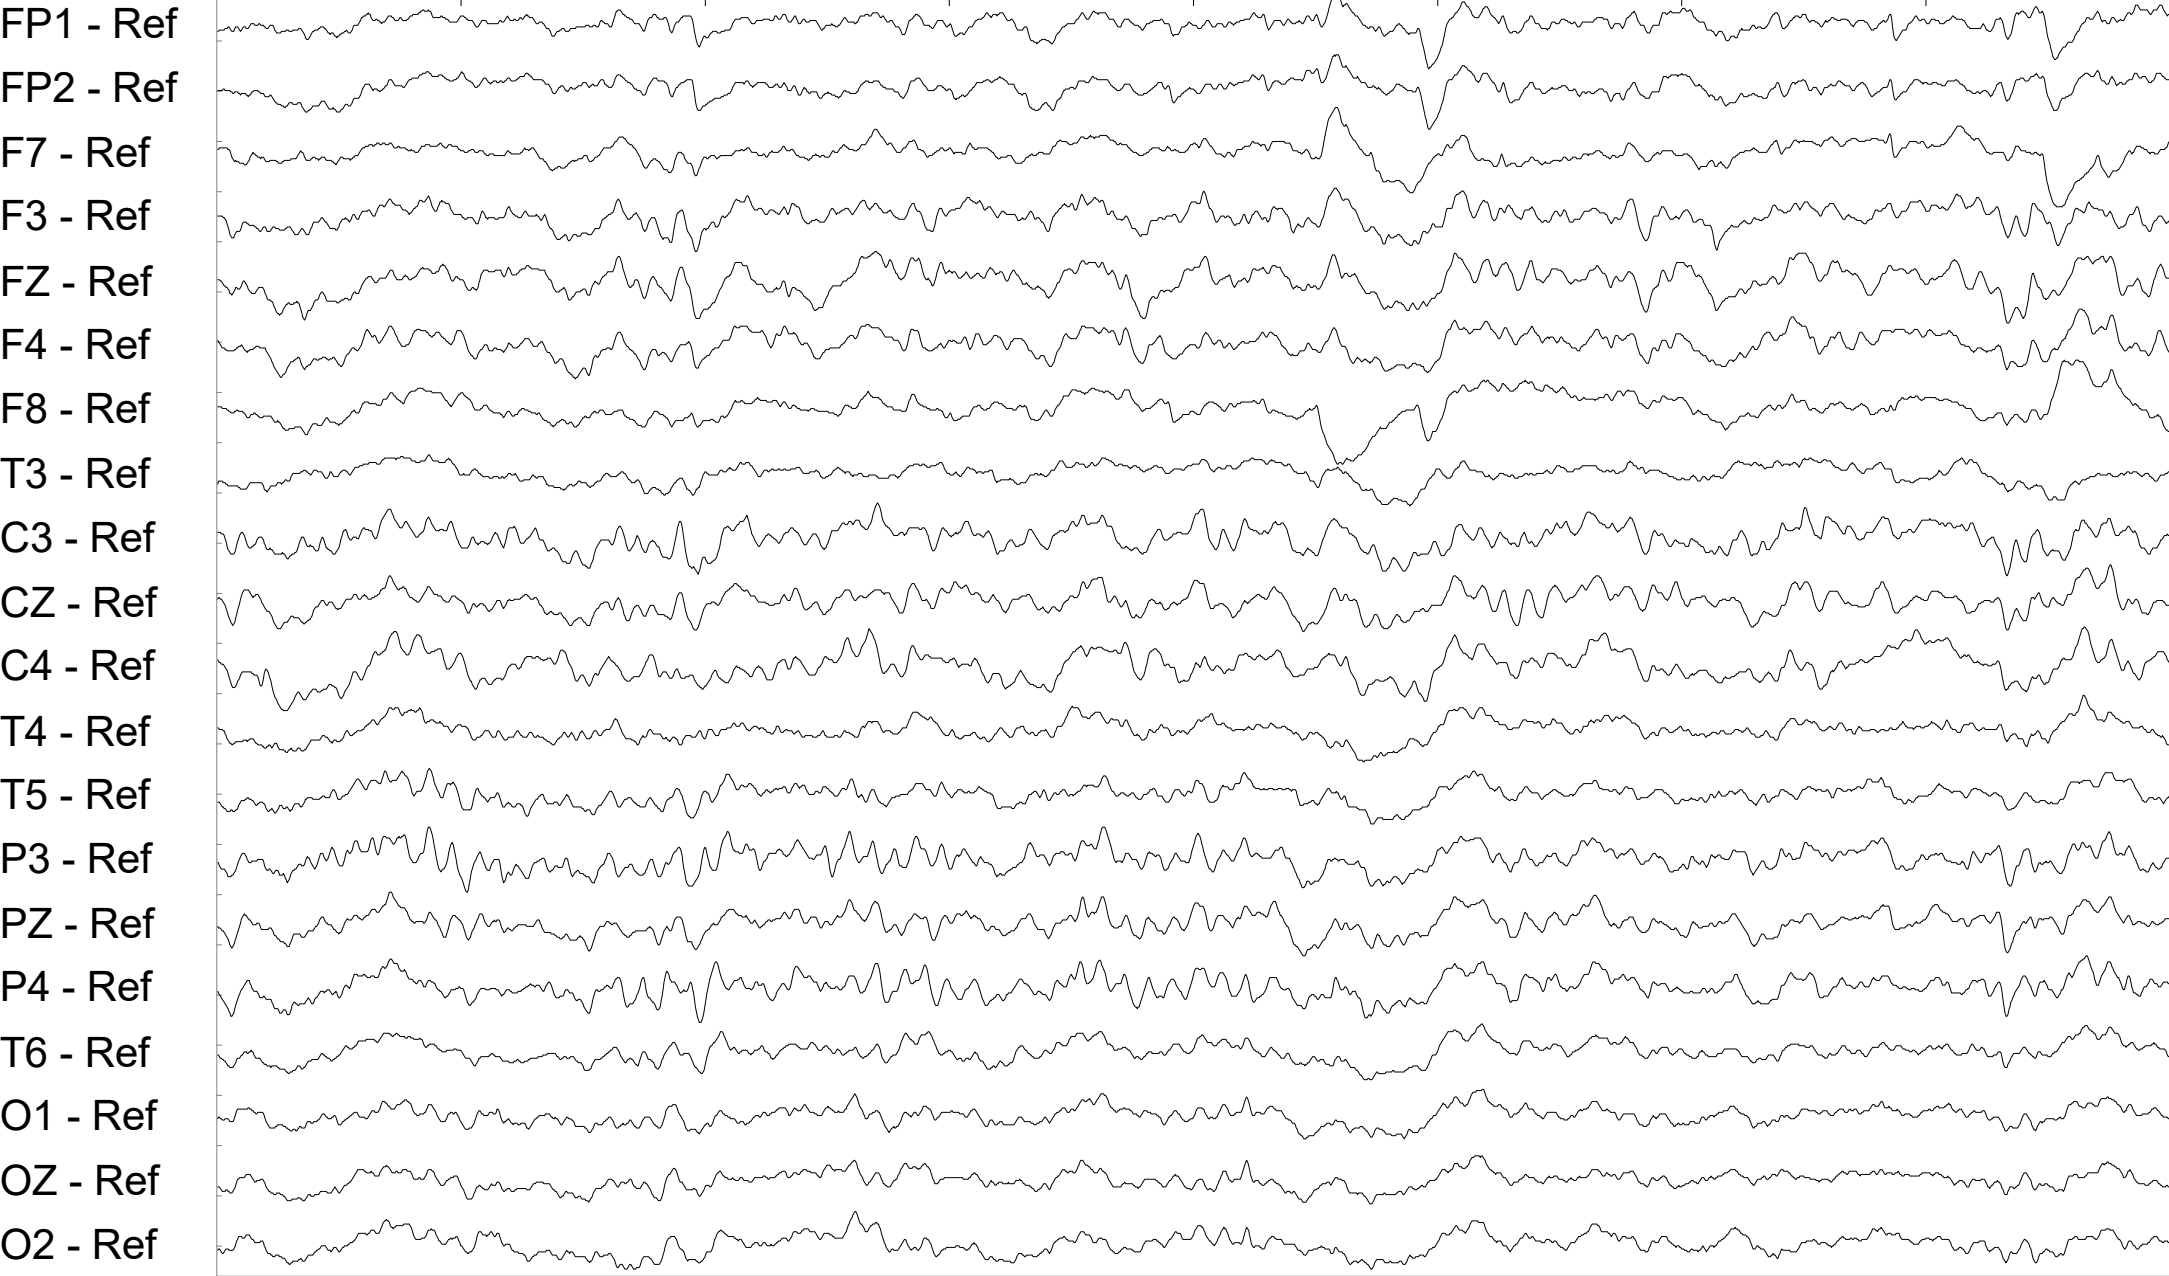

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 3/18

14:21:29

Olhos abertos

14:21:30

Olhos abertos

14:21:31

Olhos abertos

14:21:32

Olhos abertos

14:21:33

Olhos abertos

14:21:34

Olhos abertos


14:21:35

Olhos abertos

14:21:36

Olhos abertos


Época: 3 - Horário: 14:21:30 - Estágio: 0 (8 seg.)

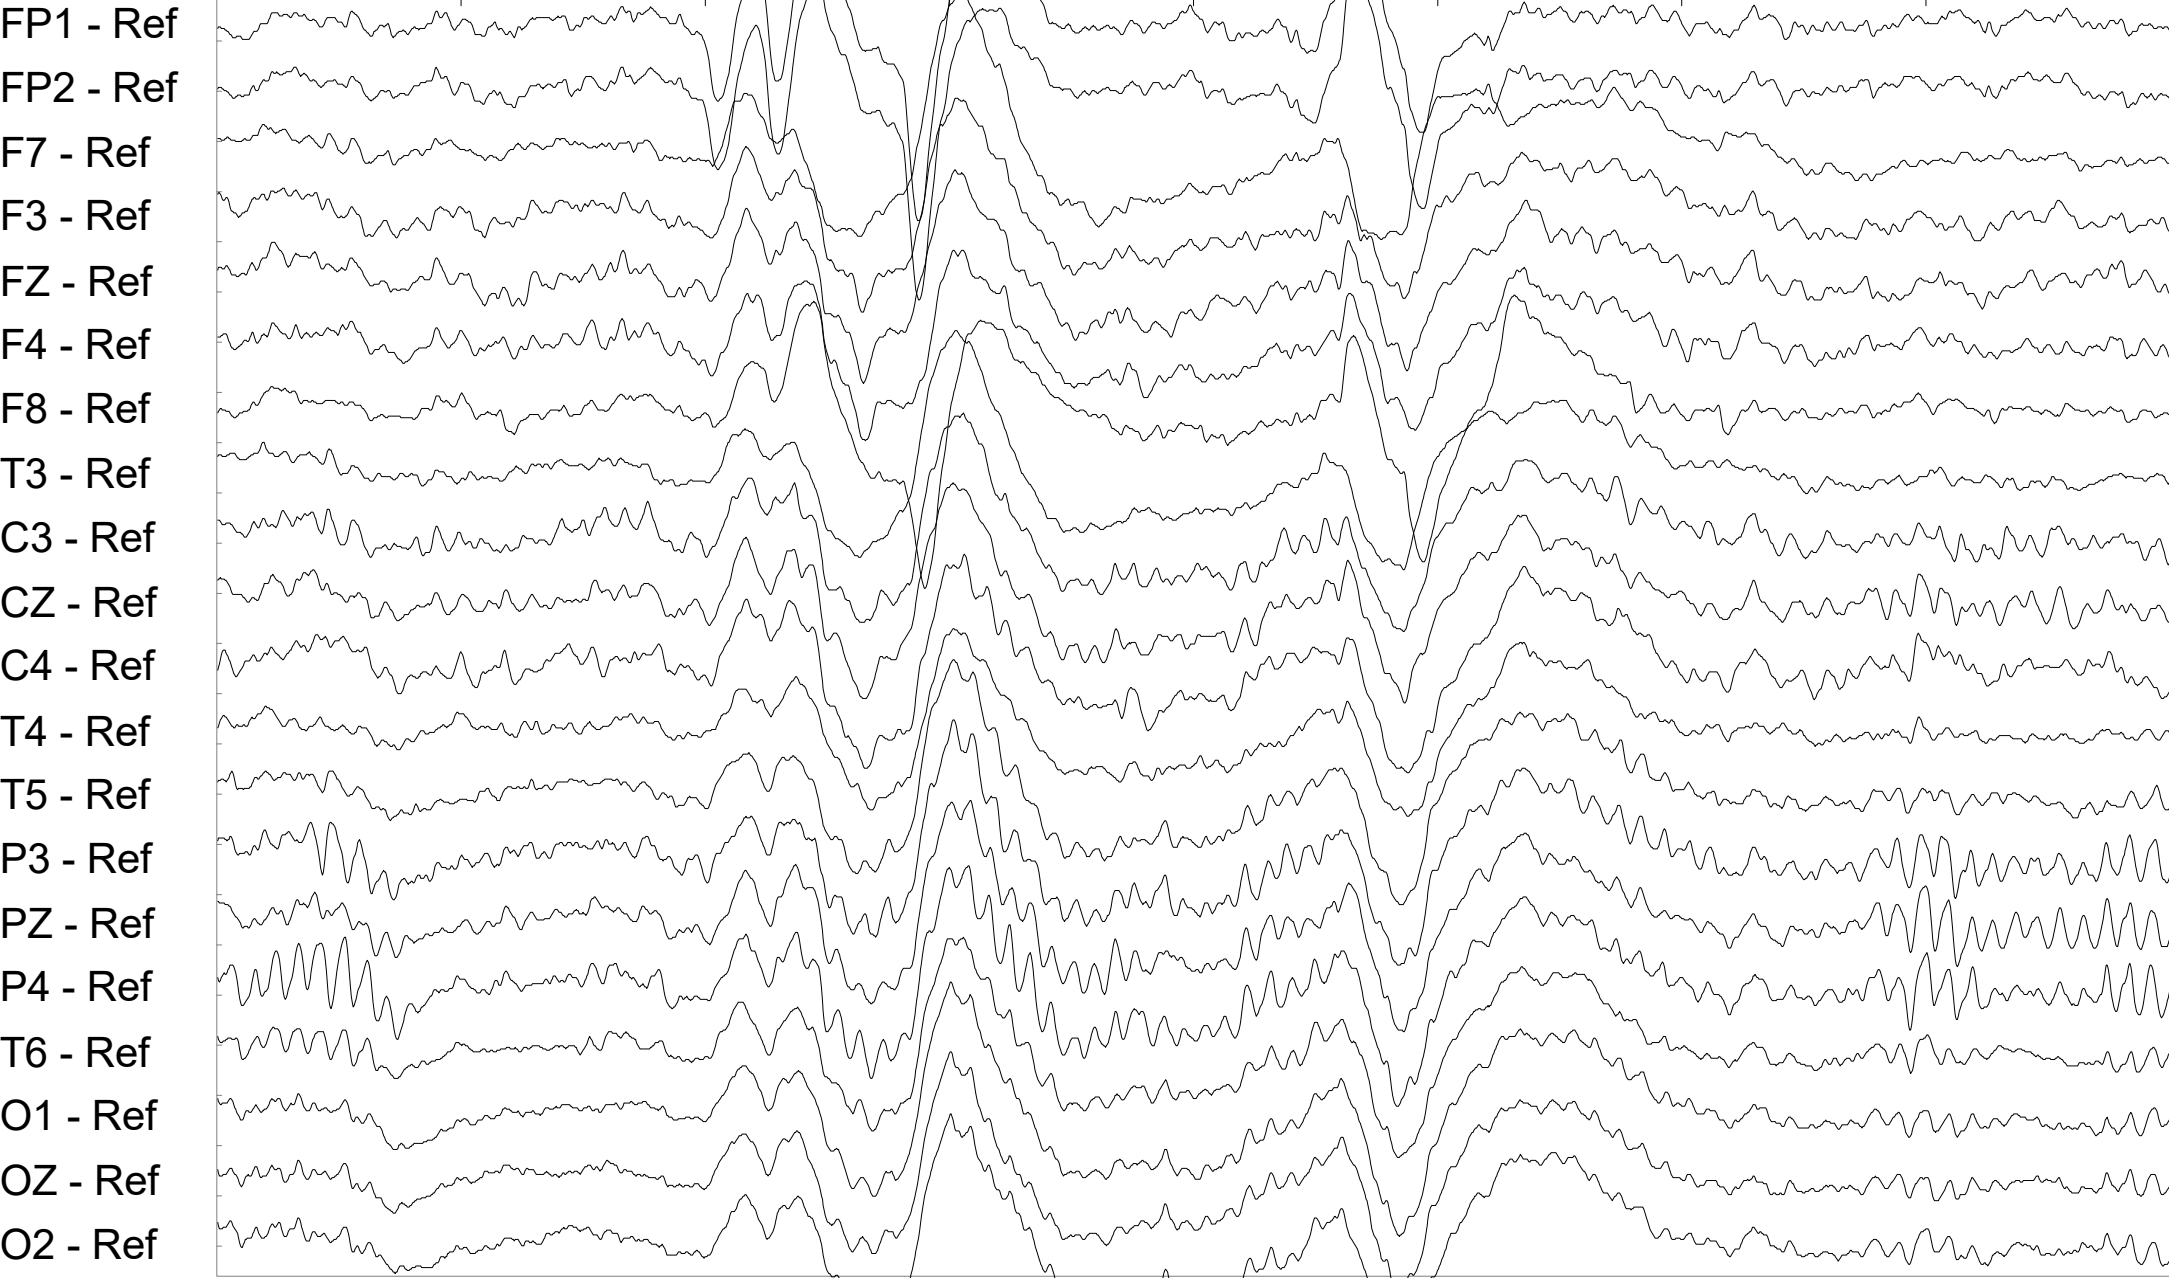

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


14:22:29 Olhos abertos 14:22:30 Olhos abertos 14:22:31 Olhos abertos 14:22:32 Olhos abertos 14:22:33 Olhos abertos 14:22:34 Olhos abertos 14:22:35 Olhos abertos 14:22:36 Olhos abertos  
Época: 5 - Horário: 14:22:30 - Estágio: 0 (8 seg.)

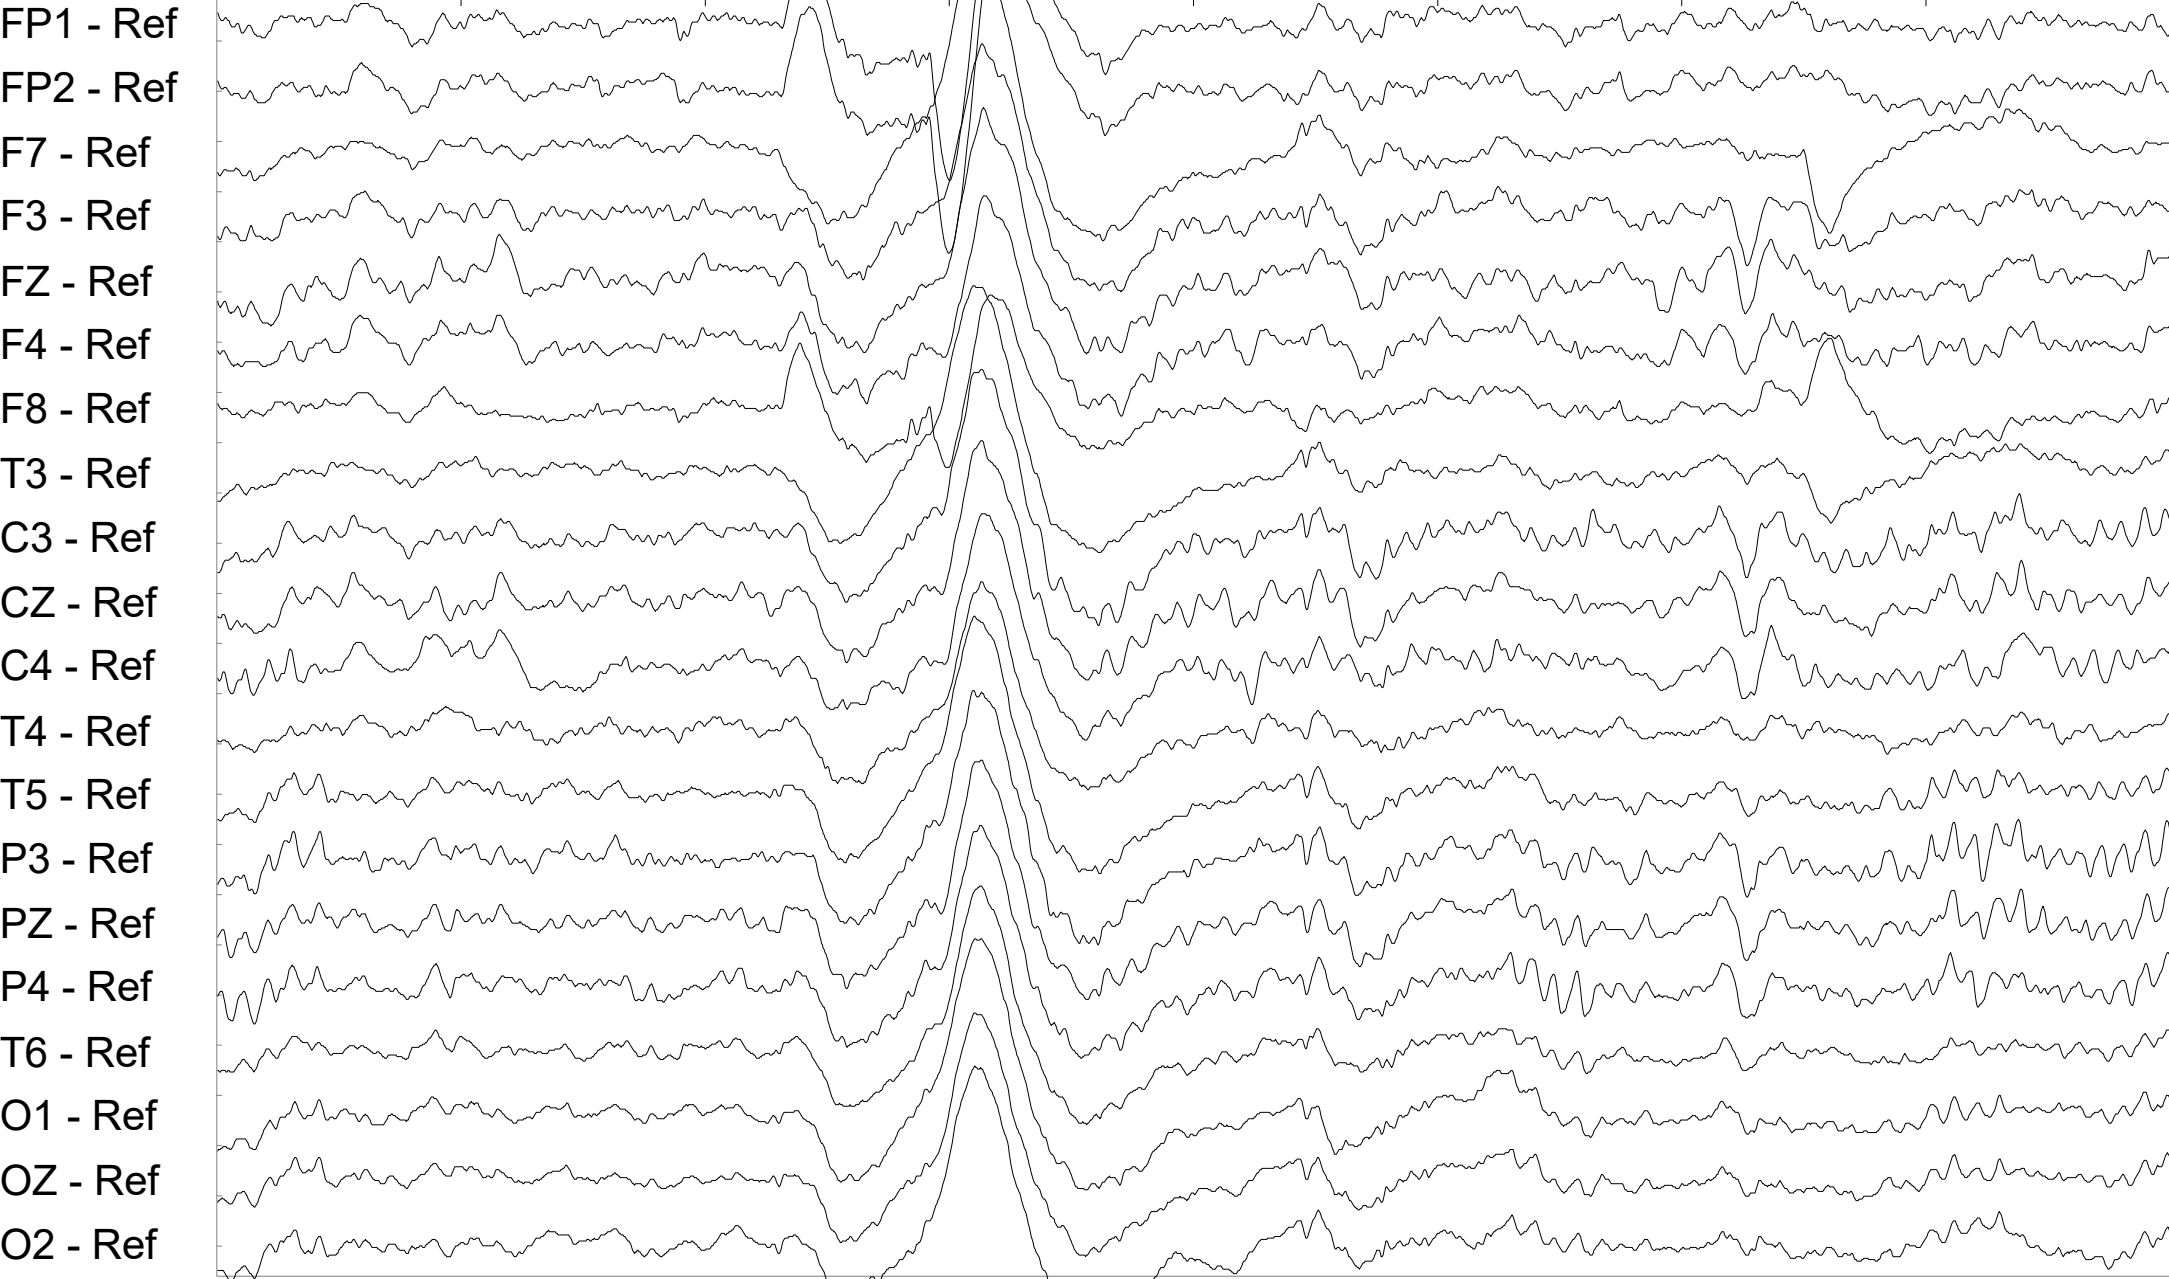

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:23:29 Olhos fechados 14:23:30 Olhos fechados 14:23:31 Olhos fechados 14:23:32 Olhos fechados 14:23:33 Olhos fechados 14:23:34 Olhos fechados 14:23:35 Olhos fechados 14:23:36 Olhos fechados  
Época: 7 - Horário: 14:23:30 - Estágio: 0 (8 seg.)

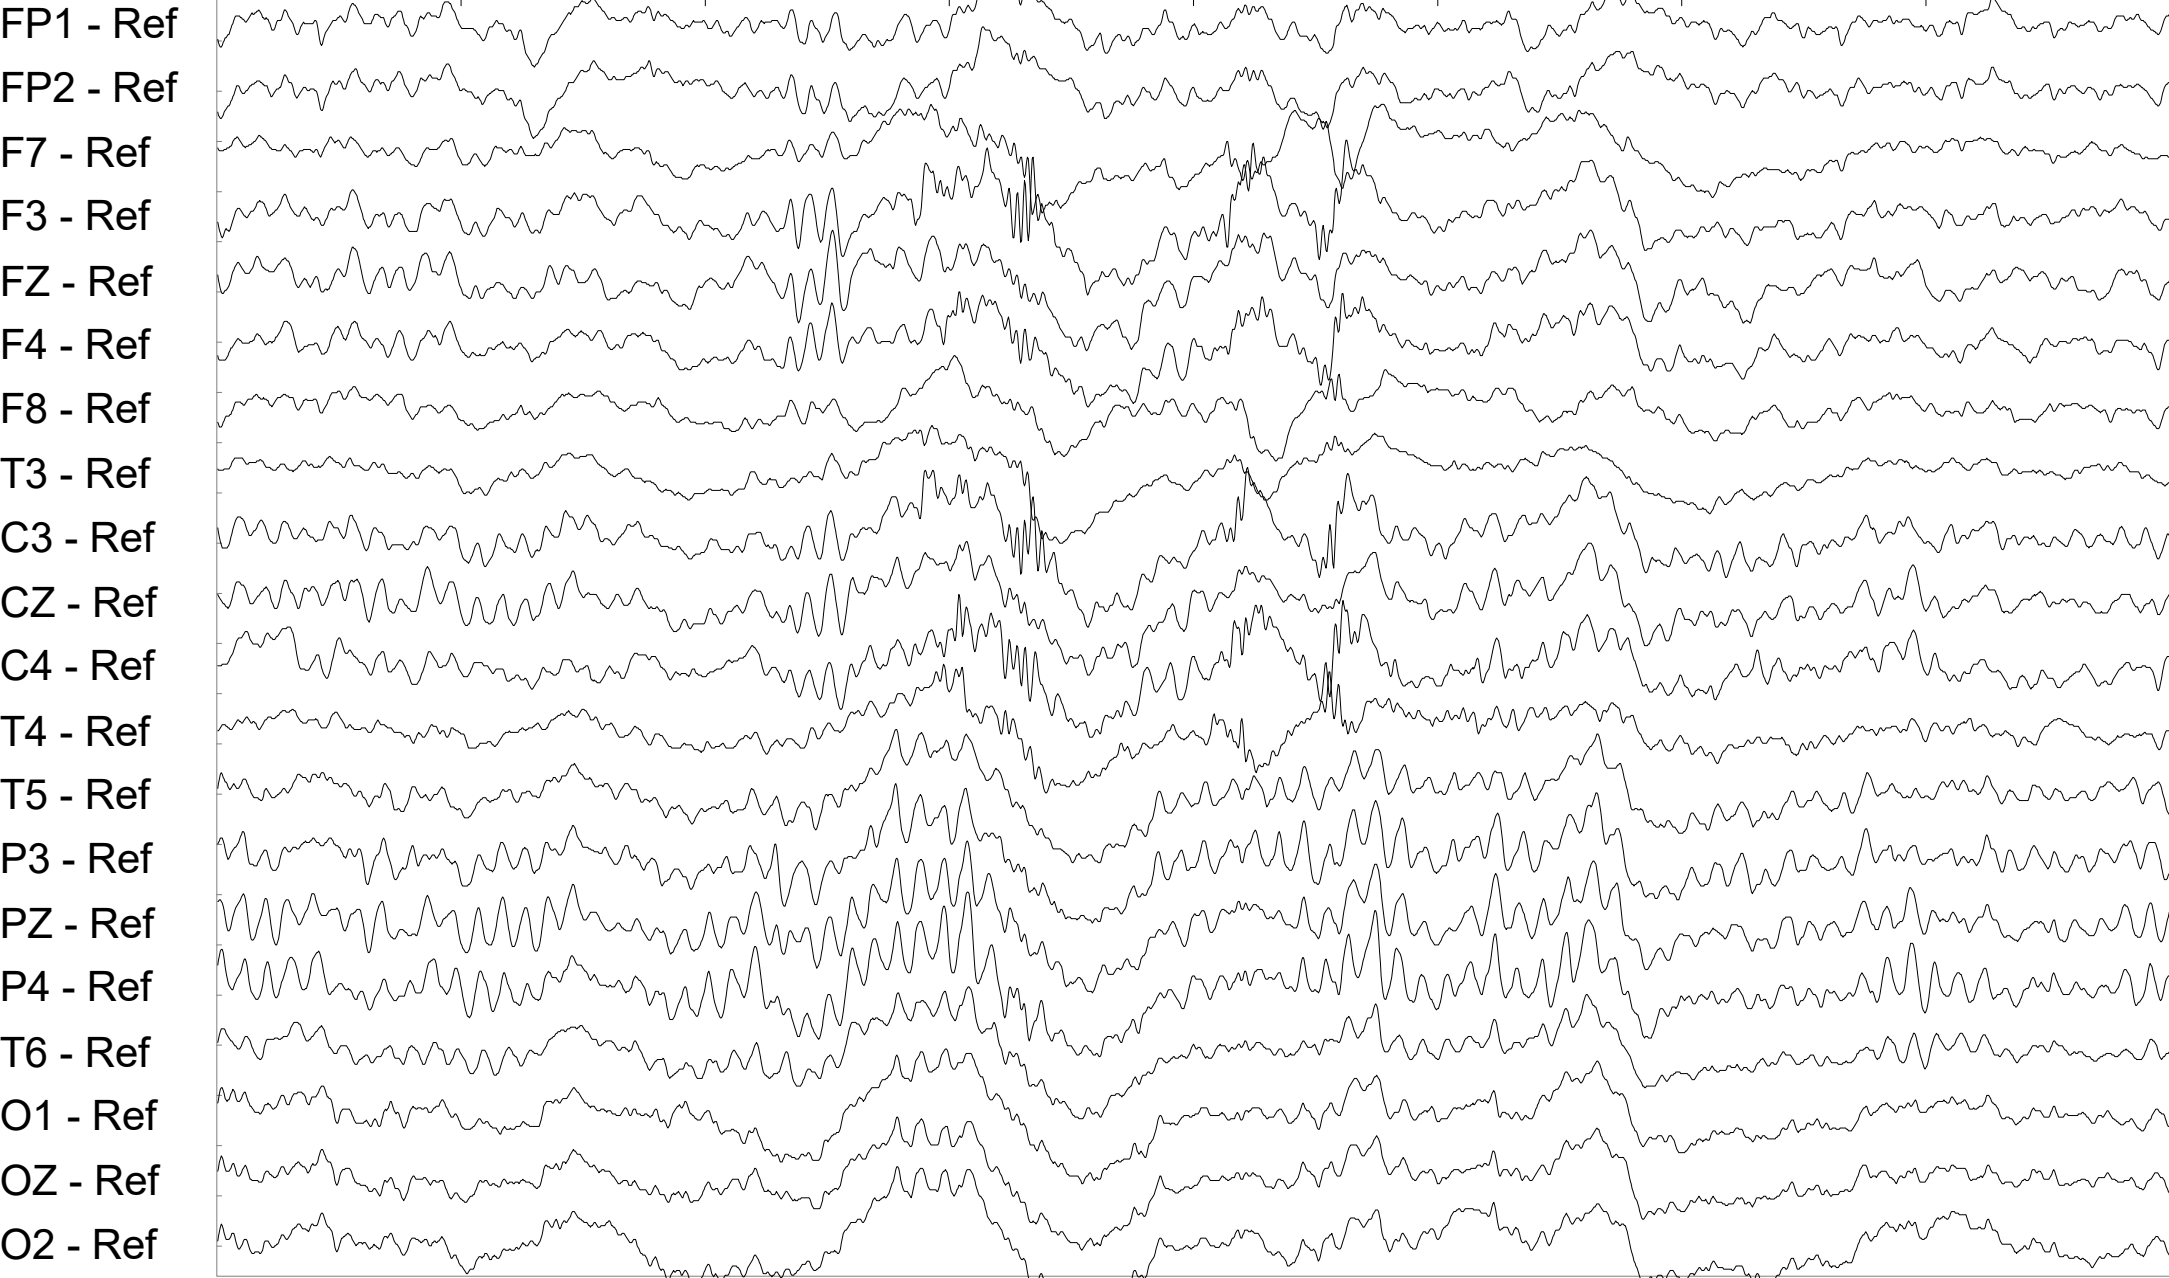


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 8/18

14:23:59 Olhos fechados 14:24:00 Olhos fechados 14:24:01 Olhos fechados 14:24:02 Olhos fechados 14:24:03 Olhos fechados 14:24:04 Olhos fechados 14:24:05 Olhos fechados 14:24:06 Olhos fechados  
Época: 8 - Horário: 14:24:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

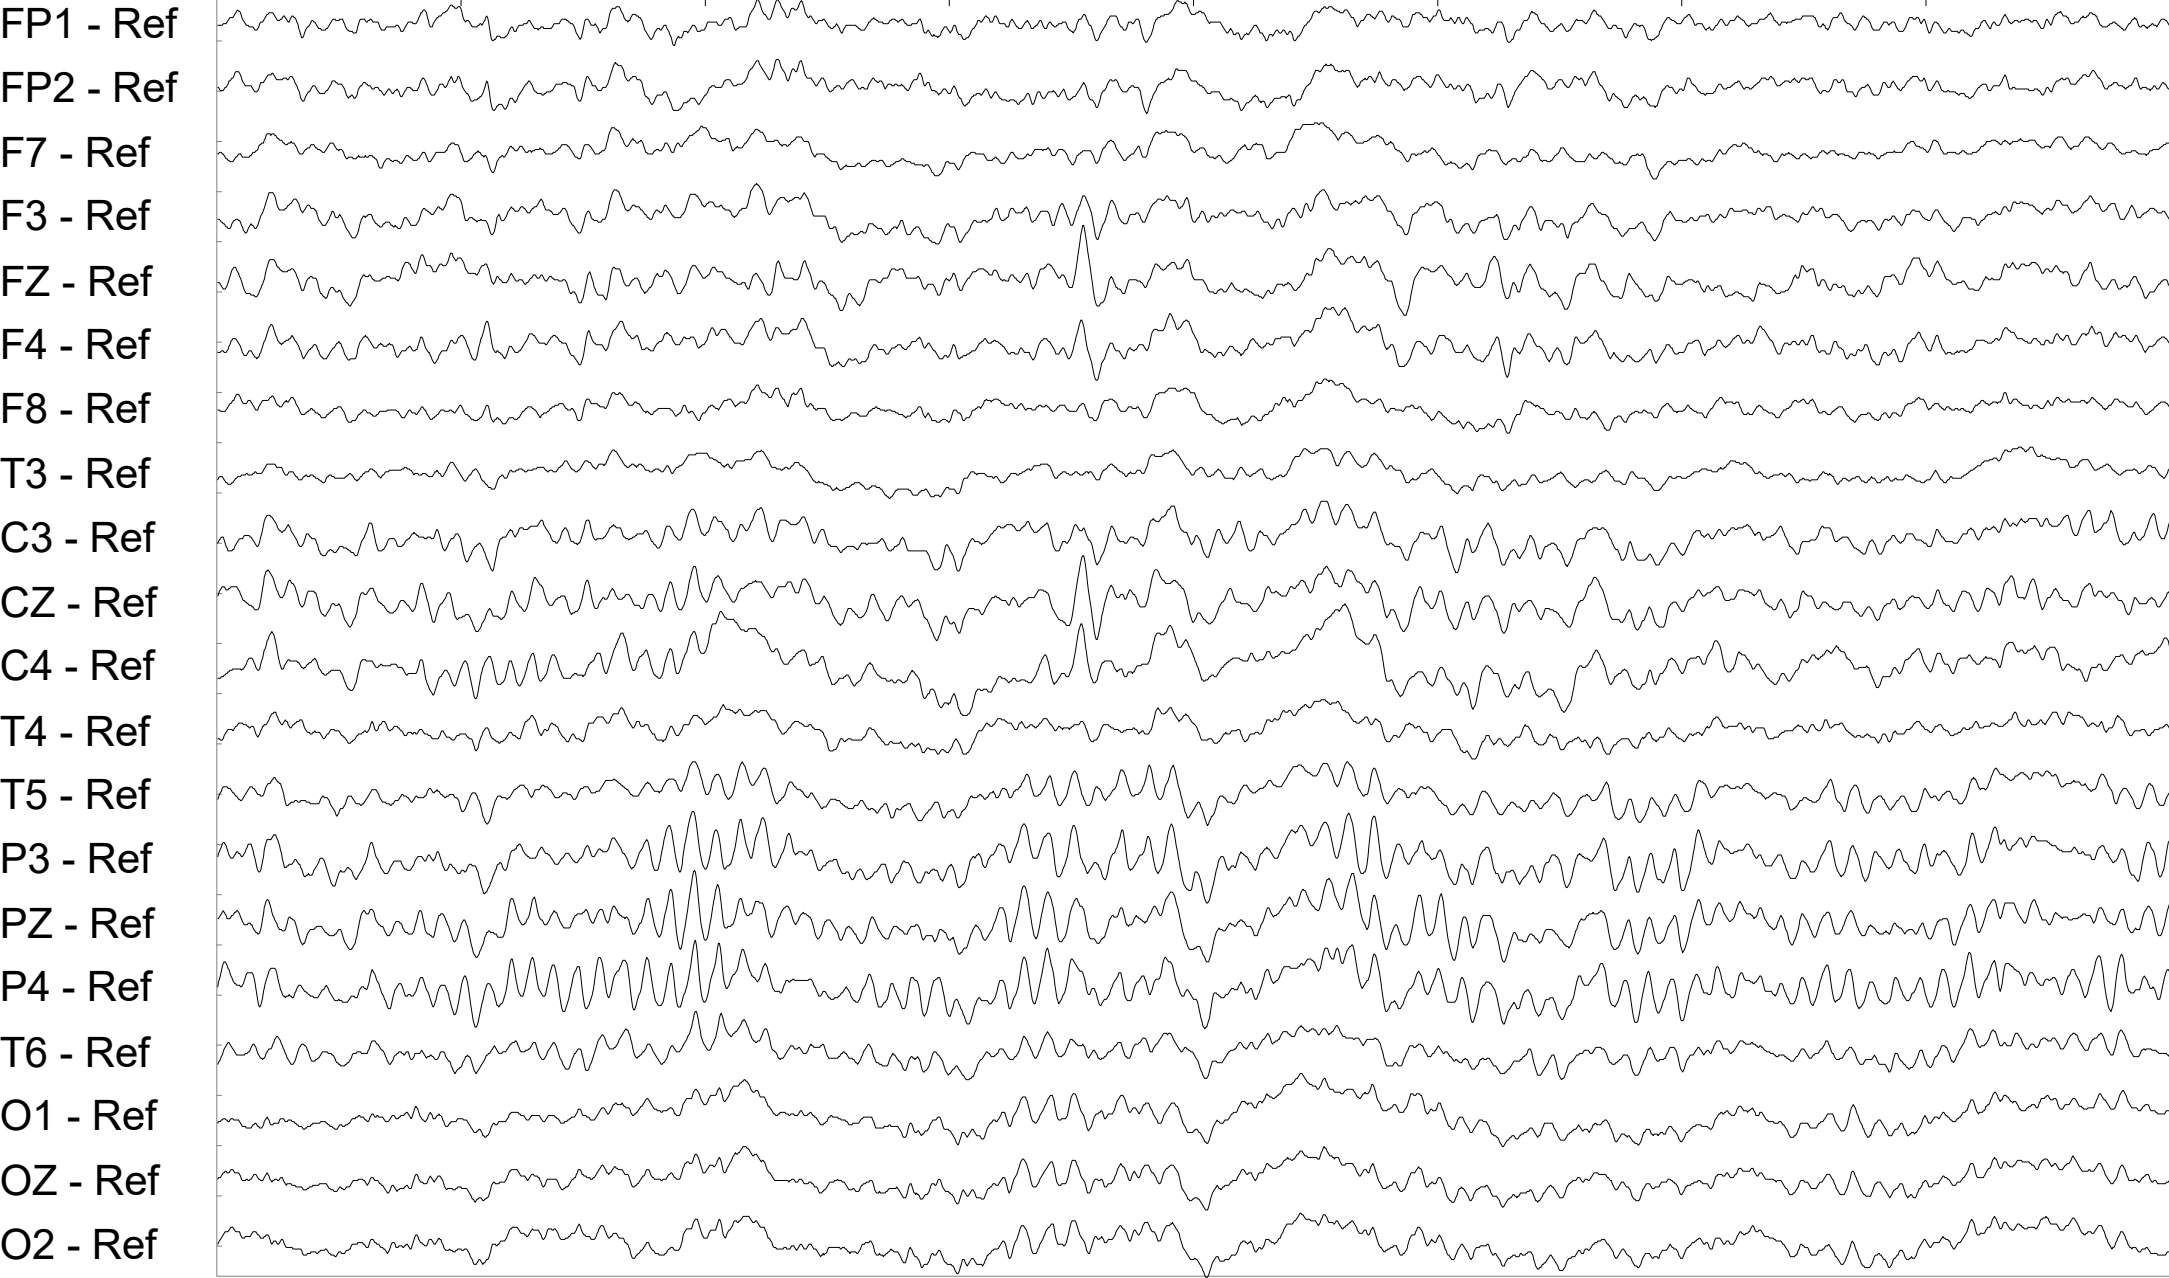

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:24:59

Vigília

14:25:00

Vigília

14:25:01

Vigília

14:25:02

Vigília

14:25:03

Vigília

14:25:04

Vigília


14:25:05

Vigília

14:25:06

Vigília

Época: 10 - Horário: 14:25:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

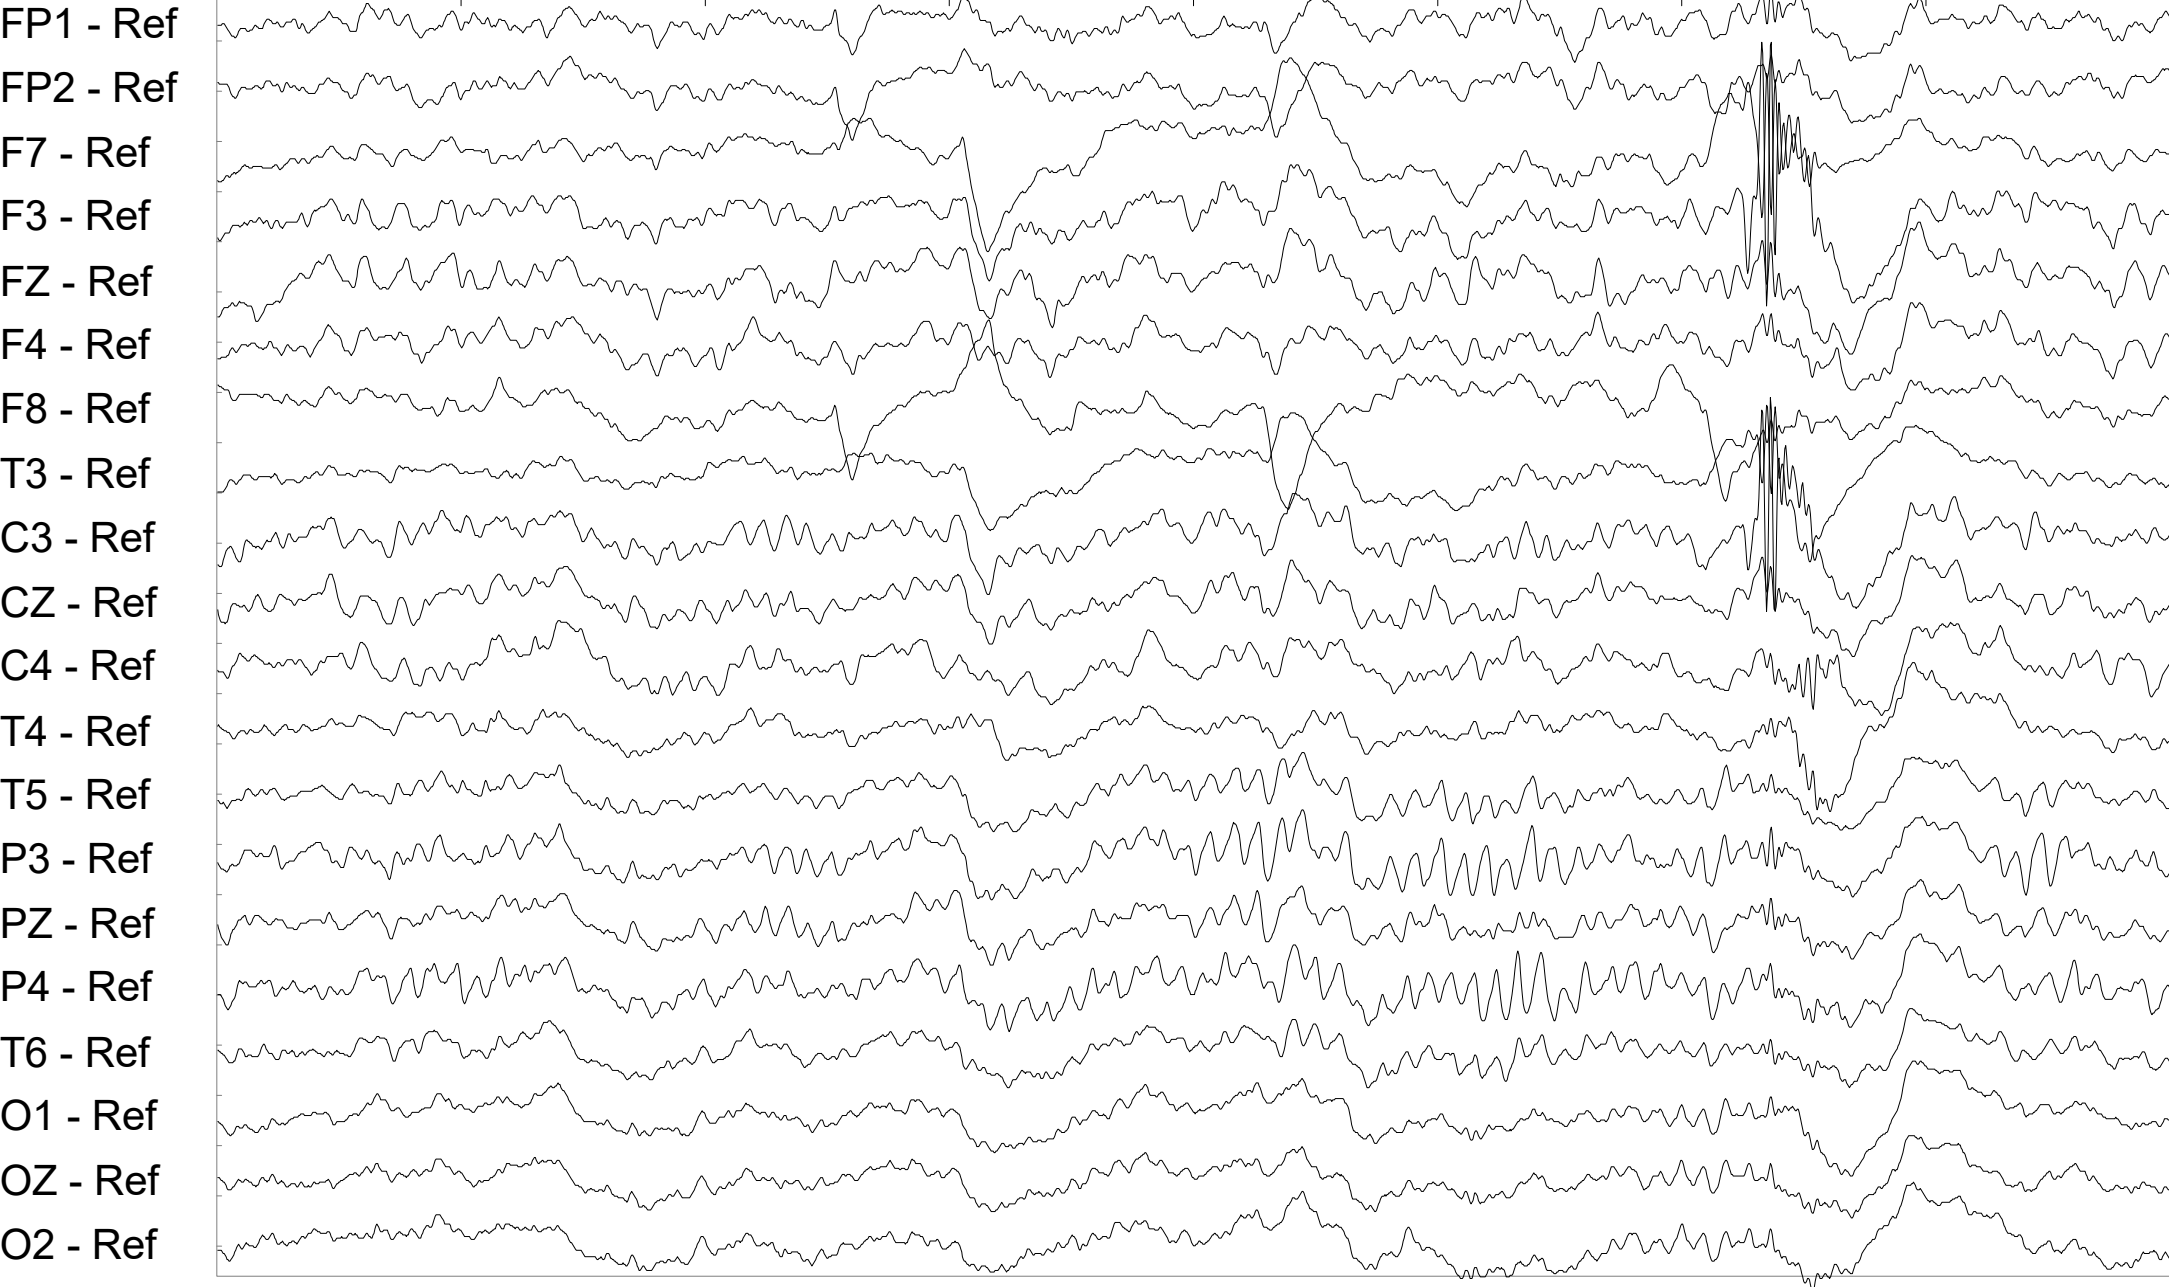

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:25:29

Vigília

14:25:30

Vigília

14:25:31

Vigília

14:25:32

Vigília

14:25:33

Vigília

14:25:34

Vigília


14:25:35

Vigília

14:25:36

Vigília

Época: 11 - Horário: 14:25:30 - Estágio: 0 (8 seg.)

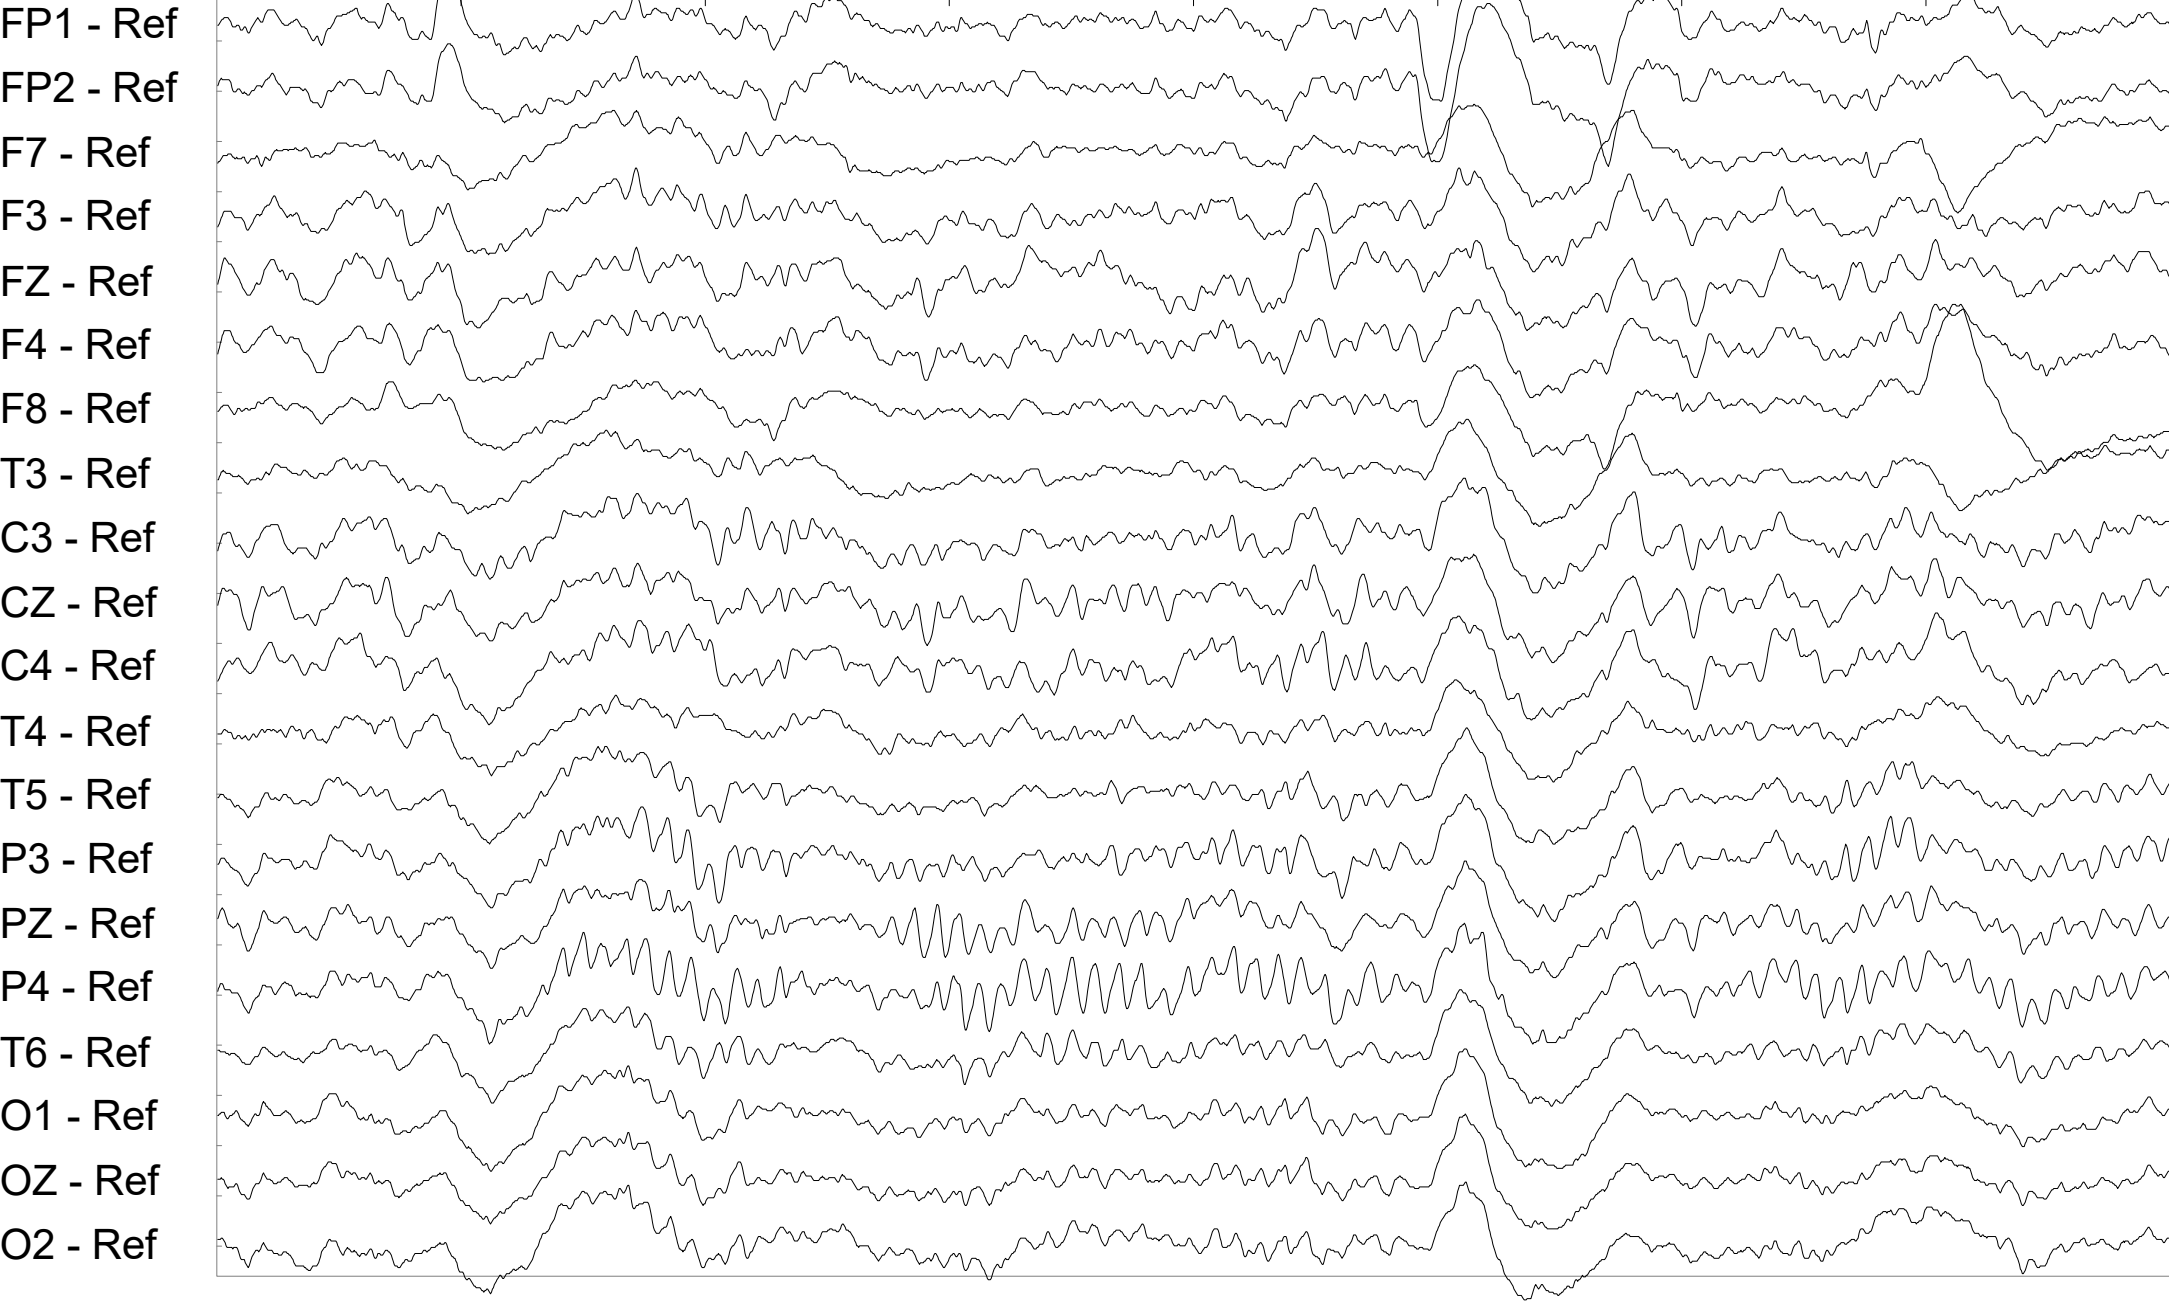

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:25:59

Vigília

14:26:00

Vigília

14:26:01

Vigília

14:26:02

Vigília

14:26:03

Vigília

14:26:04

Vigília


14:26:05

Vigília

14:26:06

Vigília

Época: 12 - Horário: 14:26:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

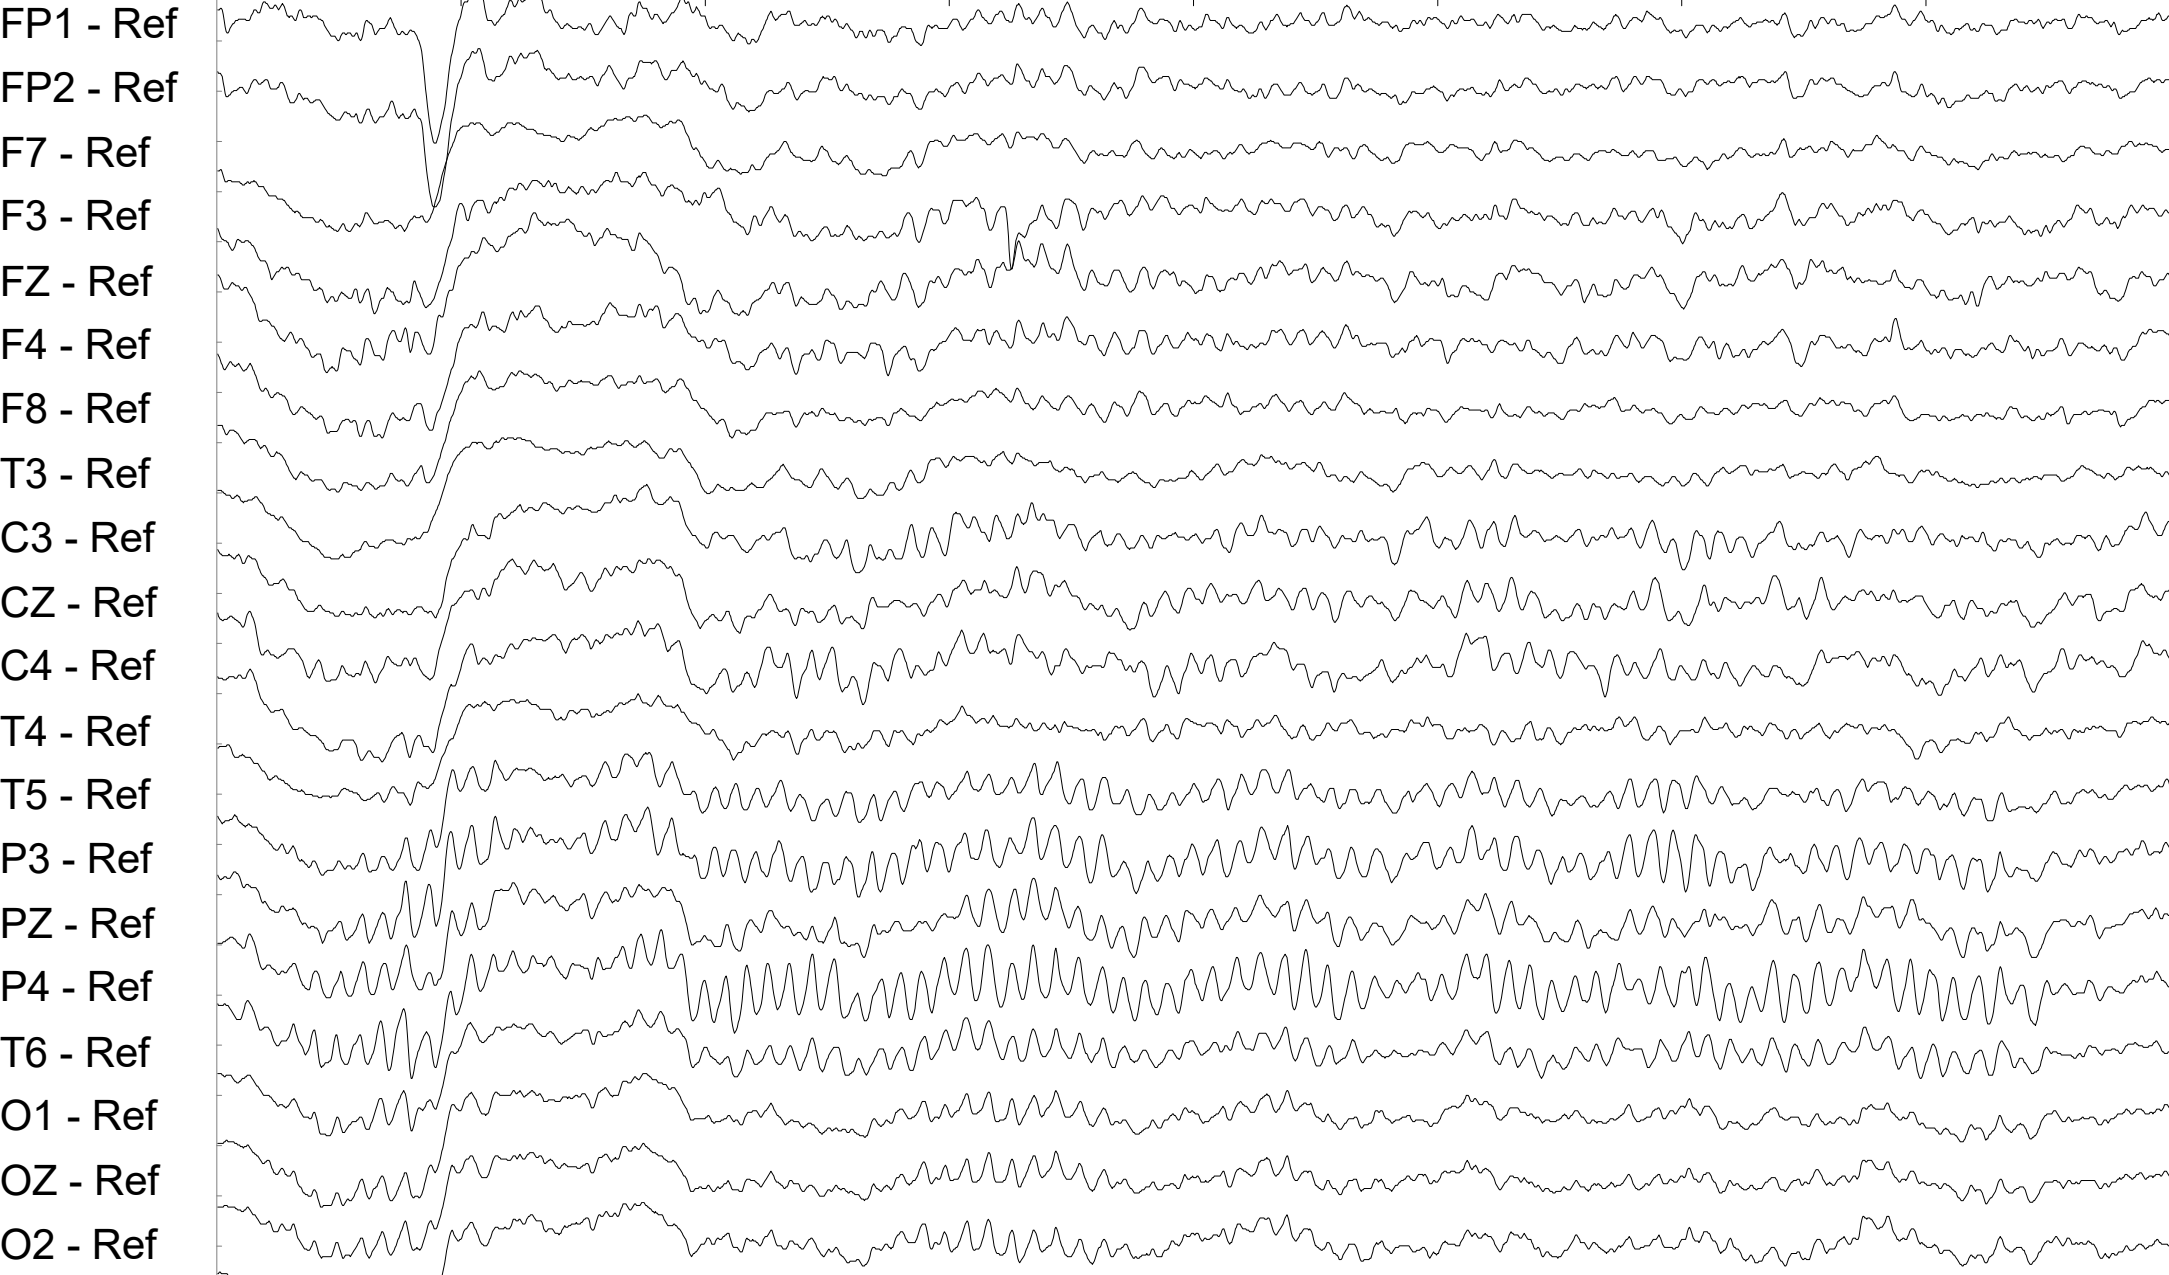

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 13/18

14:26:29

Vigília

14:26:30

Vigília

14:26:31

Vigília

14:26:32

Vigília

14:26:33

Vigília

14:26:34

Vigília


14:26:35

Vigília

14:26:36

Vigília

Época: 13 - Horário: 14:26:30 - Estágio: 0 (8 seg.)

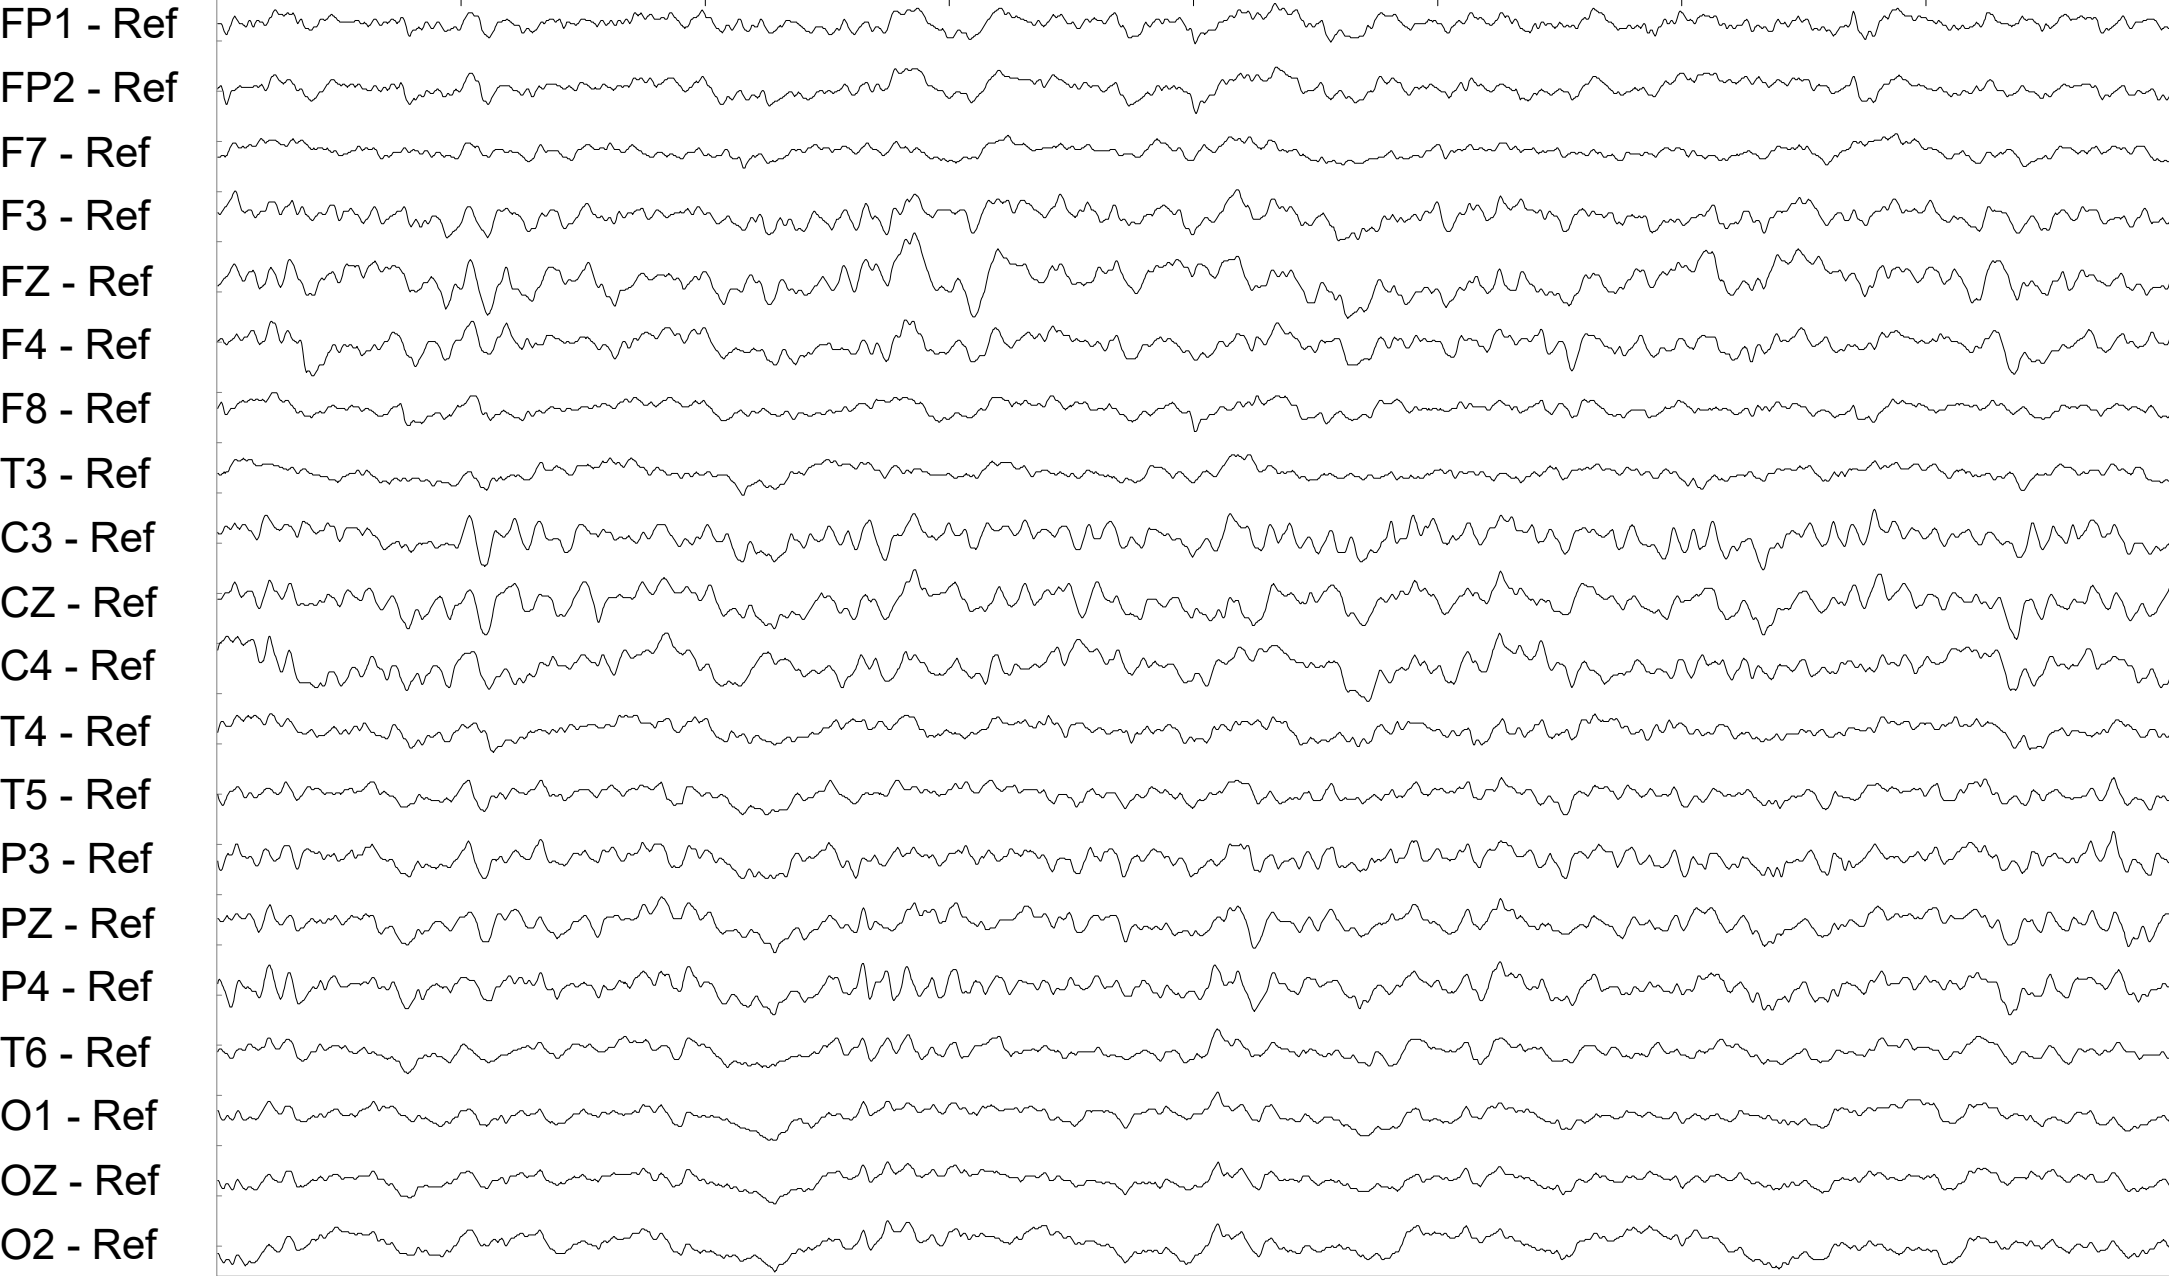

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:27:29

Vigília

14:27:30

Vigília

14:27:31

Vigília

14:27:32

Vigília

14:27:33

Vigília

14:27:34

Vigília


14:27:35

Vigília

14:27:36

Vigília

Época: 15 - Horário: 14:27:30 - Estágio: 0 (8 seg.)

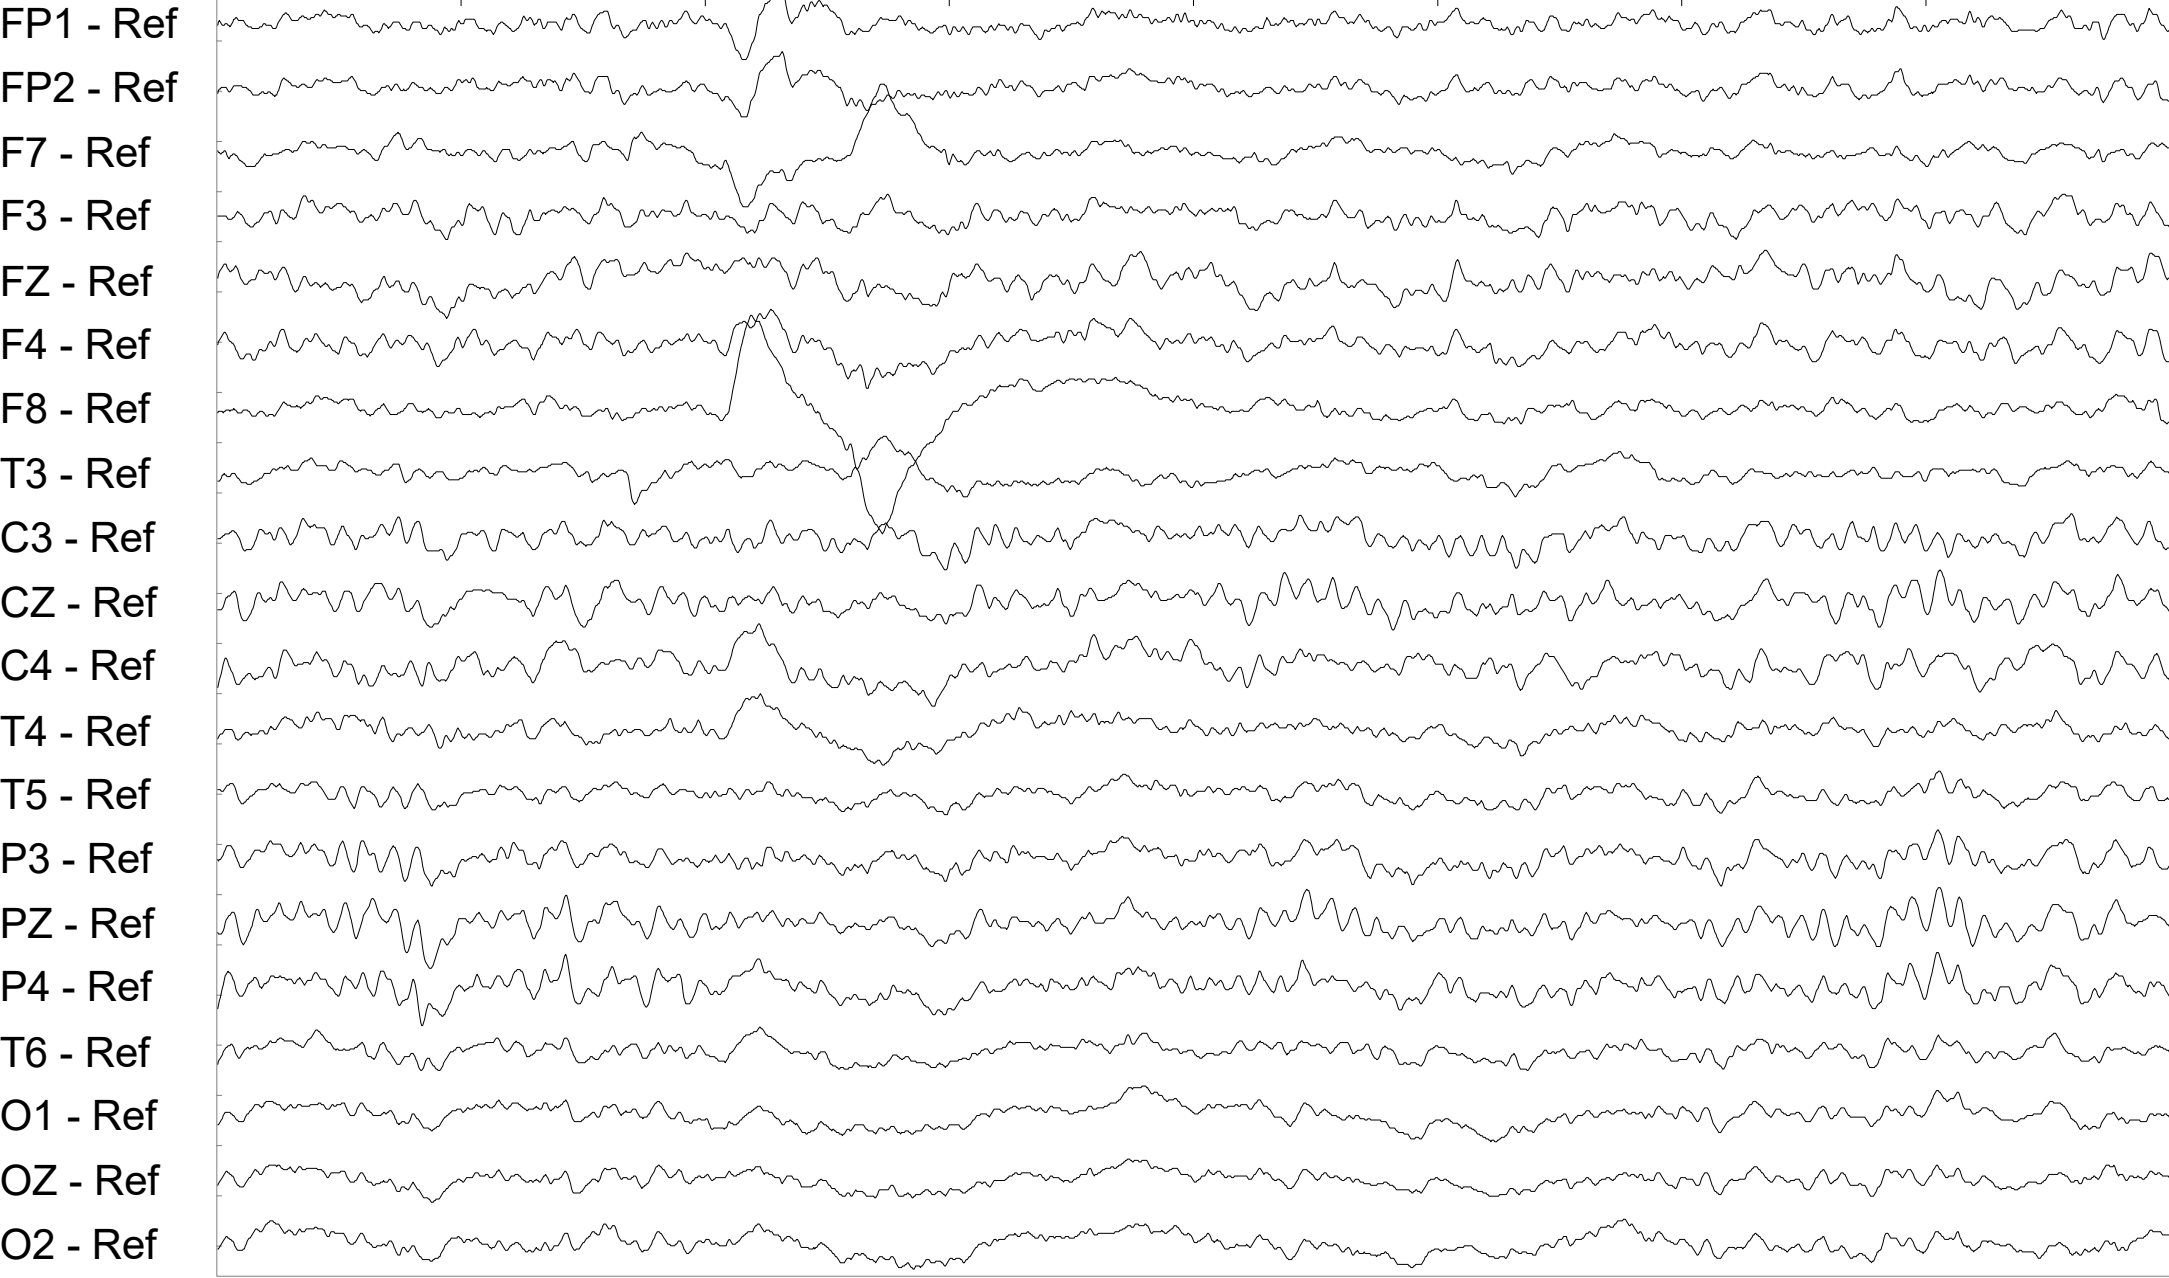

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:27:59

Vigília

14:28:00

Vigília

14:28:01

Vigília

14:28:02

Vigília

14:28:03

Vigília

14:28:04

Vigília


14:28:05

Vigília

14:28:06

Vigília


Época: 16 - Horário: 14:28:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

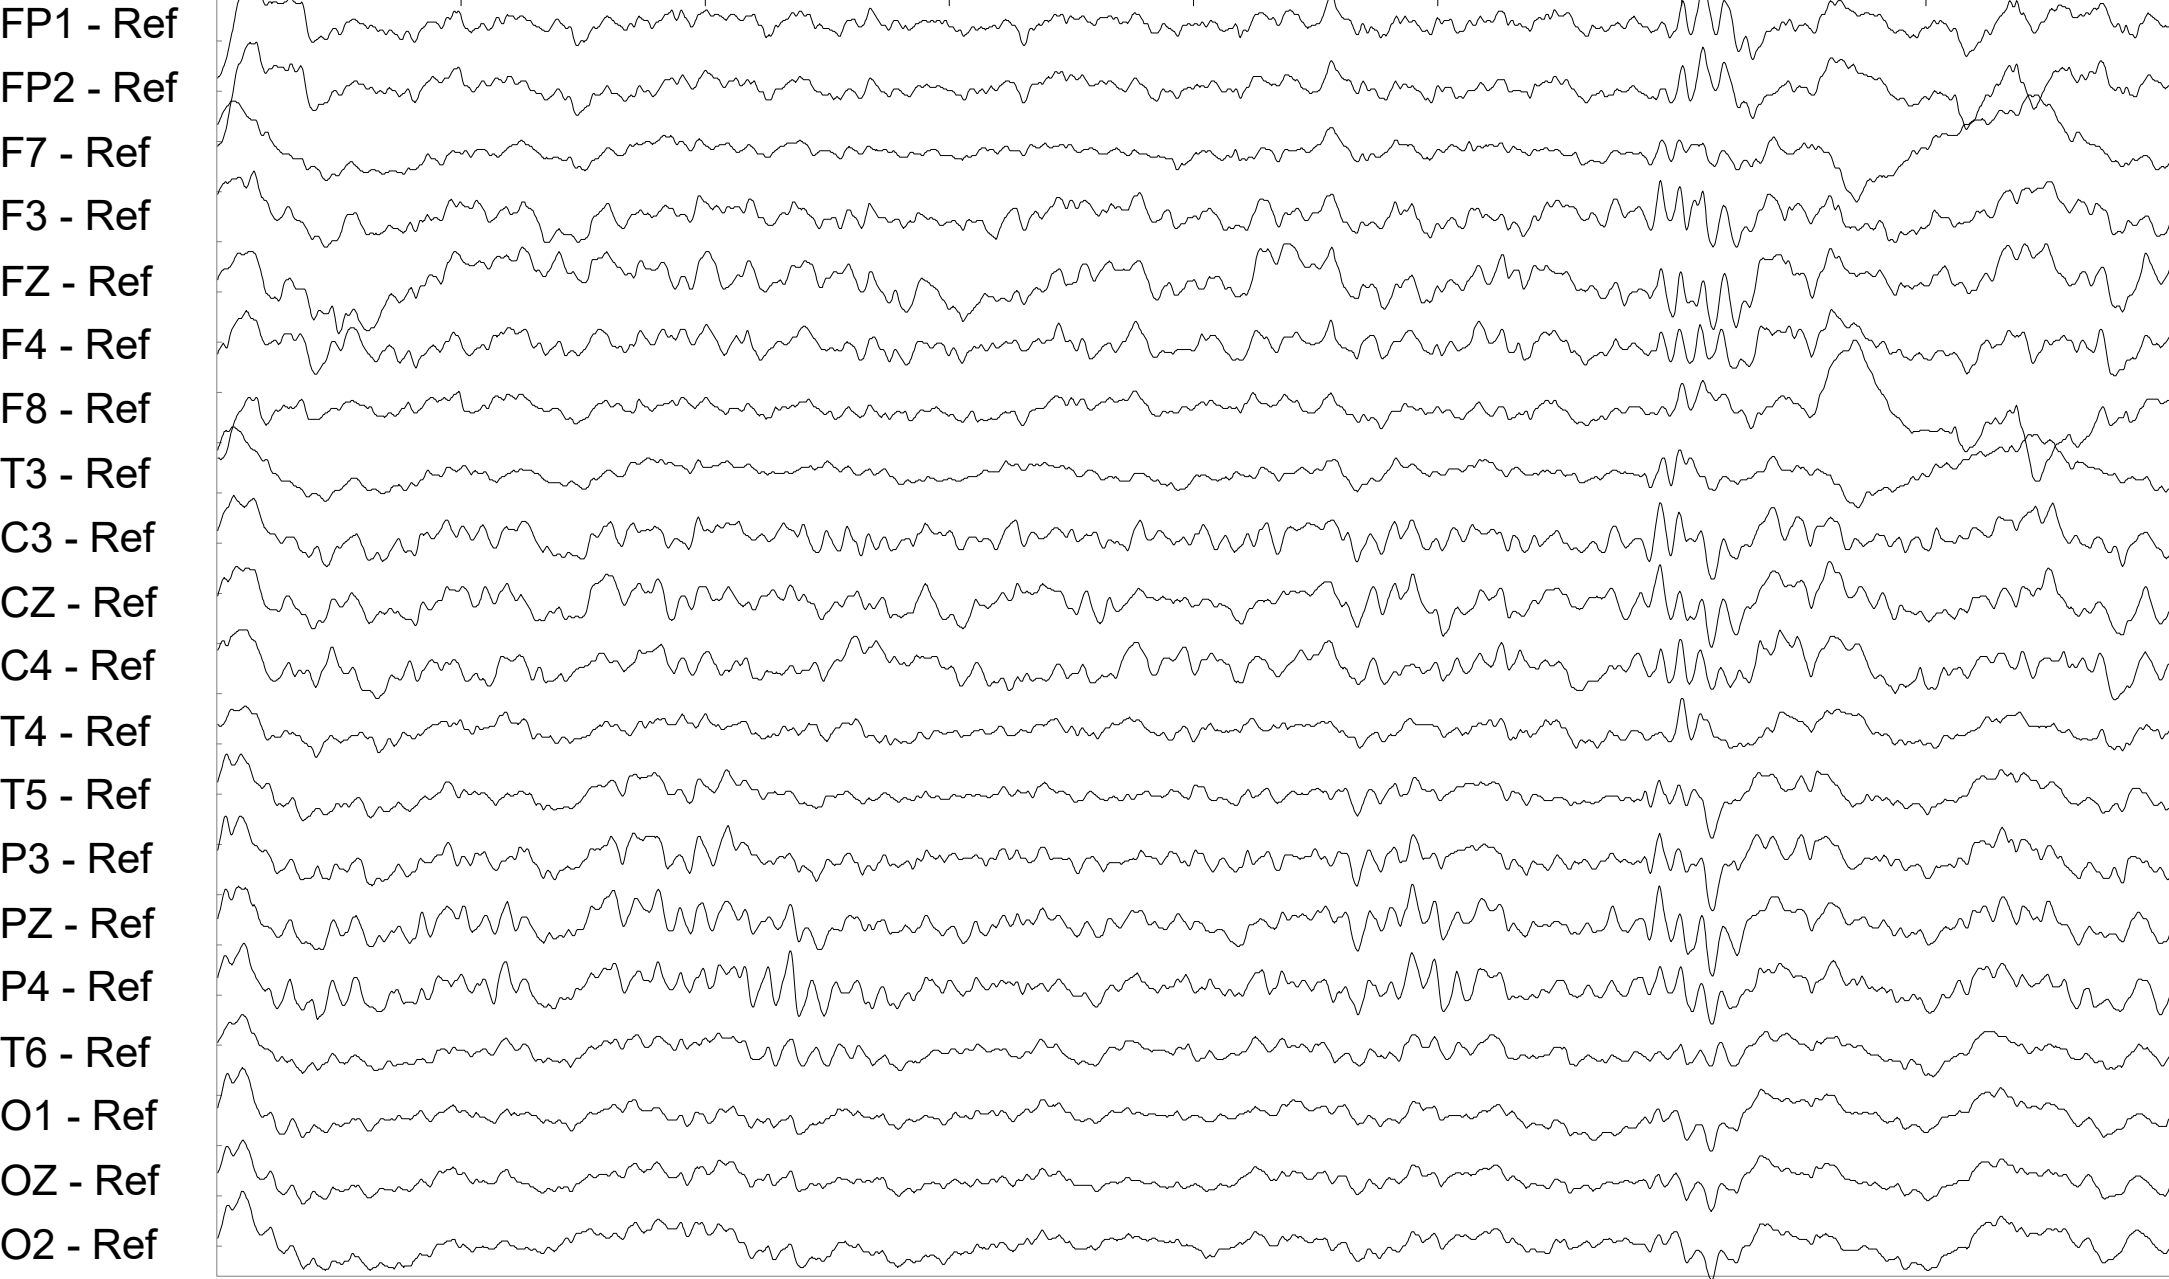

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


14:28:59 Vigília 14:29:00 Vigília 14:29:01 Vigília 14:29:02 Vigília 14:29:03 Vigília 14:29:04 Vigília 14:29:05 Vigília 14:29:06 Vigília  
Época: 18 - Horário: 14:29:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

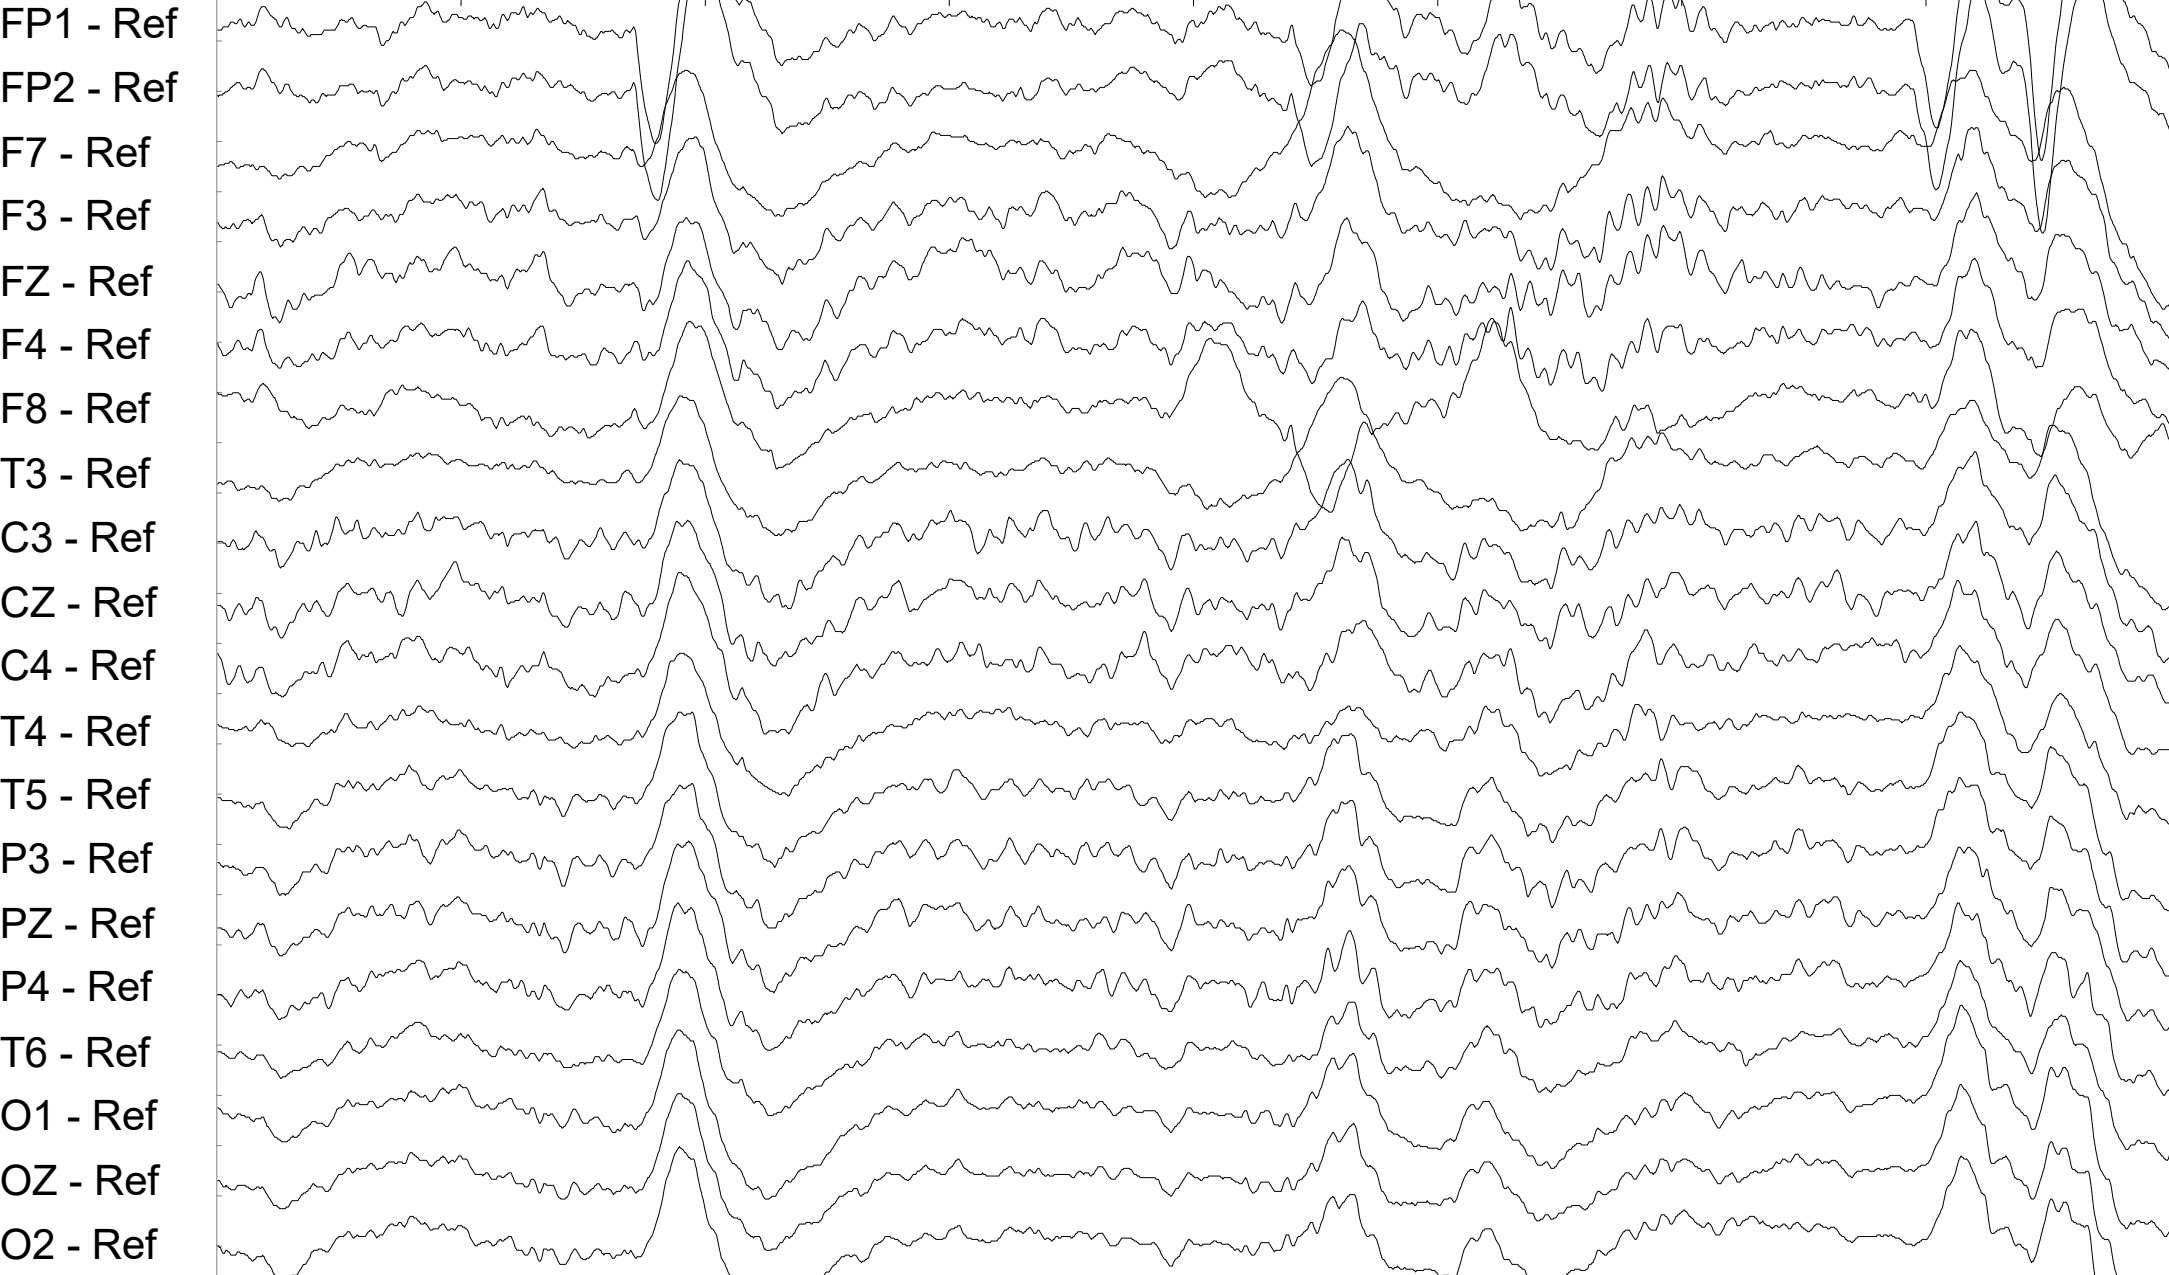



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:29:25 14:29:26 14:29:27 14:29:28 14:29:29 14:29:30 14:29:31 14:29:32  
Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília  
Época: 18 - Horário: 14:29:26 - Estágio: 0 (8 seg.)

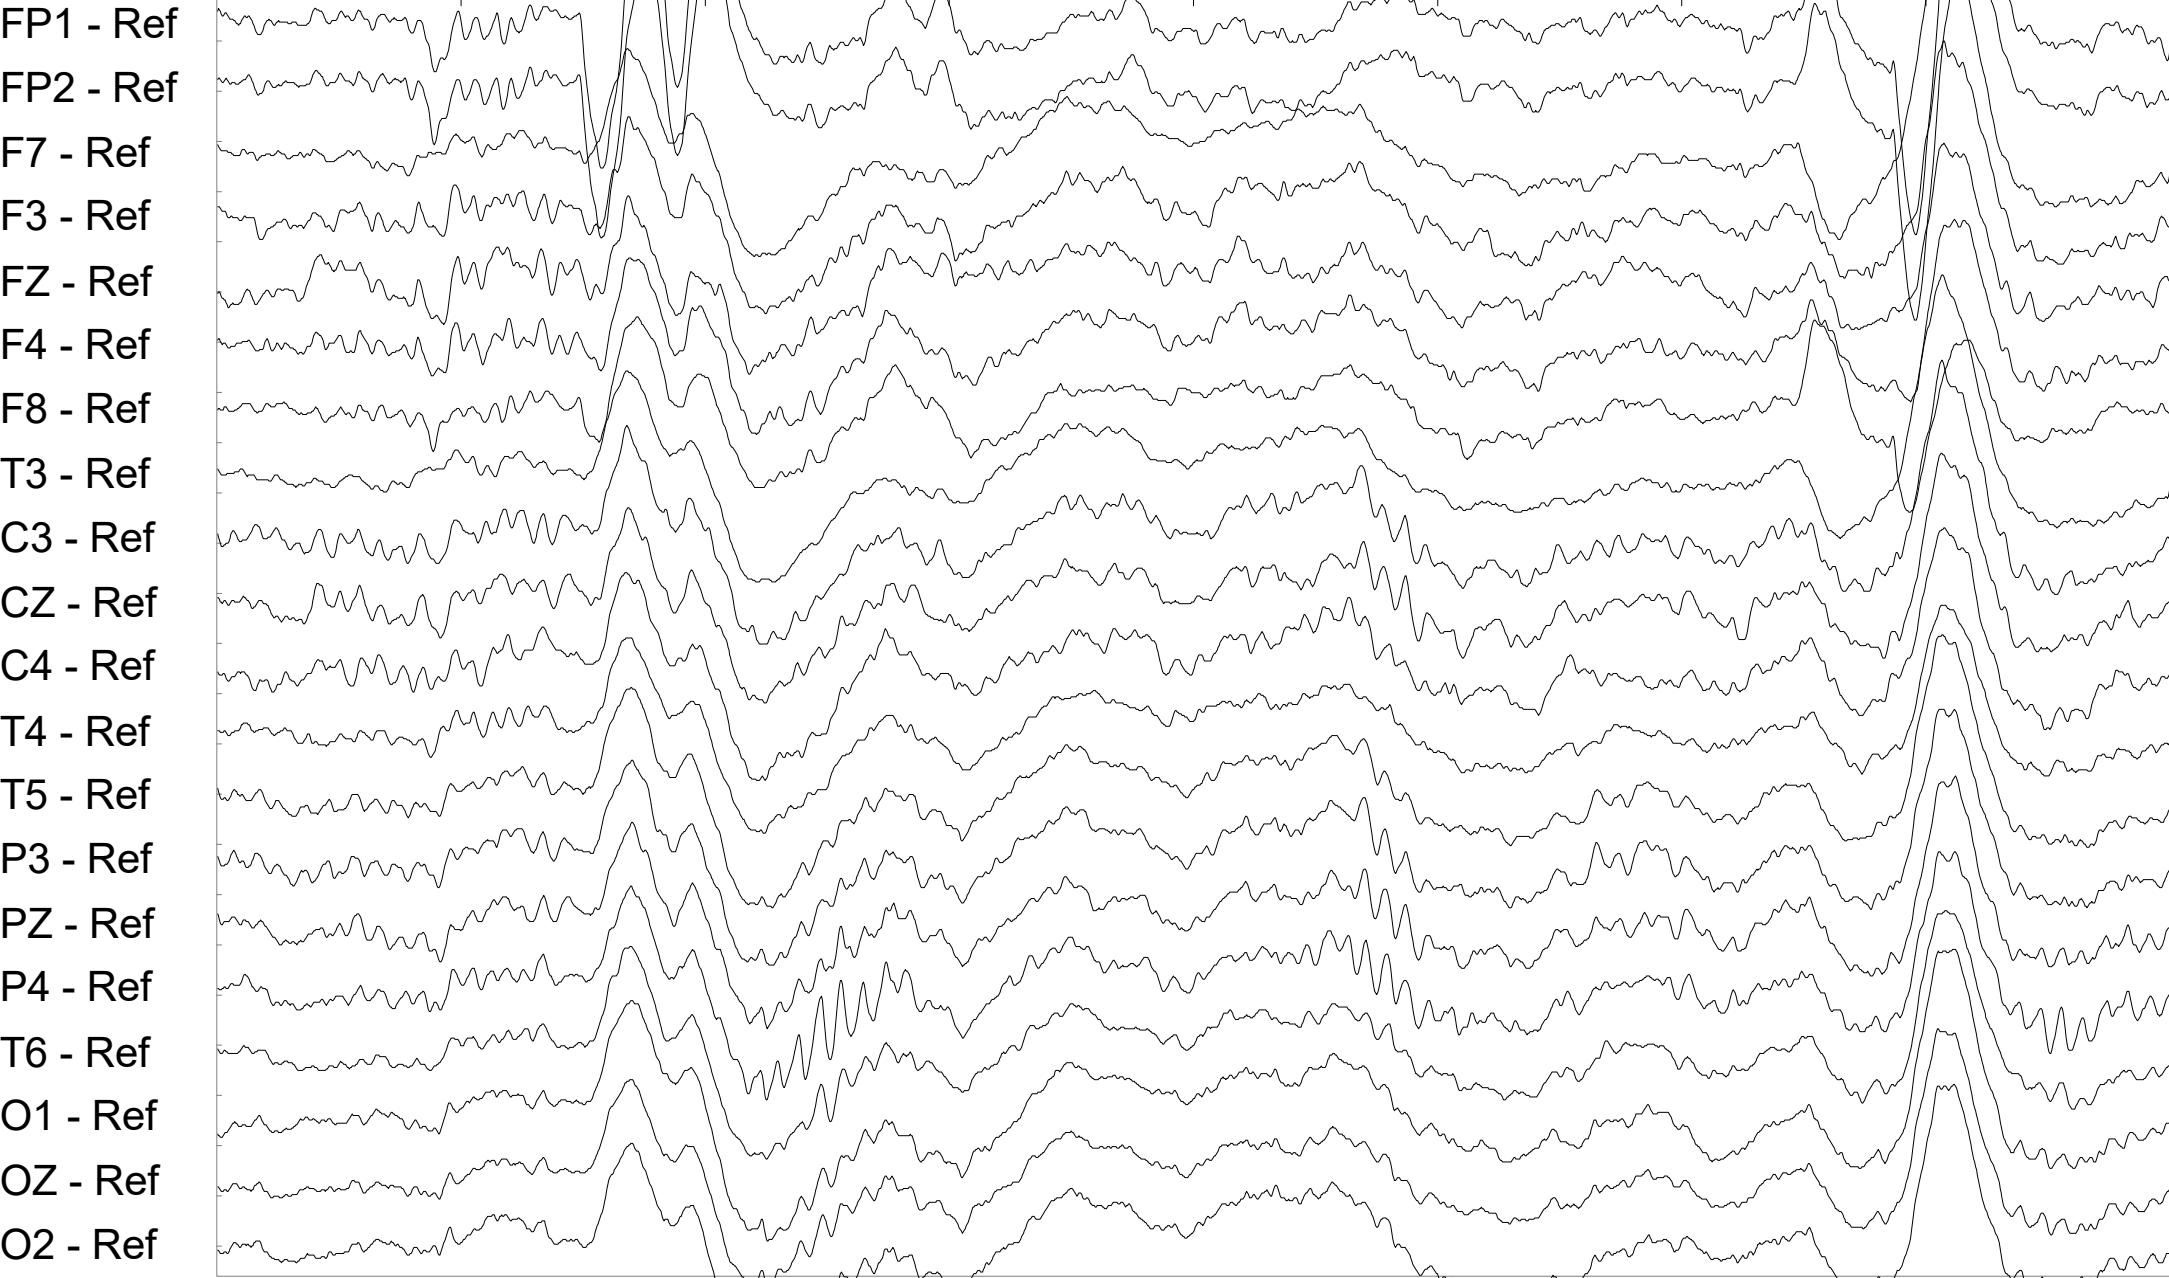

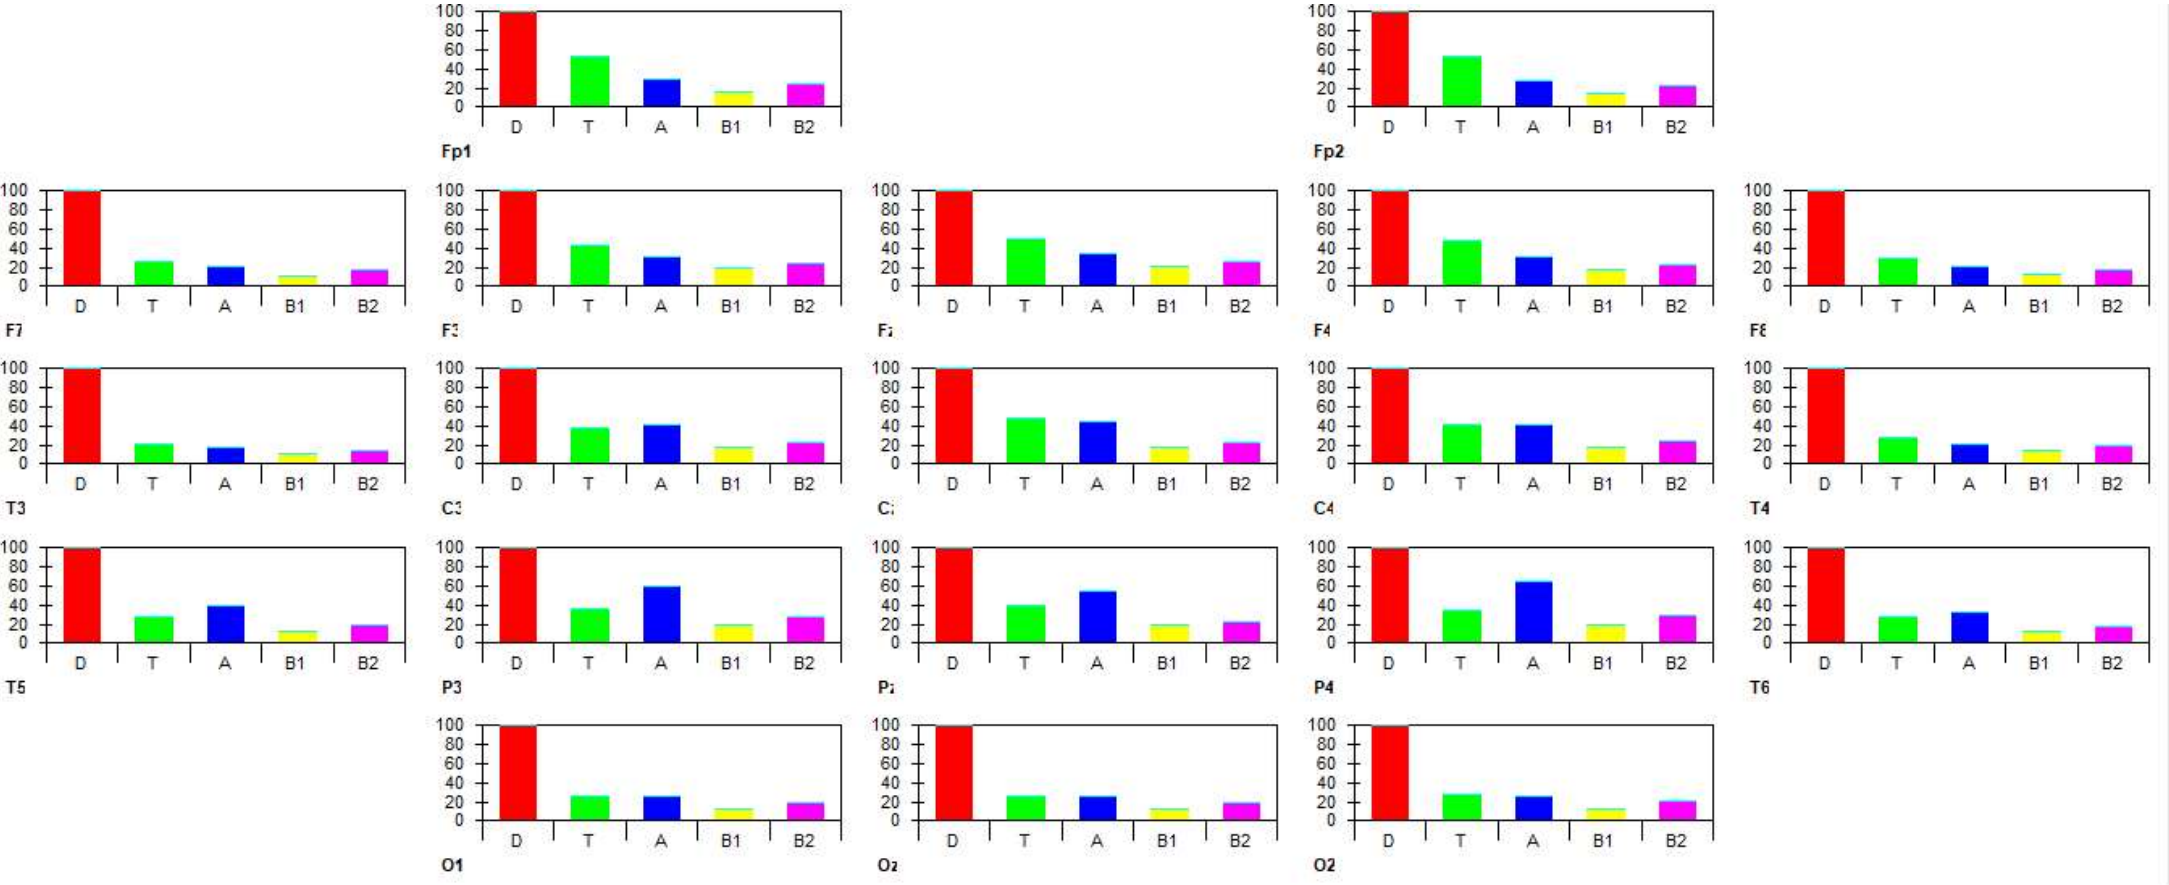

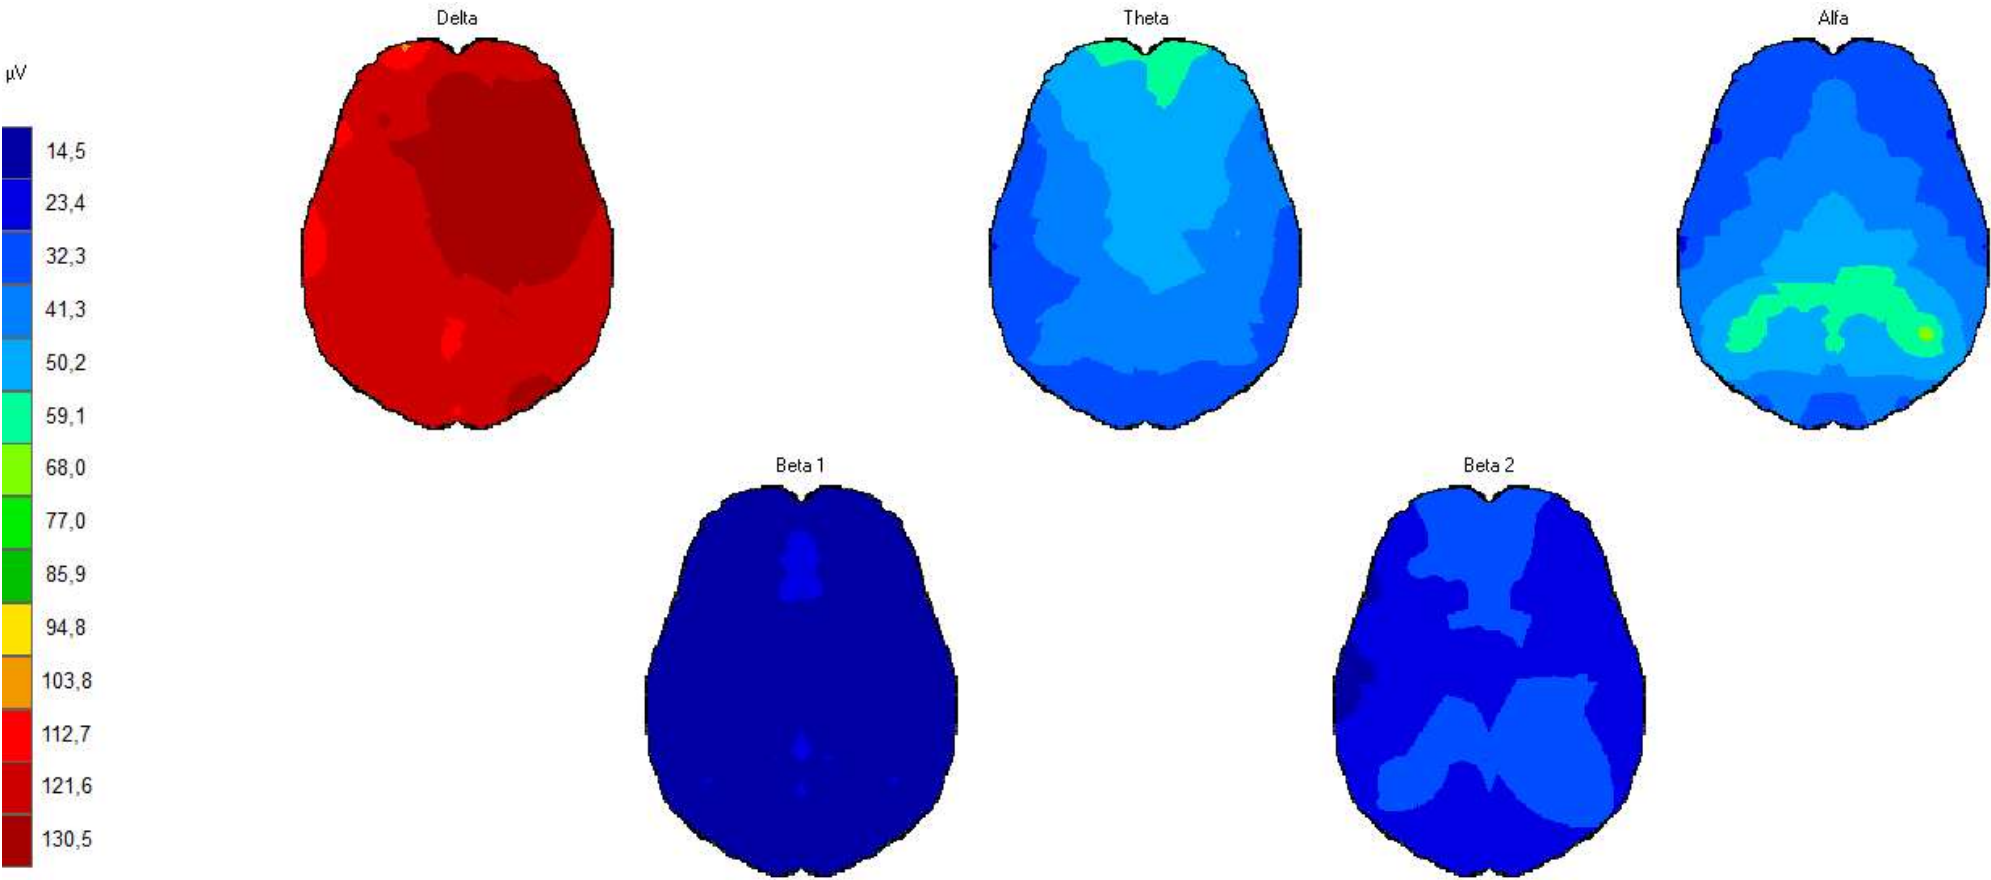

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

| Ep1 |        |       |      |
|-----|--------|-------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % |
| D   | 1,0    | 100,6 | 45,5 |
| T   | 4,0    | 52,4  | 23,7 |
| A   | 8,0    | 26,7  | 13,0 |
| B1  | 13,0   | 15,2  | 6,9  |
| B2  | 20,0   | 24,0  | 10,9 |

| Ep2 |        |       |      |
|-----|--------|-------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % |
| D   | 1,0    | 112,0 | 48,3 |
| T   | 4,0    | 52,6  | 22,7 |
| A   | 8,0    | 26,5  | 12,3 |
| B1  | 13,0   | 15,1  | 6,5  |
| B2  | 20,0   | 23,5  | 10,1 |

| F7 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 108,9 | 59,5 |
| T  | 4,0    | 25,9  | 14,1 |
| A  | 8,5    | 20,3  | 11,1 |
| B1 | 13,0   | 11,1  | 6,1  |
| B2 | 20,0   | 16,9  | 9,2  |

| F3 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 124,0 | 51,4 |
| T  | 4,0    | 42,8  | 17,8 |
| A  | 8,0    | 31,2  | 13,0 |
| B1 | 13,0   | 18,8  | 7,8  |
| B2 | 19,0   | 24,4  | 10,1 |

| Fz |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 134,9 | 50,6 |
| T  | 6,5    | 49,9  | 18,7 |
| A  | 10,5   | 34,8  | 13,1 |
| B1 | 13,0   | 20,6  | 7,7  |
| B2 | 19,0   | 26,3  | 9,9  |

| F4 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 123,6 | 50,6 |
| T  | 4,0    | 47,5  | 19,5 |
| A  | 10,0   | 31,8  | 13,0 |
| B1 | 16,5   | 18,2  | 7,4  |
| B2 | 19,0   | 23,0  | 9,4  |

| F8 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 122,8 | 60,0 |
| T  | 4,0    | 29,9  | 14,6 |
| A  | 8,0    | 21,6  | 10,5 |
| B1 | 15,0   | 12,1  | 5,9  |
| B2 | 19,5   | 16,4  | 9,0  |

| T3 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 107,8 | 62,4 |
| T  | 4,0    | 21,6  | 12,5 |
| A  | 10,5   | 18,1  | 10,5 |
| B1 | 13,0   | 10,5  | 6,1  |
| B2 | 20,5   | 14,8  | 8,6  |

| C3 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 121,3 | 60,7 |
| T  | 4,0    | 38,0  | 15,9 |
| A  | 11,5   | 40,7  | 17,0 |
| B1 | 13,0   | 17,1  | 7,2  |
| B2 | 23,0   | 21,9  | 9,2  |

| Cz |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 122,9 | 48,1 |
| T  | 4,0    | 48,2  | 18,9 |
| A  | 10,5   | 44,5  | 17,4 |
| B1 | 13,0   | 17,9  | 7,0  |
| B2 | 19,0   | 22,2  | 8,7  |

| C4 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 135,5 | 52,1 |
| T  | 4,0    | 42,1  | 16,2 |
| A  | 11,0   | 41,0  | 15,8 |
| B1 | 13,0   | 17,0  | 6,6  |
| B2 | 19,0   | 24,3  | 9,3  |

| T4 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 113,4 | 57,9 |
| T  | 4,0    | 27,1  | 13,8 |
| A  | 11,0   | 21,7  | 11,1 |
| B1 | 14,5   | 13,8  | 7,0  |
| B2 | 20,5   | 20,1  | 10,3 |

| T5 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 114,0 | 53,6 |
| T  | 4,0    | 26,2  | 13,3 |
| A  | 10,5   | 36,9  | 18,3 |
| B1 | 13,0   | 13,2  | 6,2  |
| B2 | 20,5   | 16,5  | 8,7  |

| P3 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 112,8 | 43,8 |
| T  | 4,0    | 35,7  | 13,9 |
| A  | 10,0   | 60,6  | 23,6 |
| B1 | 13,0   | 19,7  | 7,7  |
| B2 | 20,5   | 26,4  | 11,0 |

| Pz |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 111,6 | 44,8 |
| T  | 4,5    | 39,6  | 15,9 |
| A  | 11,0   | 54,8  | 22,0 |
| B1 | 13,0   | 19,7  | 7,9  |
| B2 | 20,0   | 23,3  | 9,3  |

| P4 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 116,1 | 43,8 |
| T  | 4,0    | 35,4  | 13,1 |
| A  | 10,5   | 66,0  | 24,5 |
| B1 | 13,0   | 19,8  | 7,3  |
| B2 | 21,5   | 30,2  | 11,2 |

| T6 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 115,0 | 55,5 |
| T  | 4,0    | 27,7  | 13,4 |
| A  | 10,5   | 33,5  | 16,2 |
| B1 | 13,0   | 12,7  | 6,1  |
| B2 | 20,5   | 18,4  | 8,9  |

| O1 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 119,8 | 50,8 |
| T  | 4,0    | 26,7  | 13,1 |
| A  | 10,5   | 26,2  | 12,9 |
| B1 | 13,0   | 12,0  | 5,9  |
| B2 | 21,5   | 19,0  | 9,3  |

| Oz |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 111,1 | 57,2 |
| T  | 4,0    | 25,5  | 13,1 |
| A  | 10,5   | 26,3  | 13,6 |
| B1 | 13,0   | 11,8  | 6,1  |
| B2 | 21,5   | 19,4  | 10,0 |

| O2 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 130,6 | 60,2 |
| T  | 4,0    | 27,3  | 12,6 |
| A  | 10,5   | 26,4  | 12,2 |
| B1 | 13,0   | 11,9  | 5,5  |
| B2 | 21,5   | 20,7  | 9,6  |

|     | Delta  |       |      | Theta  |      |      | Alfa   |      |      | Beta 1 |      |      | Beta 2 |      |      |
|-----|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % |
| FP1 | 1,0    | 100,6 | 45,5 | 4,0    | 52,4 | 23,7 | 8,0    | 28,7 | 13,0 | 13,0   | 15,2 | 6,9  | 20,0   | 24,0 | 10,9 |
| FP2 | 1,0    | 112,0 | 48,3 | 4,0    | 52,6 | 22,7 | 8,0    | 28,5 | 12,3 | 13,0   | 15,1 | 6,5  | 20,0   | 23,5 | 10,1 |
| F7  | ,5     | 108,9 | 59,5 | 4,0    | 25,9 | 14,1 | 8,5    | 20,3 | 11,1 | 13,0   | 11,1 | 6,1  | 20,0   | 16,9 | 9,2  |
| F3  | ,5     | 124,0 | 51,4 | 4,0    | 42,8 | 17,8 | 8,0    | 31,2 | 13,0 | 13,0   | 18,8 | 7,8  | 19,0   | 24,4 | 10,1 |
| FZ  | ,5     | 134,9 | 50,6 | 6,5    | 49,9 | 18,7 | 10,5   | 34,8 | 13,1 | 13,0   | 20,6 | 7,7  | 19,0   | 26,3 | 9,9  |
| F4  | ,5     | 123,6 | 50,6 | 4,0    | 47,5 | 19,5 | 10,0   | 31,8 | 13,0 | 16,5   | 18,2 | 7,4  | 19,0   | 23,0 | 9,4  |
| F8  | ,5     | 122,8 | 60,0 | 4,0    | 29,9 | 14,6 | 8,0    | 21,6 | 10,5 | 15,0   | 12,1 | 5,9  | 19,5   | 18,4 | 9,0  |
| T3  | ,5     | 107,8 | 62,4 | 4,0    | 21,6 | 12,5 | 10,5   | 18,1 | 10,5 | 13,0   | 10,5 | 6,1  | 20,5   | 14,8 | 8,6  |
| C3  | ,5     | 121,3 | 50,7 | 4,0    | 38,0 | 15,9 | 11,5   | 40,7 | 17,0 | 13,0   | 17,1 | 7,2  | 23,0   | 21,9 | 9,2  |
| CZ  | ,5     | 122,9 | 48,1 | 4,0    | 48,2 | 18,9 | 10,5   | 44,5 | 17,4 | 13,0   | 17,9 | 7,0  | 19,0   | 22,2 | 8,7  |
| C4  | ,5     | 135,5 | 52,1 | 4,0    | 42,1 | 16,2 | 11,0   | 41,0 | 15,8 | 13,0   | 17,0 | 6,6  | 19,0   | 24,3 | 9,3  |
| T4  | ,5     | 113,4 | 57,9 | 4,0    | 27,1 | 13,8 | 11,0   | 21,7 | 11,1 | 14,5   | 13,8 | 7,0  | 20,5   | 20,1 | 10,3 |
| T5  | ,5     | 114,0 | 53,6 | 4,0    | 28,2 | 13,3 | 10,5   | 38,9 | 18,3 | 13,0   | 13,2 | 6,2  | 20,5   | 18,5 | 8,7  |
| P3  | ,5     | 112,8 | 43,8 | 4,0    | 35,7 | 13,9 | 10,0   | 60,6 | 23,6 | 13,0   | 19,7 | 7,7  | 20,5   | 28,4 | 11,0 |
| PZ  | ,5     | 111,6 | 44,8 | 4,5    | 39,6 | 15,9 | 11,0   | 54,8 | 22,0 | 13,0   | 19,7 | 7,9  | 20,0   | 23,3 | 9,3  |
| P4  | ,5     | 118,1 | 43,8 | 4,0    | 35,4 | 13,1 | 10,5   | 66,0 | 24,5 | 13,0   | 19,8 | 7,3  | 21,5   | 30,2 | 11,2 |
| T6  | ,5     | 115,0 | 55,5 | 4,0    | 27,7 | 13,4 | 10,5   | 33,5 | 16,2 | 13,0   | 12,7 | 6,1  | 20,5   | 18,4 | 8,9  |
| O1  | ,5     | 119,8 | 58,8 | 4,0    | 26,7 | 13,1 | 10,5   | 26,2 | 12,9 | 13,0   | 12,0 | 5,9  | 21,5   | 19,0 | 9,3  |
| OZ  | ,5     | 111,1 | 57,2 | 4,0    | 25,5 | 13,1 | 10,5   | 26,3 | 13,6 | 13,0   | 11,8 | 6,1  | 21,5   | 19,4 | 10,0 |
| O2  | ,5     | 130,6 | 60,2 | 4,0    | 27,3 | 12,6 | 10,5   | 26,4 | 12,2 | 13,0   | 11,9 | 5,5  | 21,5   | 20,7 | 9,6  |

|     | Delta  |       |      | Theta  |      |      | Alfa   |      |      | Beta 1 |      |      | Beta 2 |      |      |
|-----|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % |
| FP1 | 1,0    | 100,6 | 45,5 | 4,0    | 52,4 | 23,7 | 8,0    | 28,7 | 13,0 | 13,0   | 15,2 | 6,9  | 20,0   | 24,0 | 10,9 |
| FP2 | 1,0    | 112,0 | 48,3 | 4,0    | 52,6 | 22,7 | 8,0    | 28,5 | 12,3 | 13,0   | 15,1 | 6,5  | 20,0   | 23,5 | 10,1 |
| F7  | ,5     | 108,9 | 59,5 | 4,0    | 25,9 | 14,1 | 8,5    | 20,3 | 11,1 | 13,0   | 11,1 | 6,1  | 20,0   | 16,9 | 9,2  |
| F3  | ,5     | 124,0 | 51,4 | 4,0    | 42,8 | 17,8 | 8,0    | 31,2 | 13,0 | 13,0   | 18,8 | 7,8  | 19,0   | 24,4 | 10,1 |
| FZ  | ,5     | 134,9 | 50,6 | 6,5    | 49,9 | 18,7 | 10,5   | 34,8 | 13,1 | 13,0   | 20,6 | 7,7  | 19,0   | 26,3 | 9,9  |
| F4  | ,5     | 123,6 | 50,6 | 4,0    | 47,5 | 19,5 | 10,0   | 31,8 | 13,0 | 16,5   | 18,2 | 7,4  | 19,0   | 23,0 | 9,4  |
| F8  | ,5     | 122,8 | 60,0 | 4,0    | 29,9 | 14,6 | 8,0    | 21,6 | 10,5 | 15,0   | 12,1 | 5,9  | 19,5   | 18,4 | 9,0  |
| T3  | ,5     | 107,8 | 62,4 | 4,0    | 21,6 | 12,5 | 10,5   | 18,1 | 10,5 | 13,0   | 10,5 | 6,1  | 20,5   | 14,8 | 8,6  |
| C3  | ,5     | 121,3 | 50,7 | 4,0    | 38,0 | 15,9 | 11,5   | 40,7 | 17,0 | 13,0   | 17,1 | 7,2  | 23,0   | 21,9 | 9,2  |
| CZ  | ,5     | 122,9 | 48,1 | 4,0    | 48,2 | 18,9 | 10,5   | 44,5 | 17,4 | 13,0   | 17,9 | 7,0  | 19,0   | 22,2 | 8,7  |
| C4  | ,5     | 135,5 | 52,1 | 4,0    | 42,1 | 16,2 | 11,0   | 41,0 | 15,8 | 13,0   | 17,0 | 6,6  | 19,0   | 24,3 | 9,3  |
| T4  | ,5     | 113,4 | 57,9 | 4,0    | 27,1 | 13,8 | 11,0   | 21,7 | 11,1 | 14,5   | 13,8 | 7,0  | 20,5   | 20,1 | 10,3 |
| T5  | ,5     | 114,0 | 53,6 | 4,0    | 28,2 | 13,3 | 10,5   | 38,9 | 18,3 | 13,0   | 13,2 | 6,2  | 20,5   | 18,5 | 8,7  |
| P3  | ,5     | 112,8 | 43,8 | 4,0    | 35,7 | 13,9 | 10,0   | 60,6 | 23,6 | 13,0   | 19,7 | 7,7  | 20,5   | 28,4 | 11,0 |
| PZ  | ,5     | 111,6 | 44,8 | 4,5    | 39,6 | 15,9 | 11,0   | 54,8 | 22,0 | 13,0   | 19,7 | 7,9  | 20,0   | 23,3 | 9,3  |
| P4  | ,5     | 118,1 | 43,8 | 4,0    | 35,4 | 13,1 | 10,5   | 66,0 | 24,5 | 13,0   | 19,8 | 7,3  | 21,5   | 30,2 | 11,2 |
| T6  | ,5     | 115,0 | 55,5 | 4,0    | 27,7 | 13,4 | 10,5   | 33,5 | 16,2 | 13,0   | 12,7 | 6,1  | 20,5   | 18,4 | 8,9  |
| O1  | ,5     | 119,8 | 58,8 | 4,0    | 26,7 | 13,1 | 10,5   | 26,2 | 12,9 | 13,0   | 12,0 | 5,9  | 21,5   | 19,0 | 9,3  |
| OZ  | ,5     | 111,1 | 57,2 | 4,0    | 25,5 | 13,1 | 10,5   | 26,3 | 13,6 | 13,0   | 11,8 | 6,1  | 21,5   | 19,4 | 10,0 |
| O2  | ,5     | 130,6 | 60,2 | 4,0    | 27,3 | 12,6 | 10,5   | 26,4 | 12,2 | 13,0   | 11,9 | 5,5  | 21,5   | 20,7 | 9,6  |

Relação de modos de gravação e eventos

| <u>Época</u> | <u>Horário</u> | <u>Duração</u> | <u>Descrição</u> |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1            | 14:20:29       | 02:14          | Olhos abertos    |
| 5            | 14:22:43       | 01:48          | Olhos fechados   |
| 9            | 14:24:31       | 05:02          | Vigília          |